



PLANTA IMPLANTAÇÃO
ESCALA:1/200

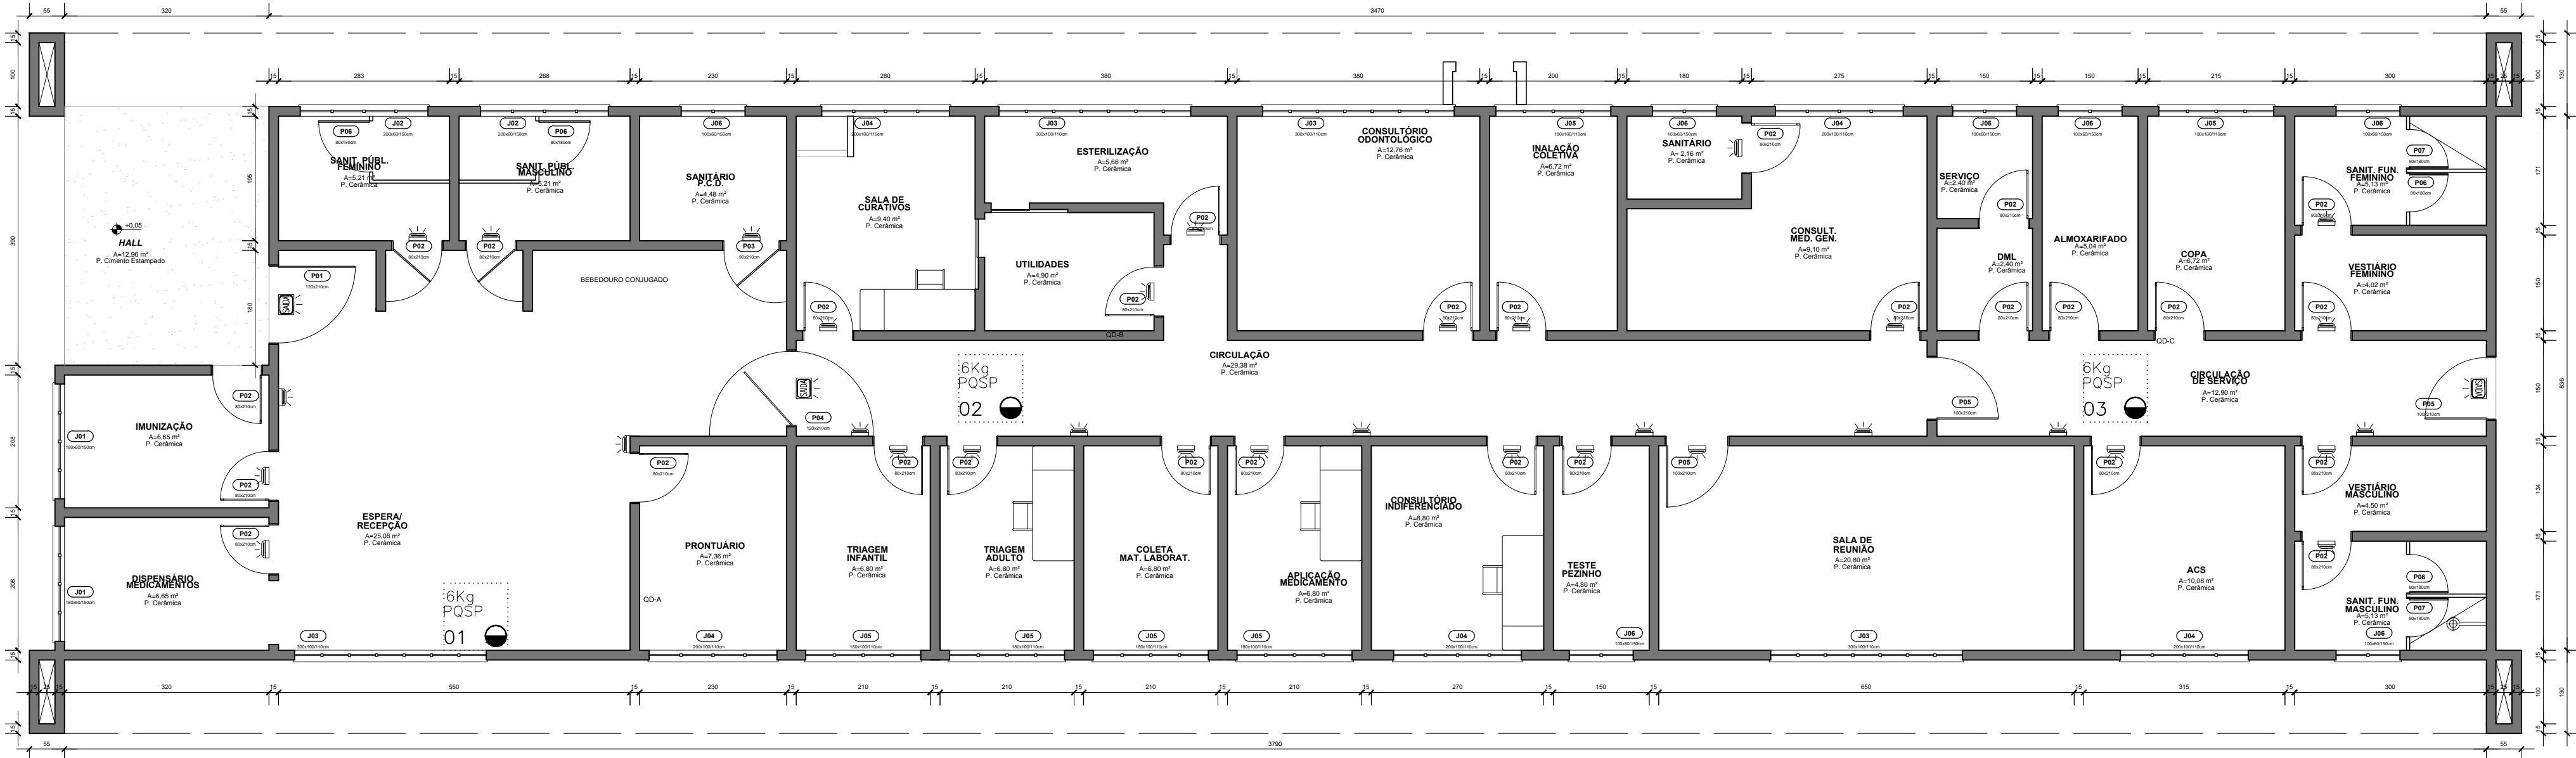

PLANTA BAIXA
ESCALA:1/75

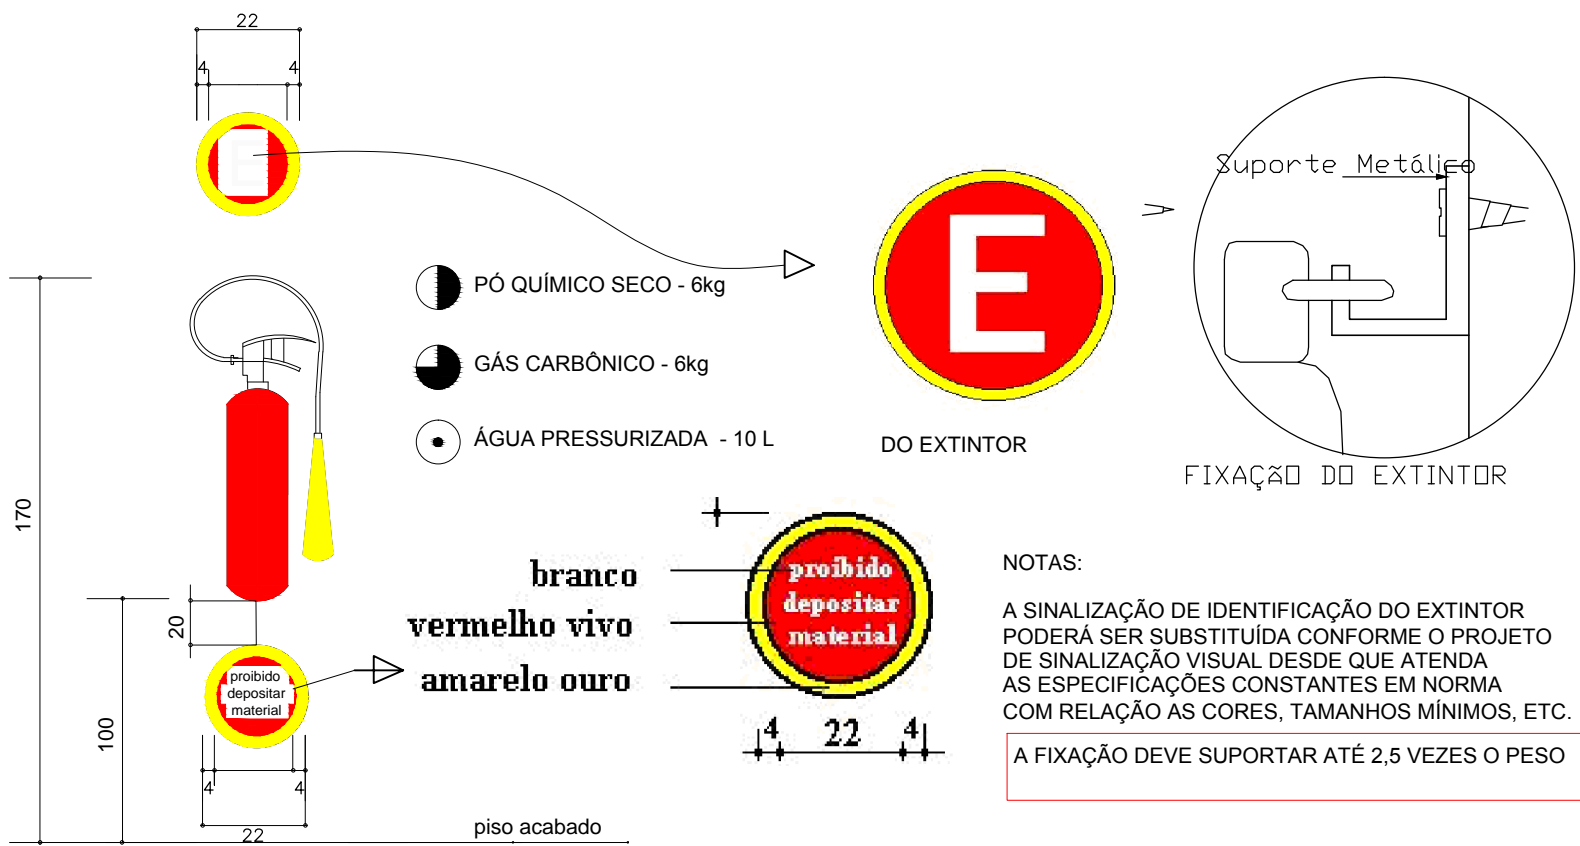

CONVENÇÕES

- - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO (PQSP)
- - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)

NOTAS:

A SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EXTINTOR PODERÁ SER SUBSTITUÍDA CONFORME O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM NORMA COM RELAÇÃO AS CORES, TAMANHOS MÍNIMOS, ETC.

A FIXAÇÃO DEVE SUPORTAR ATÉ 2,5 VEZES O PESO

DADOS DA OBRA

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO :			334,45m2		ALTURA DESCENDENTE		0,00m				
UTILIZAÇÃO		DISCRIM. PAVTO.		N° PISOS		ÁREA CONSTRUÍDA		RISCO EDIFICAÇÃO		CLASSE OCUPAÇÃO	
PREDIO PÚBLICO AMBULATORIAL		TERREO		01		334,45m2		LEVE		AMBULATORIO	
PREVENTIVO POR EXTINTORES		TIPO: Pó Químico Seco		QUANT.: 03		TOTAL DE UNIDADE EXTINTORAS		03			
HIDRAULICO PREVENTIVO		TIPO DE RESERVATÓRIO :		Calvo d'água Fibra de Vidro		QUANTI. HIDRANTES DE RECALQUE :		0			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		VOLUME DE RTI. :		NÃO		QUANTI. HIDRANTES DE COMBATE :		0			
ESCALADA ENCLAUSURADA		ANCORAGEM DE CABOS		HELI PONTO		SPDA		TIPO:			
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>					
ABRIGO DE GLP		TIPO DE CENTRAL :		DEMANDA :		CARGA TOTAL :					
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		TIPO DE RECIPIENTE :									
ELEVADORES		QUANT. : 00									
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>											
NOTAS:											
TABELA DE PENAS PARA PLOTAGEM											
01	conferir as medidas in loco.					Nº.	cor	espessura da pena			
02	todas as cotas estão em centímetros					1	vermelho	0,1			
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.					2	amarelo	0,2			
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas					3	verde	0,3			
05	existindo a necessidade de realizar alterações ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.					4	azul	0,4			
06	todas as alterações processadas em obra deverão ser registradas para efeito de "As Built" e repassadas aos projetistas.					5	azul	0,5			
07	em caso de substituição de materiais pelo critério da similaridade, deverá haver autorização prévia da fiscalização.					6	magenta	0,6			
						7	cor 07 - branco	0,8			
						8	cor 08 - cinza	1,0			
						9	cor 30 - laranja	1,2			

ESPAÇO RESERVADO PARA OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Secretário Municipal da Saúde

ENG. CLÓVIS DOBNER
CREA: 8463-3/ SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro JOINVILLE - SC



Terciarizada:		HELPCON		Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda. Rua Conselheiro Lafayette, 190 89.205-350 Joinville - SC Fone: (047) 3028-6032	
Projeto:		COMBATE A INCENDIOS		UBS RIO DA PRATA	
Requerente:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Estrada Rio da Prata S/N - Joinville SC	
Proprietário:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		Conteúdo:	
Autor:		ENG. CLÓVIS DOBNER CREA: 8463-3/ SC		PLANTA IMPLANTAÇÃO PLANTA LOCALIZAÇÃO PLANTA BAIXA DETALHE EQUIPAMENTOS	
Revisado por:		Desenhista CAD: LUIS		Escala:	
Data:		JUL/2013		Indicada	
Classificação:				Num. Prancha:	
				IN 01/01	