


[illegible]

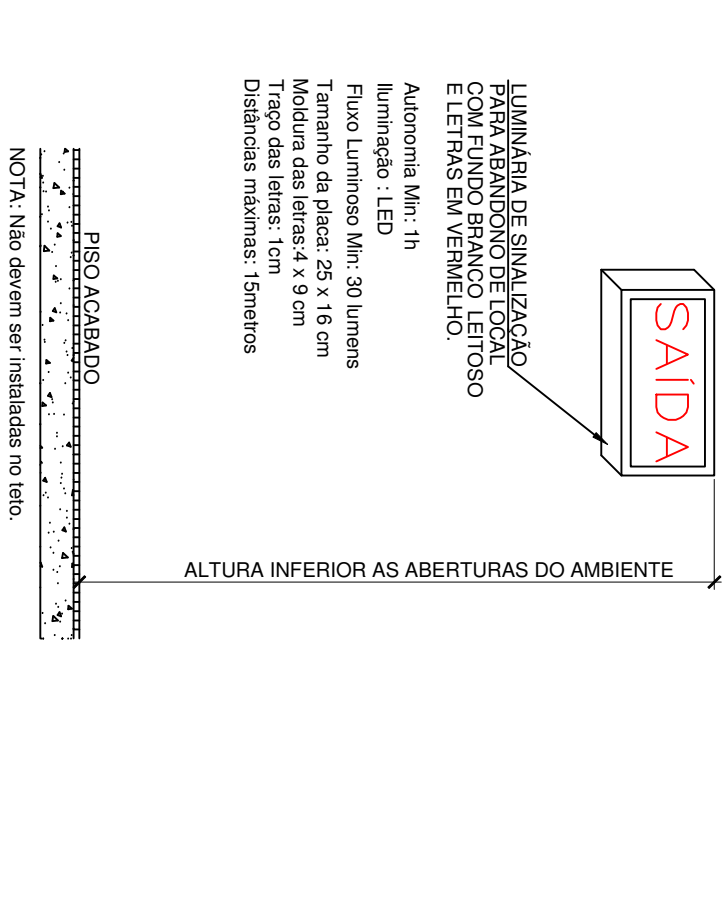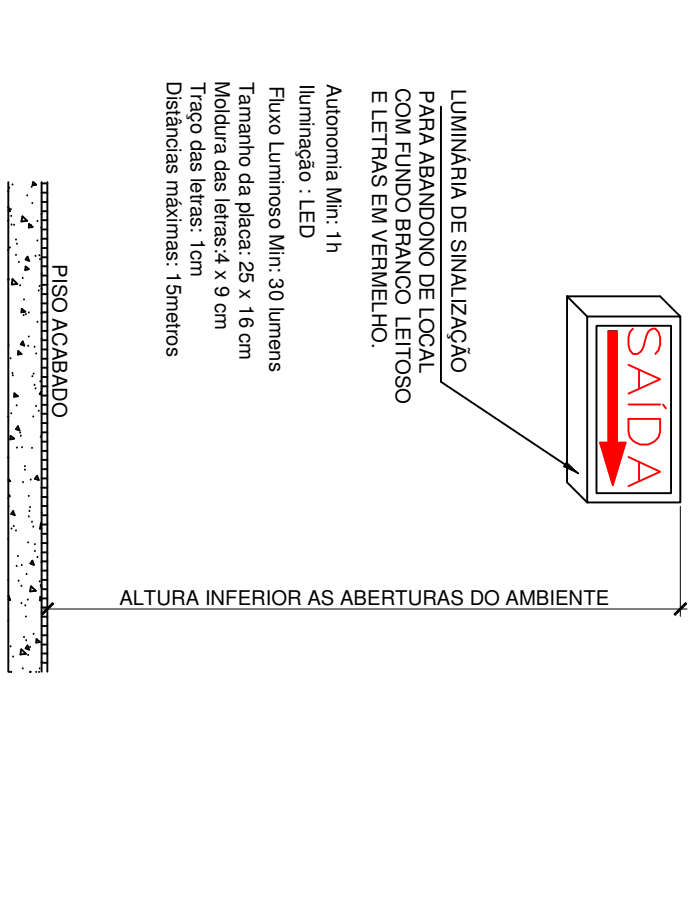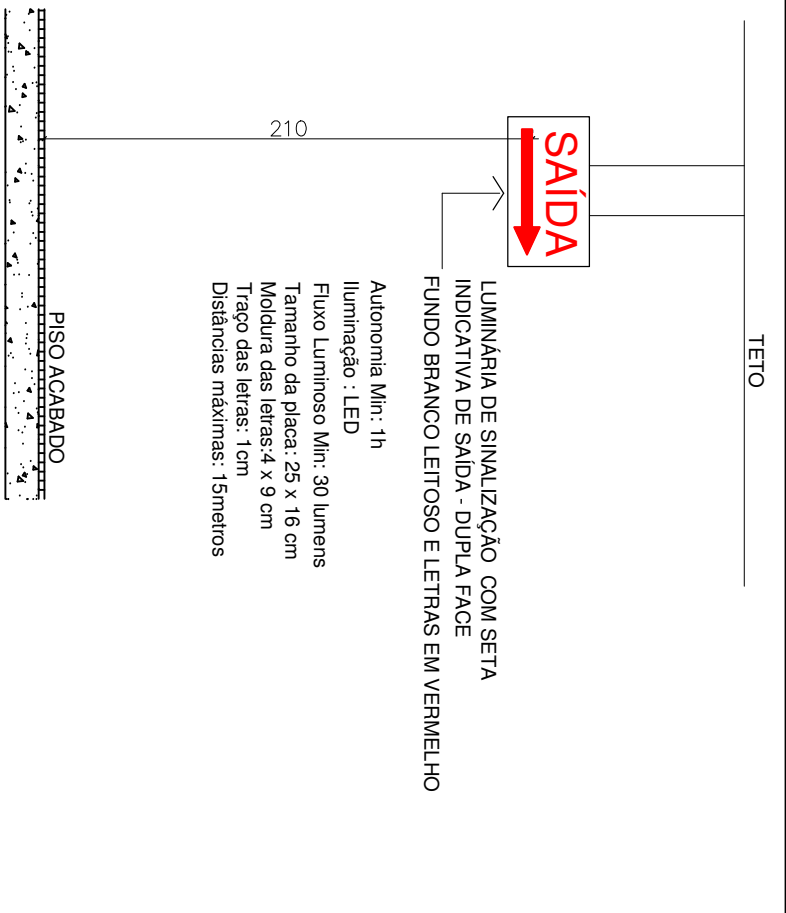

DETALHE 01 – LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA DUPLA FACE (INSTALADA NO TETO) SEM ESCALA


NOTAS:
– OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;
– A SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DEVERÁ POSSUIR DISJUNTOR ESPECÍFICO.

DETALHE 02 – LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA (INSTALADA NA PAREDE) SEM ESCALA

NOTAS:
– OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;
– A SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DEVERÁ POSSUIR DISJUNTOR ESPECÍFICO.


DETALHE 03 – LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (INSTALADA NO EIXO OU LATEAL DA PORTA) SEM ESCALA

NOTAS:
– OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;
– A SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DEVERÁ POSSUIR DISJUNTOR ESPECÍFICO.

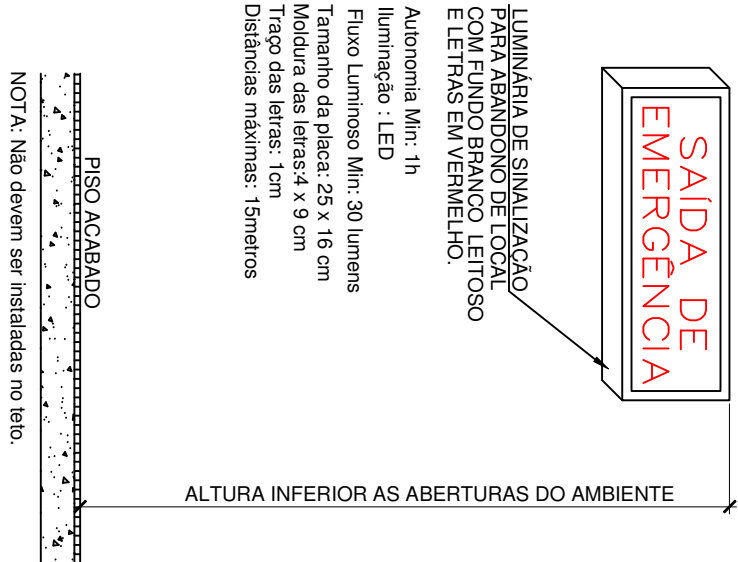


DETALHE 04 – LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (INSTALADA NO EIXO ou LATERAL DA PORTA) SEM ESCALA

NOTAS:
– OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;
– A SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DEVERÁ POSSUIR DISJUNTOR ESPECÍFICO.

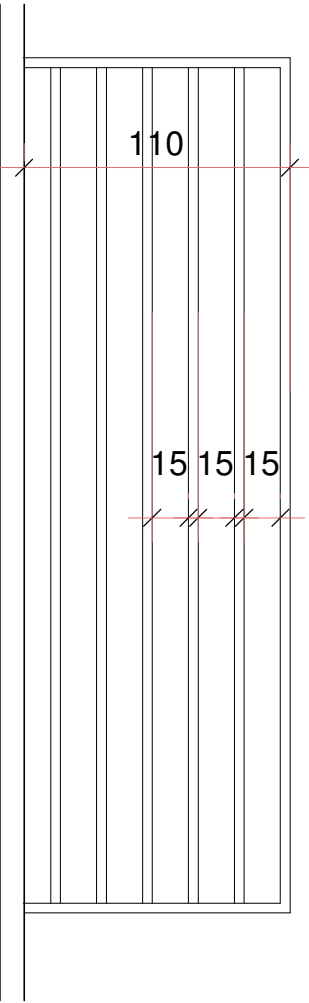

DETALHE – GUARDA CORPO SEM ESCALA

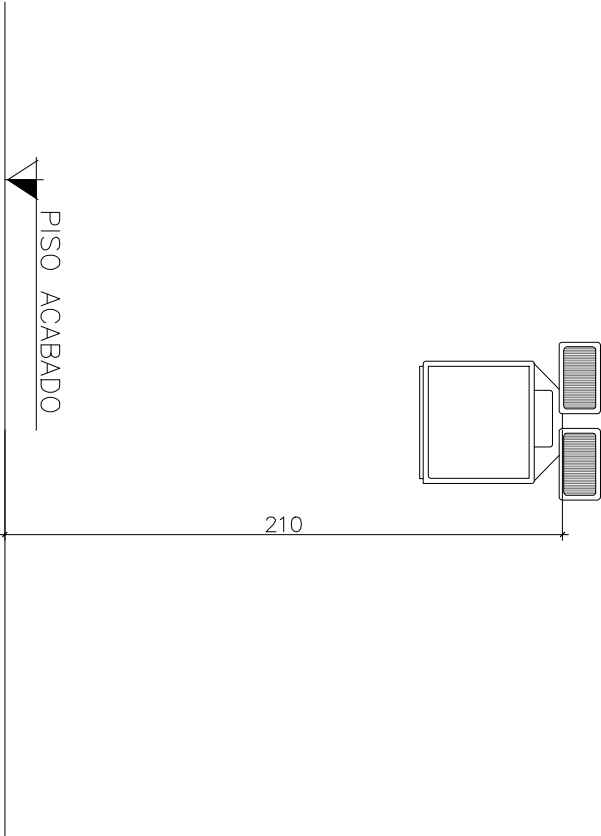


DETALHE 05 – BLOCO AUTÔNOMO SEM ESCALA


Bloco autônomo de emergência – Lâmpoda LED
Tensão de alimentação: Bivolt automático (110/220V)
Autonomia: 3 horas
Intensidade luminosa: 960 lumens
Altura do piso acabado = 2,10m

NOTAS:
– OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA LUMINAÇÃO DE EMERGENÇA NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;
– A LUMINAÇÃO DE EMERGENÇA DEVERÁ POSSUIR DISJUNTOR ESPECÍFICO.

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

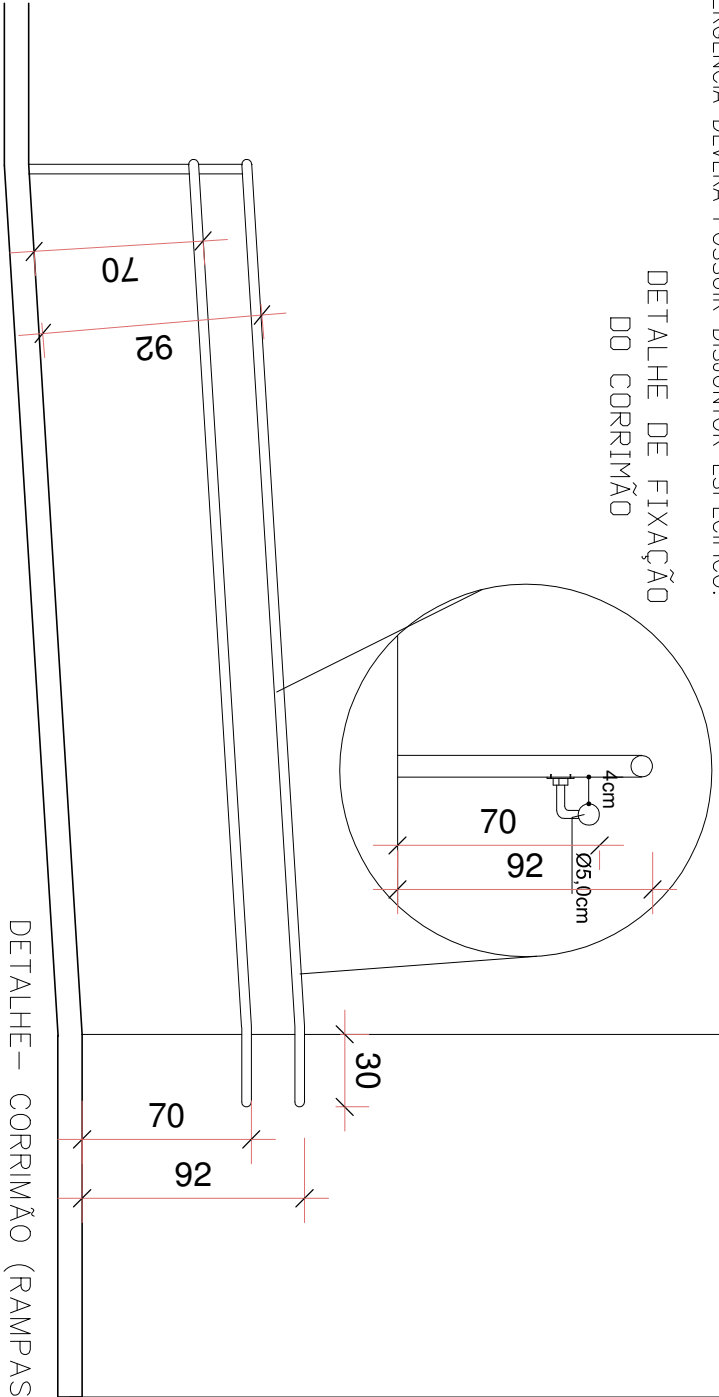

DETALHE – CORRIMÃO (RAMPAS) SEM ESCALA

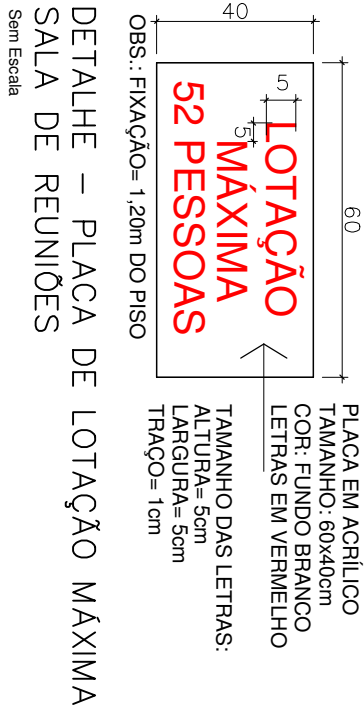

DETALHE – PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA SALA DE REUNIÕES Sem Escala

APROVAÇÃO



Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Collin, 1843 - América - Fone: 0*47 493-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
CREA SC 48.825-4
home page : www.amunesc.org.br

Equipe Técnica:
Arquitetas
NATHALIA DE SOUZA ZATTAR
FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE
DEBORA TONINI
NADIA WERNER
MARCOS STADTLHOFFER
Engenheiras Civis

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AVENTUREIRO II PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Endereço : R. Jacupiranga esquina com Mauro Bley do Nascimento - Aventureiro, Joinville - SC

ADMINISTRAÇÃO : SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

ASSINATURA :
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROJETO : Nathalia de Souza Zattar
Arquiteta e Urbanista CAU 069107-0

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Informações
Desenho: Nathalia
Escala: Indicada
Data: Março de 2018

CONTEÚDO DA PRANCHA

DETALHES

PREV.INC.
02/02