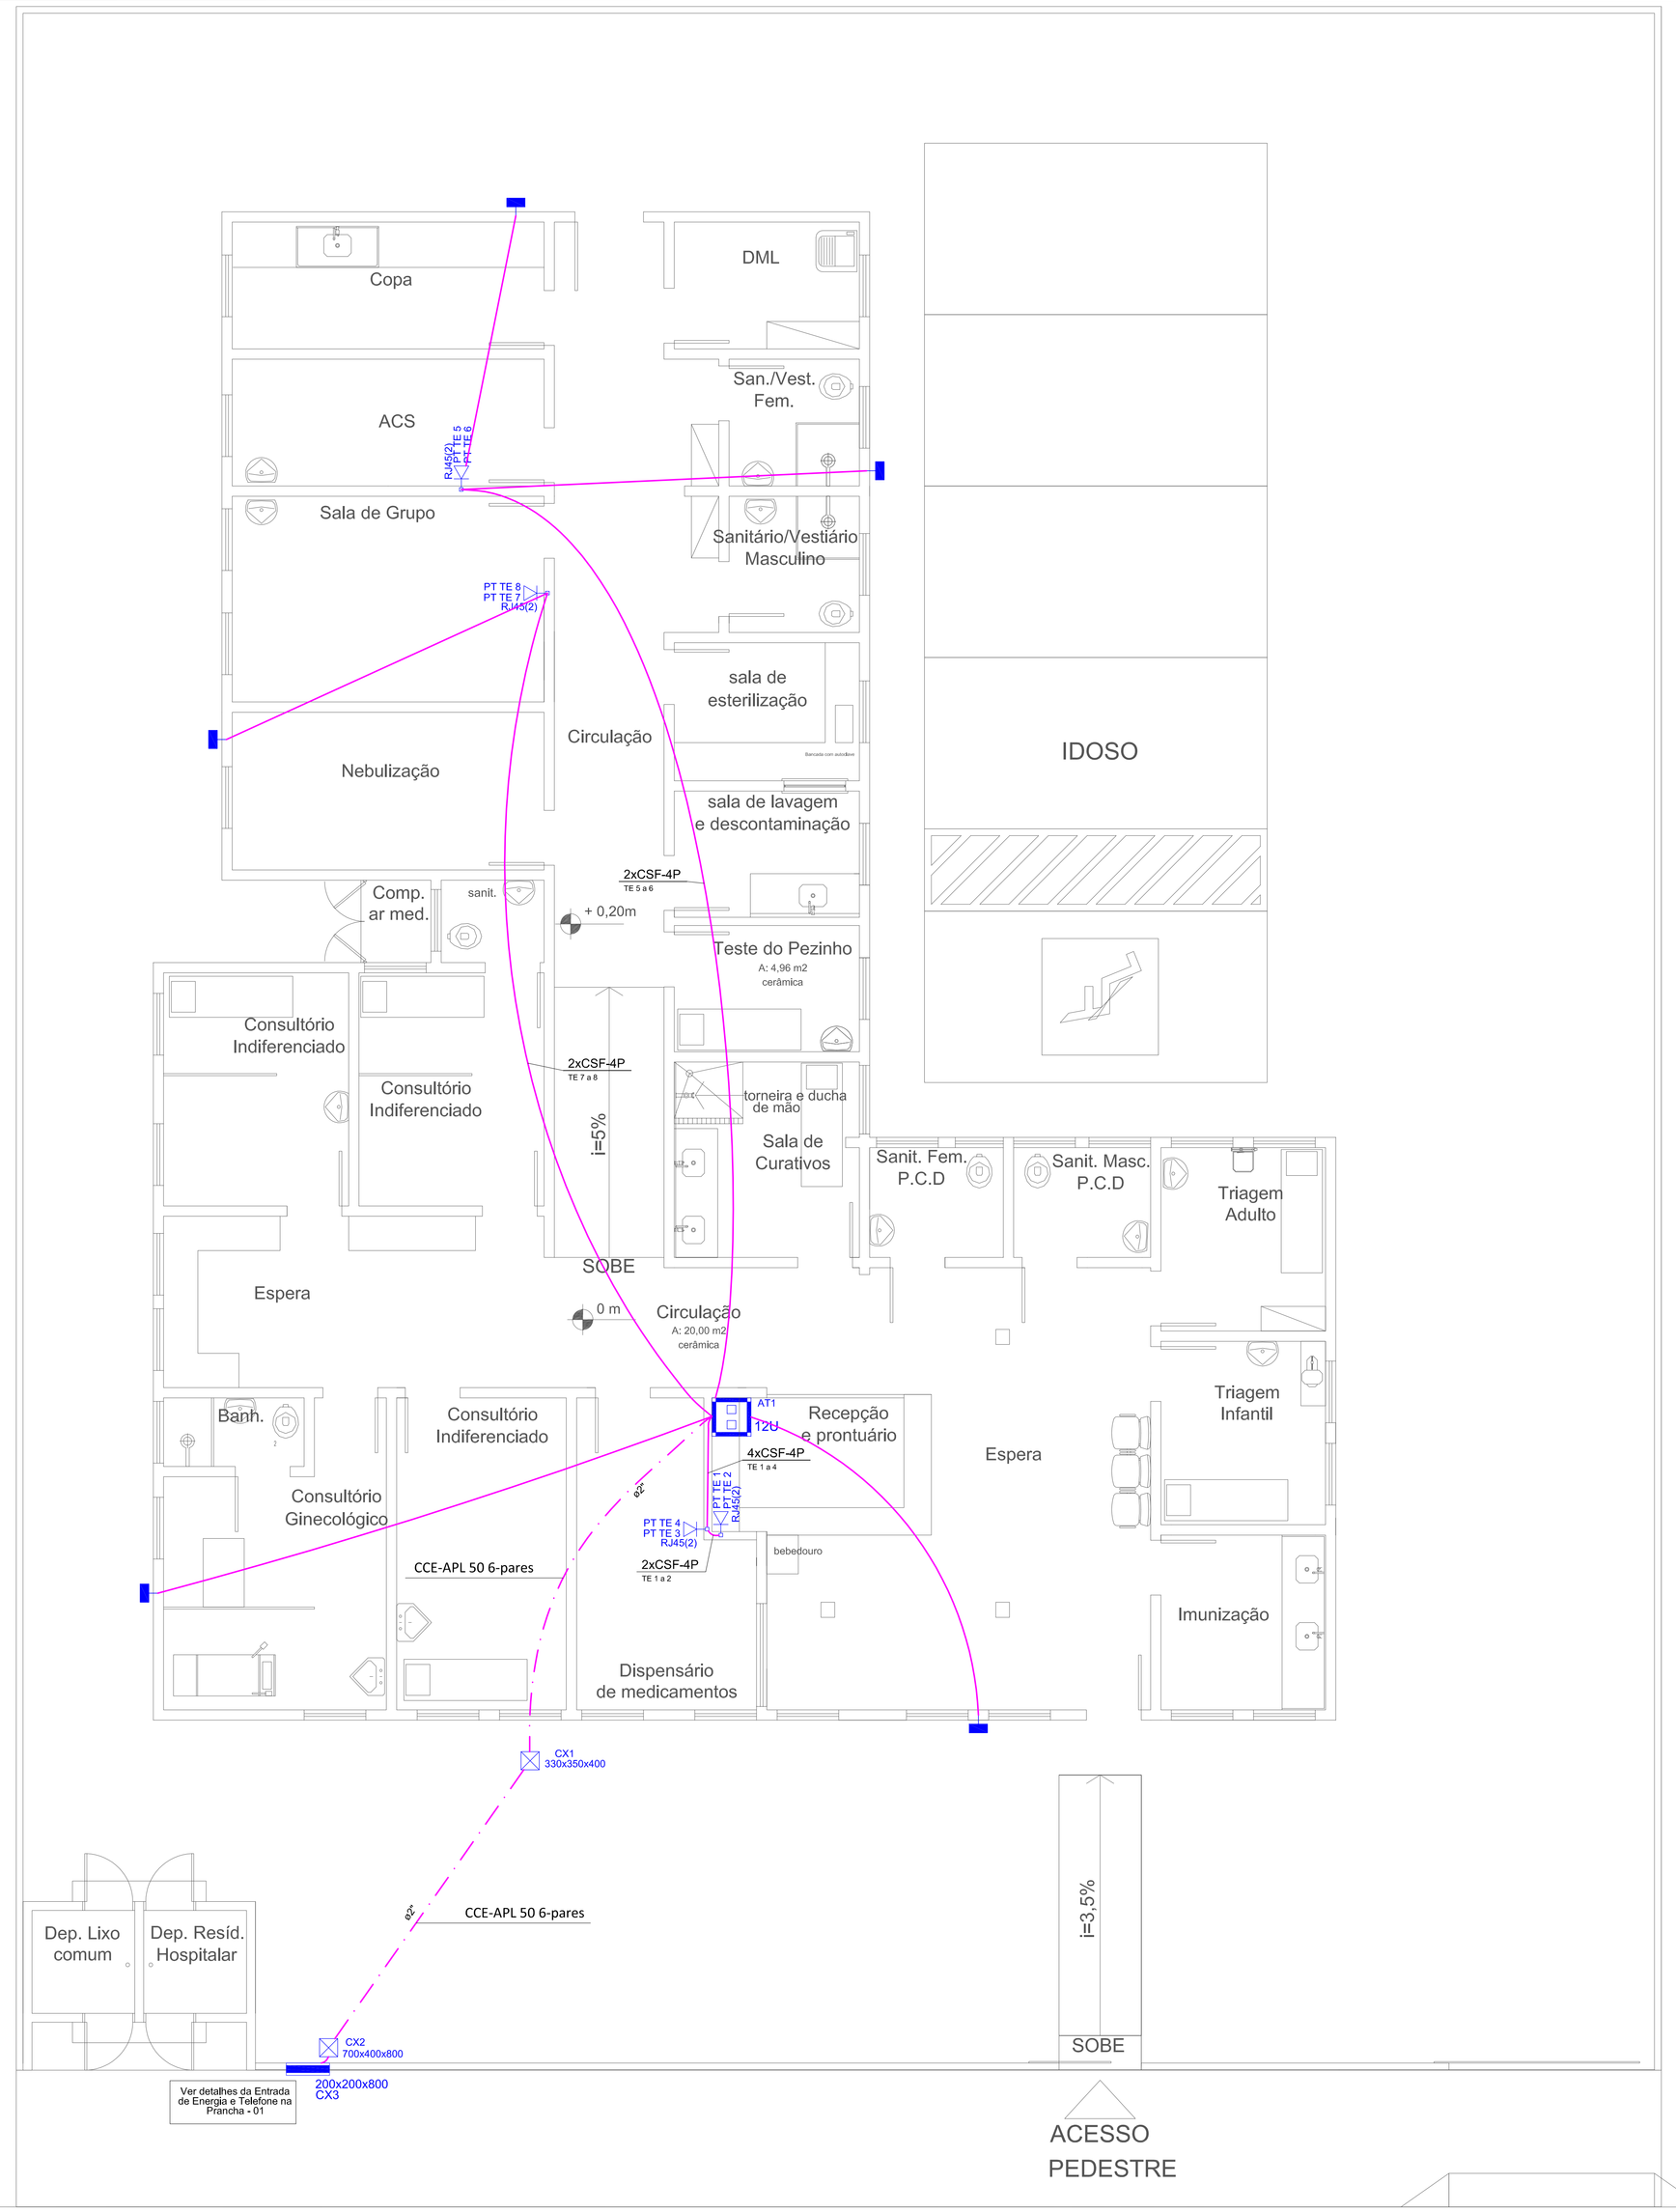

PLANTA BAIXA
Distribuição de Pontos de Telefonia e Lógica - Rede Passiva

ESCALA:1/50

Legenda

PT TE 1 / PT TE 2 / RJ45(2)	Tomada para telefone/dados modular 2 x RJ-45 auto-extingulível, 1 ponto de telefone + 1 ponto de dados, de encaixe em suporte para Placa 4'x4',com acabamento na cor Branca, instalado em caixa retangular (4'x4') de PVC antichama, na cor amarela, grau de proteção IP-40, à 0,30m do piso acabado.
PT TE 7 / RJ45(1)	Tomada para telefone ou dados modular 1 x RJ-45 auto-extingulível, 1 ponto RJ45, de encaixe em suporte para Placa 4'x4',com acabamento na cor Branca, instalado em caixa retangular (4'x4') de PVC antichama, na cor amarela, grau de proteção IP-40, à 0,30m do piso acabado.
PT TE 14 / RJ45(1)	Tomada para telefone ou dados modular 1 x RJ-45 auto-extingulível, 1 ponto RJ45, de encaixe em suporte para Placa 4'x4',com acabamento na cor Branca, instalado em caixa retangular (4'x4') de PVC antichama, na cor amarela, grau de proteção IP-40, à 1,10m do piso acabado. Utilizado para Cartão Ponto.
	caixa de Passagem com suporte para Placa 4'x2' Cega,com acabamento na cor Branca. Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de proteção IP-40, à 0,30m do piso acabado como caixa de passagem.
	caixa de Passagem com suporte para Placa 4'x2' Cega,com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de proteção IP-40, à 2,20m do piso acabado para futura instalação da antena de TV ou Câmera de Vigilância.
AT1 / 12U	Rack metálico19' 12U 745x559x570, fixado na parede, sobrepor, com porta transparente.
	Caixa de Passagem PVC, Embutida na Laje, nas dimensões de 3x3', aproximandamente, para uso em telefonia.
	Eletroduto instalado diretamente enterrado no Solo.
200x200x800 / CX3	Caixa de Passagem Metálica, Embutir, nas dimensões de 200x200x80cm aproximandamente, para uso em telefonia.
700x400x800	Caixa de Passagem construída em Alvenaria com Tijolos Maçiços, rebocado internamente, com tampa de Ferro 50kN nas dimensões 950x710x800mm, Tampa nas dimensões 700x460x50mm.
350x330x400	Caixa de Passagem construída em Alvenaria , Pré-Fabricada, , com tampa em Concreto com alça retrátil, nas dimensões 350x330x400mm, para uso em Telefonia
	Eletroduto instalado diretamente na alvenaria.

PRUMADA COMUNICAÇÃO

ESCALA:sem escala

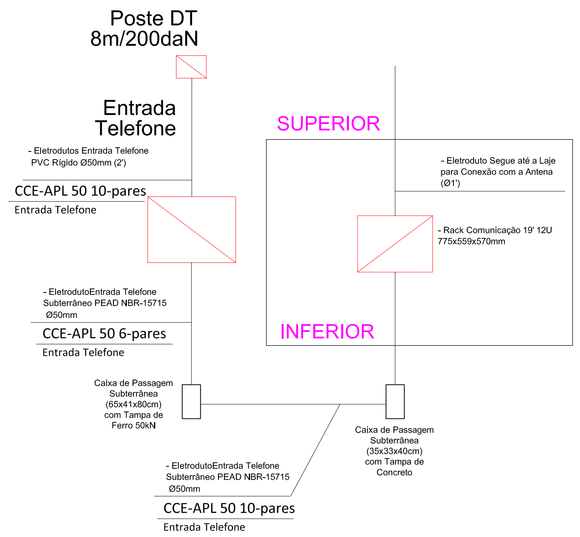

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO RACK

ESCALA:sem escala

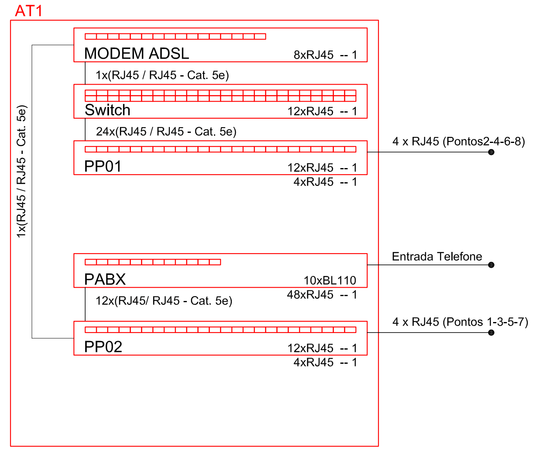

NOTAS:

1 - ELETODUTO NÃO ESPECIFICADO : 3/4" PVC FLEXÍVEL NBR-15465

2 - TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO POSSUIR CATEGORIA MÍNIMA: 5e

3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER NUMERADOS TANTO NA SAÍDA QUANTO NO PONTO DE UTILIZAÇÃO

4 - A CONTRATAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

5 - TODOS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVERÃO SER CONECTADAS AOS CIRCUITOS DE ATERRAMENTO, CONFORME ESTABELE A NR-10 E A NBR-5410

6 - TODOS OS CONDUTORES UTILIZADOS DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR-13248, DEVERÃO POSSUIR BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, E DEVEM SER AUTO-EXTINGUÍVEIS

7 - TODOS OS CIRCUITOS DEVEM SER ANILHADOS NA SAÍDA DO PAINEL, NA CHEGADA ATÉ A CARGA E DENTRO DAS ELETROCALHAS PARA MINIMIZAR RISCOS DE ACIDENTES ELÉTRICOS

8 - TODAS AS ESPECIFICAÇÕES QUANTO A SEGURANÇA EM SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER ATENDIDOS, CONFORME NORMA NR-10, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE 07/12/2004, EM ESPECIAL AO ITEM 10.3

9 - OS RACKS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NO CABEAMENTO INTERNO NAS LIGAÇÕES ENTRE EQUIPAMENTOS

10 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO INFORMADAS EM cm

11 - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA

12 - CONDUTORES PARA TV DEVEM SER COAXIAL 75Ω

OBS: Projeto Elaborado em parceria com a Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina- AMUNESC para a elaboração do projeto das instalações elétricas da Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Paraguamirim do Município de Joinville.

ASSUNTO: PROJETO ELÉTRICO - UBS - PARAGUAMIRIM Unidade Básica de Saúde	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. SANDRO DELIA
ENDEREÇO: Rua ELIZABETH RECH, S/N, PARAGUAMIRIM JOINVILLE - SC CEP: 89219-400	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE AV. HERMANN AUGUST LOWER, 50, CENTRO - CEP:89221-971 CNPJ: 83.169.623/0001-10	
Responsável Técnico: SANDRO DELIA CREA/SC 037596-4 Eng. Industrial Eletrotécnica	CONTEÚDO: - Distribuição Infraestrutura Lógica - Dimensionamento Subterrâneo
Rua 11 de Novembro, 275, Sl.13 Centro - Navegantes - SC (47) - 9117-6255 (47) - 3379-0392	USO DA PREFEITURA:
ESCALA: Sem Escala / DATA: 30/05/2014	
PRANCHA: Indicada / FOLHA: 03 de 03	

PROJETO DE ENGENHARIA REGISTRADO NO CREA-SC SOB RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL - RESOLUÇÃO 1025/2009 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM ARTIGO 184 DO CÓDIGO CIVIL - LEI nº 5.988 CONFORME DIVERGÊNCIA ENTRE ESCALA E COTA, PREVALECERÁ A COTA

FOLHA 920 x 720 mm