


PLANTA BAIXA REDE DE ESGOTO  
ESCALA: 1/50

IMPLANTAÇÃO  
SEM ESCALA

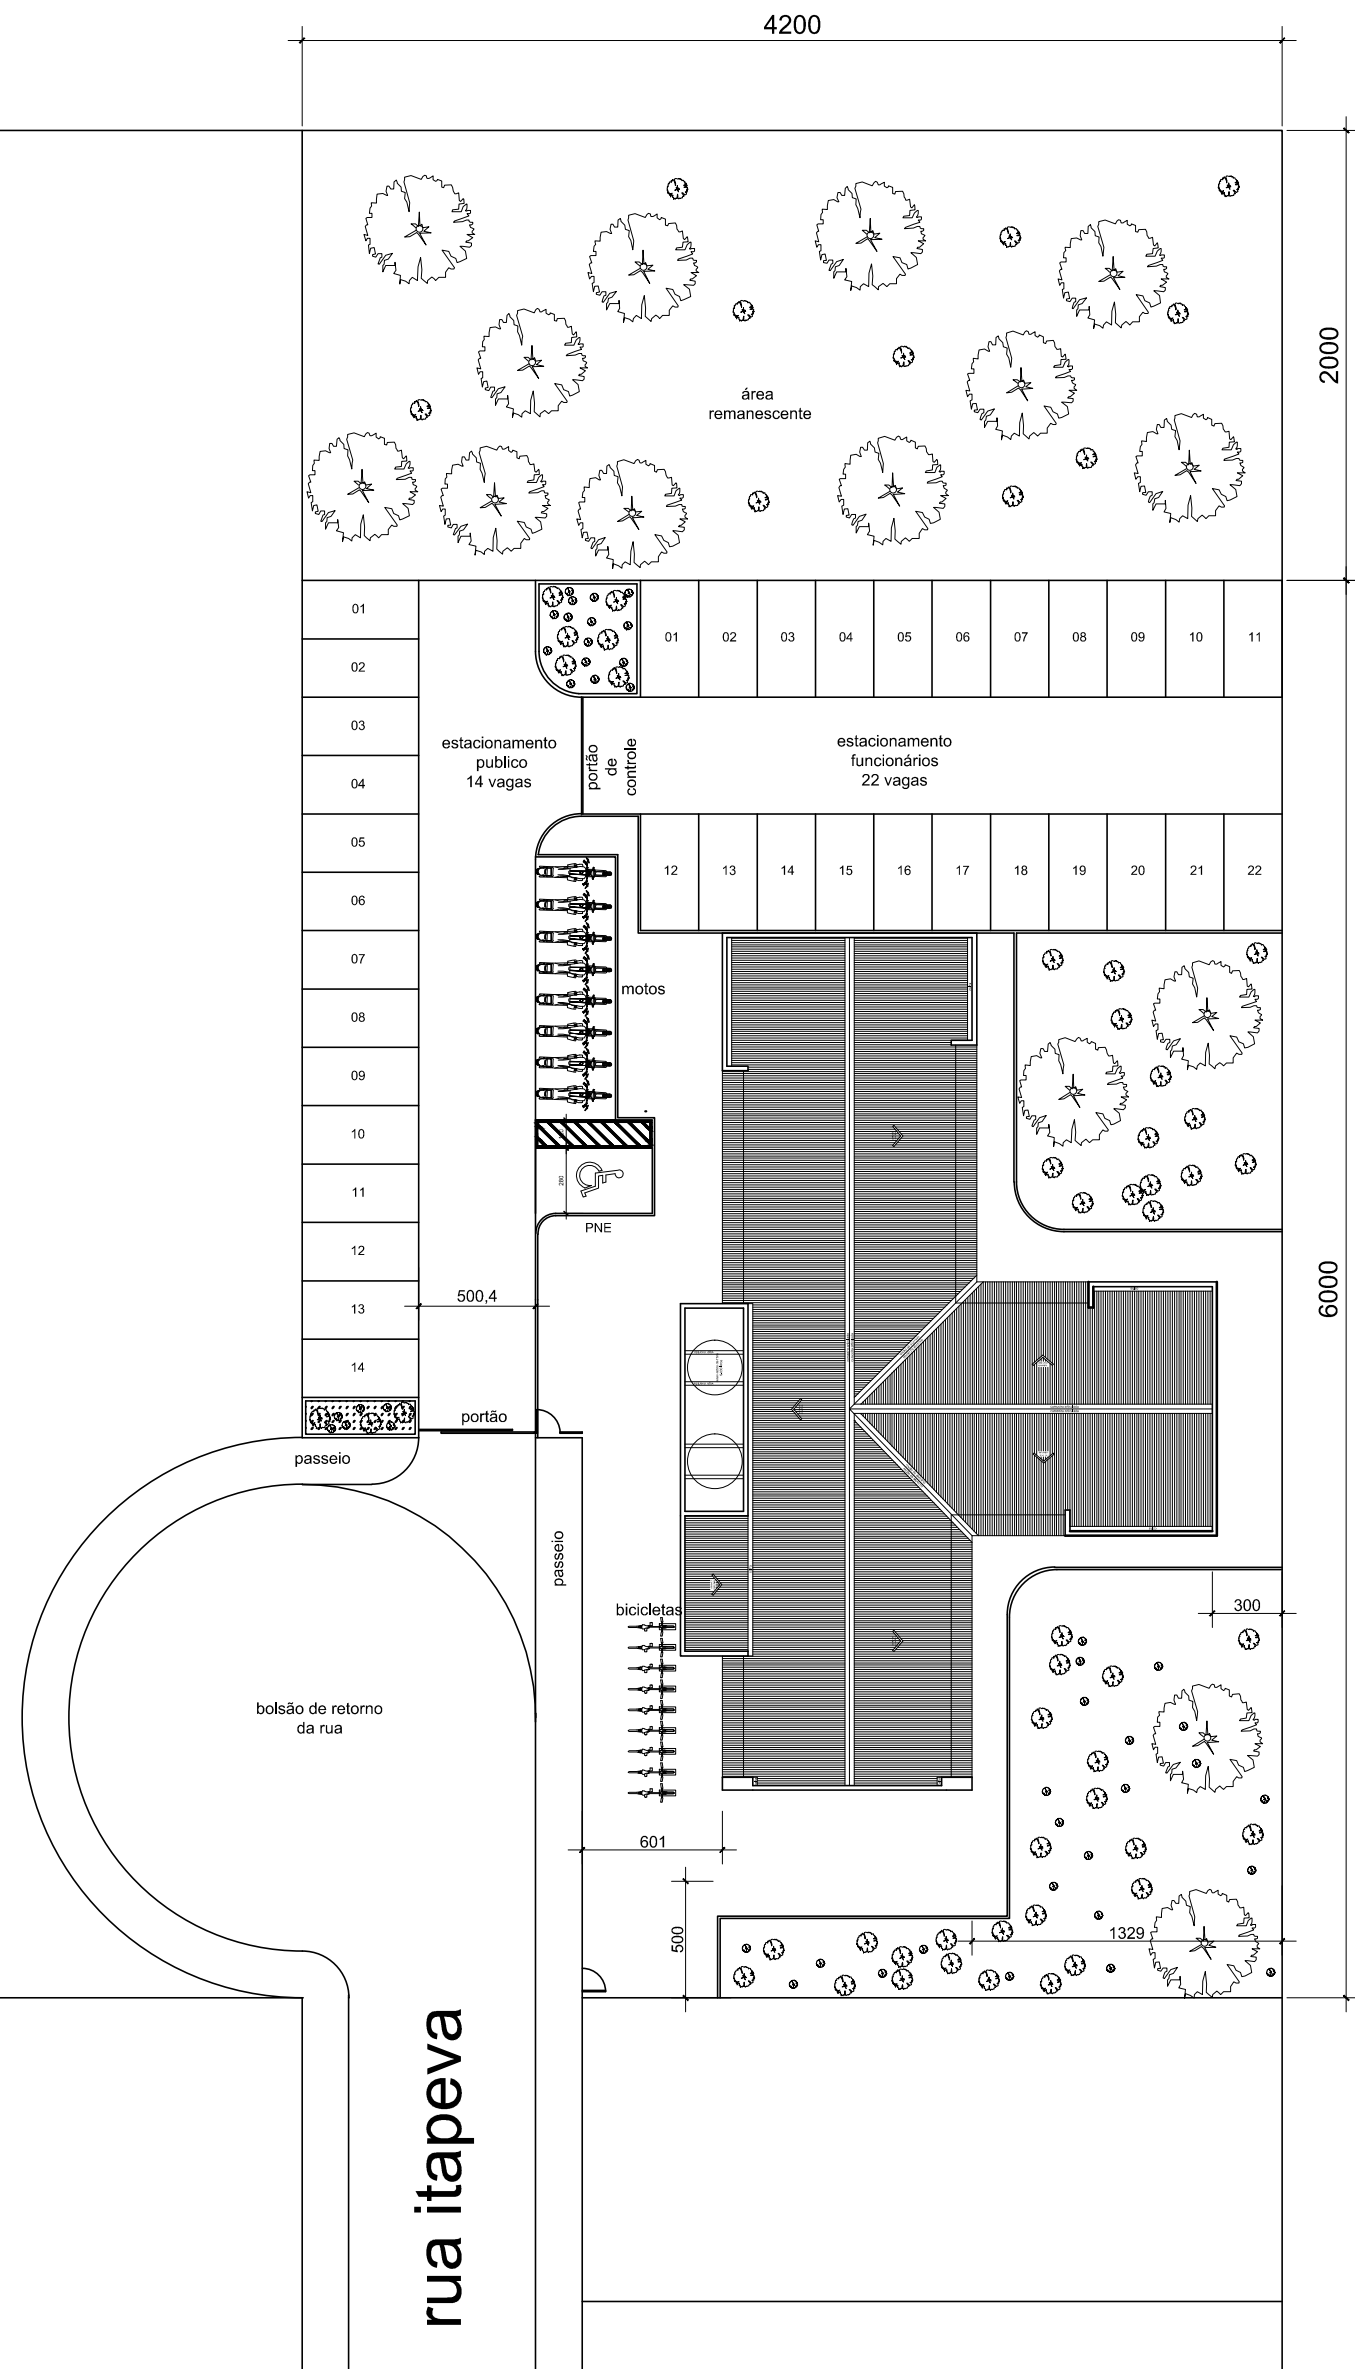

NOTAS IMPORTANTES	
1	A TUBULAÇÃO DE PVC DEVERÁ SER DA MARCA TIGRE OU SIMILAR
2	TODOS OS MATERIAIS, SERVIÇOS E TESTES DEVERÃO ATENDER AS PRESCRIÇÕES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT NBR 8160, NBR 7198, NBR 10544, NBR 10545 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAÇÃO.
3	A TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ TER DECLIVIDADE MÍNIMA 1% PARA DIÂMETROS IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% P/ DIÂMETROS INFERIORES A 100mm SALVO O INDIQUE DO DIFERENTE.
4	ELEVAR AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO A 20CM ACIMA DAS TELHAS

NOTAS:		TABELA DE PENAS PARA PLOTAGEM	
01	correr de material a 100%	25	100
02	correr de material a 100%	25	100
03	correr de material a 100%	25	100
04	correr de material a 100%	25	100
05	correr de material a 100%	25	100
06	correr de material a 100%	25	100
07	correr de material a 100%	25	100
08	correr de material a 100%	25	100
09	correr de material a 100%	25	100
10	correr de material a 100%	25	100
11	correr de material a 100%	25	100
12	correr de material a 100%	25	100
13	correr de material a 100%	25	100
14	correr de material a 100%	25	100
15	correr de material a 100%	25	100
16	correr de material a 100%	25	100
17	correr de material a 100%	25	100
18	correr de material a 100%	25	100
19	correr de material a 100%	25	100
20	correr de material a 100%	25	100
21	correr de material a 100%	25	100
22	correr de material a 100%	25	100
23	correr de material a 100%	25	100
24	correr de material a 100%	25	100
25	correr de material a 100%	25	100
26	correr de material a 100%	25	100
27	correr de material a 100%	25	100
28	correr de material a 100%	25	100
29	correr de material a 100%	25	100
30	correr de material a 100%	25	100
31	correr de material a 100%	25	100
32	correr de material a 100%	25	100
33	correr de material a 100%	25	100
34	correr de material a 100%	25	100
35	correr de material a 100%	25	100
36	correr de material a 100%	25	100
37	correr de material a 100%	25	100
38	correr de material a 100%	25	100
39	correr de material a 100%	25	100
40	correr de material a 100%	25	100
41	correr de material a 100%	25	100
42	correr de material a 100%	25	100
43	correr de material a 100%	25	100
44	correr de material a 100%	25	100
45	correr de material a 100%	25	100
46	correr de material a 100%	25	100
47	correr de material a 100%	25	100
48	correr de material a 100%	25	100
49	correr de material a 100%	25	100
50	correr de material a 100%	25	100
51	correr de material a 100%	25	100
52	correr de material a 100%	25	100
53	correr de material a 100%	25	100
54	correr de material a 100%	25	100
55	correr de material a 100%	25	100
56	correr de material a 100%	25	100
57	correr de material a 100%	25	100
58	correr de material a 100%	25	100
59	correr de material a 100%	25	100
60	correr de material a 100%	25	100
61	correr de material a 100%	25	100
62	correr de material a 100%	25	100
63	correr de material a 100%	25	100
64	correr de material a 100%	25	100
65	correr de material a 100%	25	100
66	correr de material a 100%	25	100
67	correr de material a 100%	25	100
68	correr de material a 100%	25	100
69	correr de material a 100%	25	100
70	correr de material a 100%	25	100
71	correr de material a 100%	25	100
72	correr de material a 100%	25	100
73	correr de material a 100%	25	100
74	correr de material a 100%	25	100
75	correr de material a 100%	25	100
76	correr de material a 100%	25	100
77	correr de material a 100%	25	100
78	correr de material a 100%	25	100
79	correr de material a 100%	25	100
80	correr de material a 100%	25	100
81	correr de material a 100%	25	100
82	correr de material a 100%	25	100
83	correr de material a 100%	25	100
84	correr de material a 100%	25	100
85	correr de material a 100%	25	100
86	correr de material a 100%	25	100
87	correr de material a 100%	25	100
88	correr de material a 100%	25	100
89	correr de material a 100%	25	100
90	correr de material a 100%	25	100
91	correr de material a 100%	25	100
92	correr de material a 100%	25	100
93	correr de material a 100%	25	100
94	correr de material a 100%	25	100
95	correr de material a 100%	25	100
96	correr de material a 100%	25	100
97	correr de material a 100%	25	100
98	correr de material a 100%	25	100
99	correr de material a 100%	25	100
100	correr de material a 100%	25	100

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CAMBÓIOS DE APROVAÇÃO: PAUL BOMMEIRO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDENA

Assinatura Autor do Projeto:		Responsável pela Execução da Obra:			
ENG. CLOVIS DOBNER CREA: 8463-3/ SC					
Secretaria Municipal de Saúde					
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b> <b>Secretaria da Saúde</b> Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville - SC					
Tecnologia: HELPCON Construções Projetos Serviços Ltda. Rua Conde de Lacerda, 190 89.205-350 Joinville - SC Fone: (47) 3038-4032					
Projeto: PROJETO ESGOTO SANITÁRIO		UBS PADRÃO - MORRO DO MEIO			
Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Planta: PLANTA REDE DE ESGOTO			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE					
Autor: ENG. CLOVIS DOBNER CREA: 8463-3/ SC					
Elaborado por: LUIS		Data: Julho/2013			
Classificação:		Indicada			
		SAN 01/03			