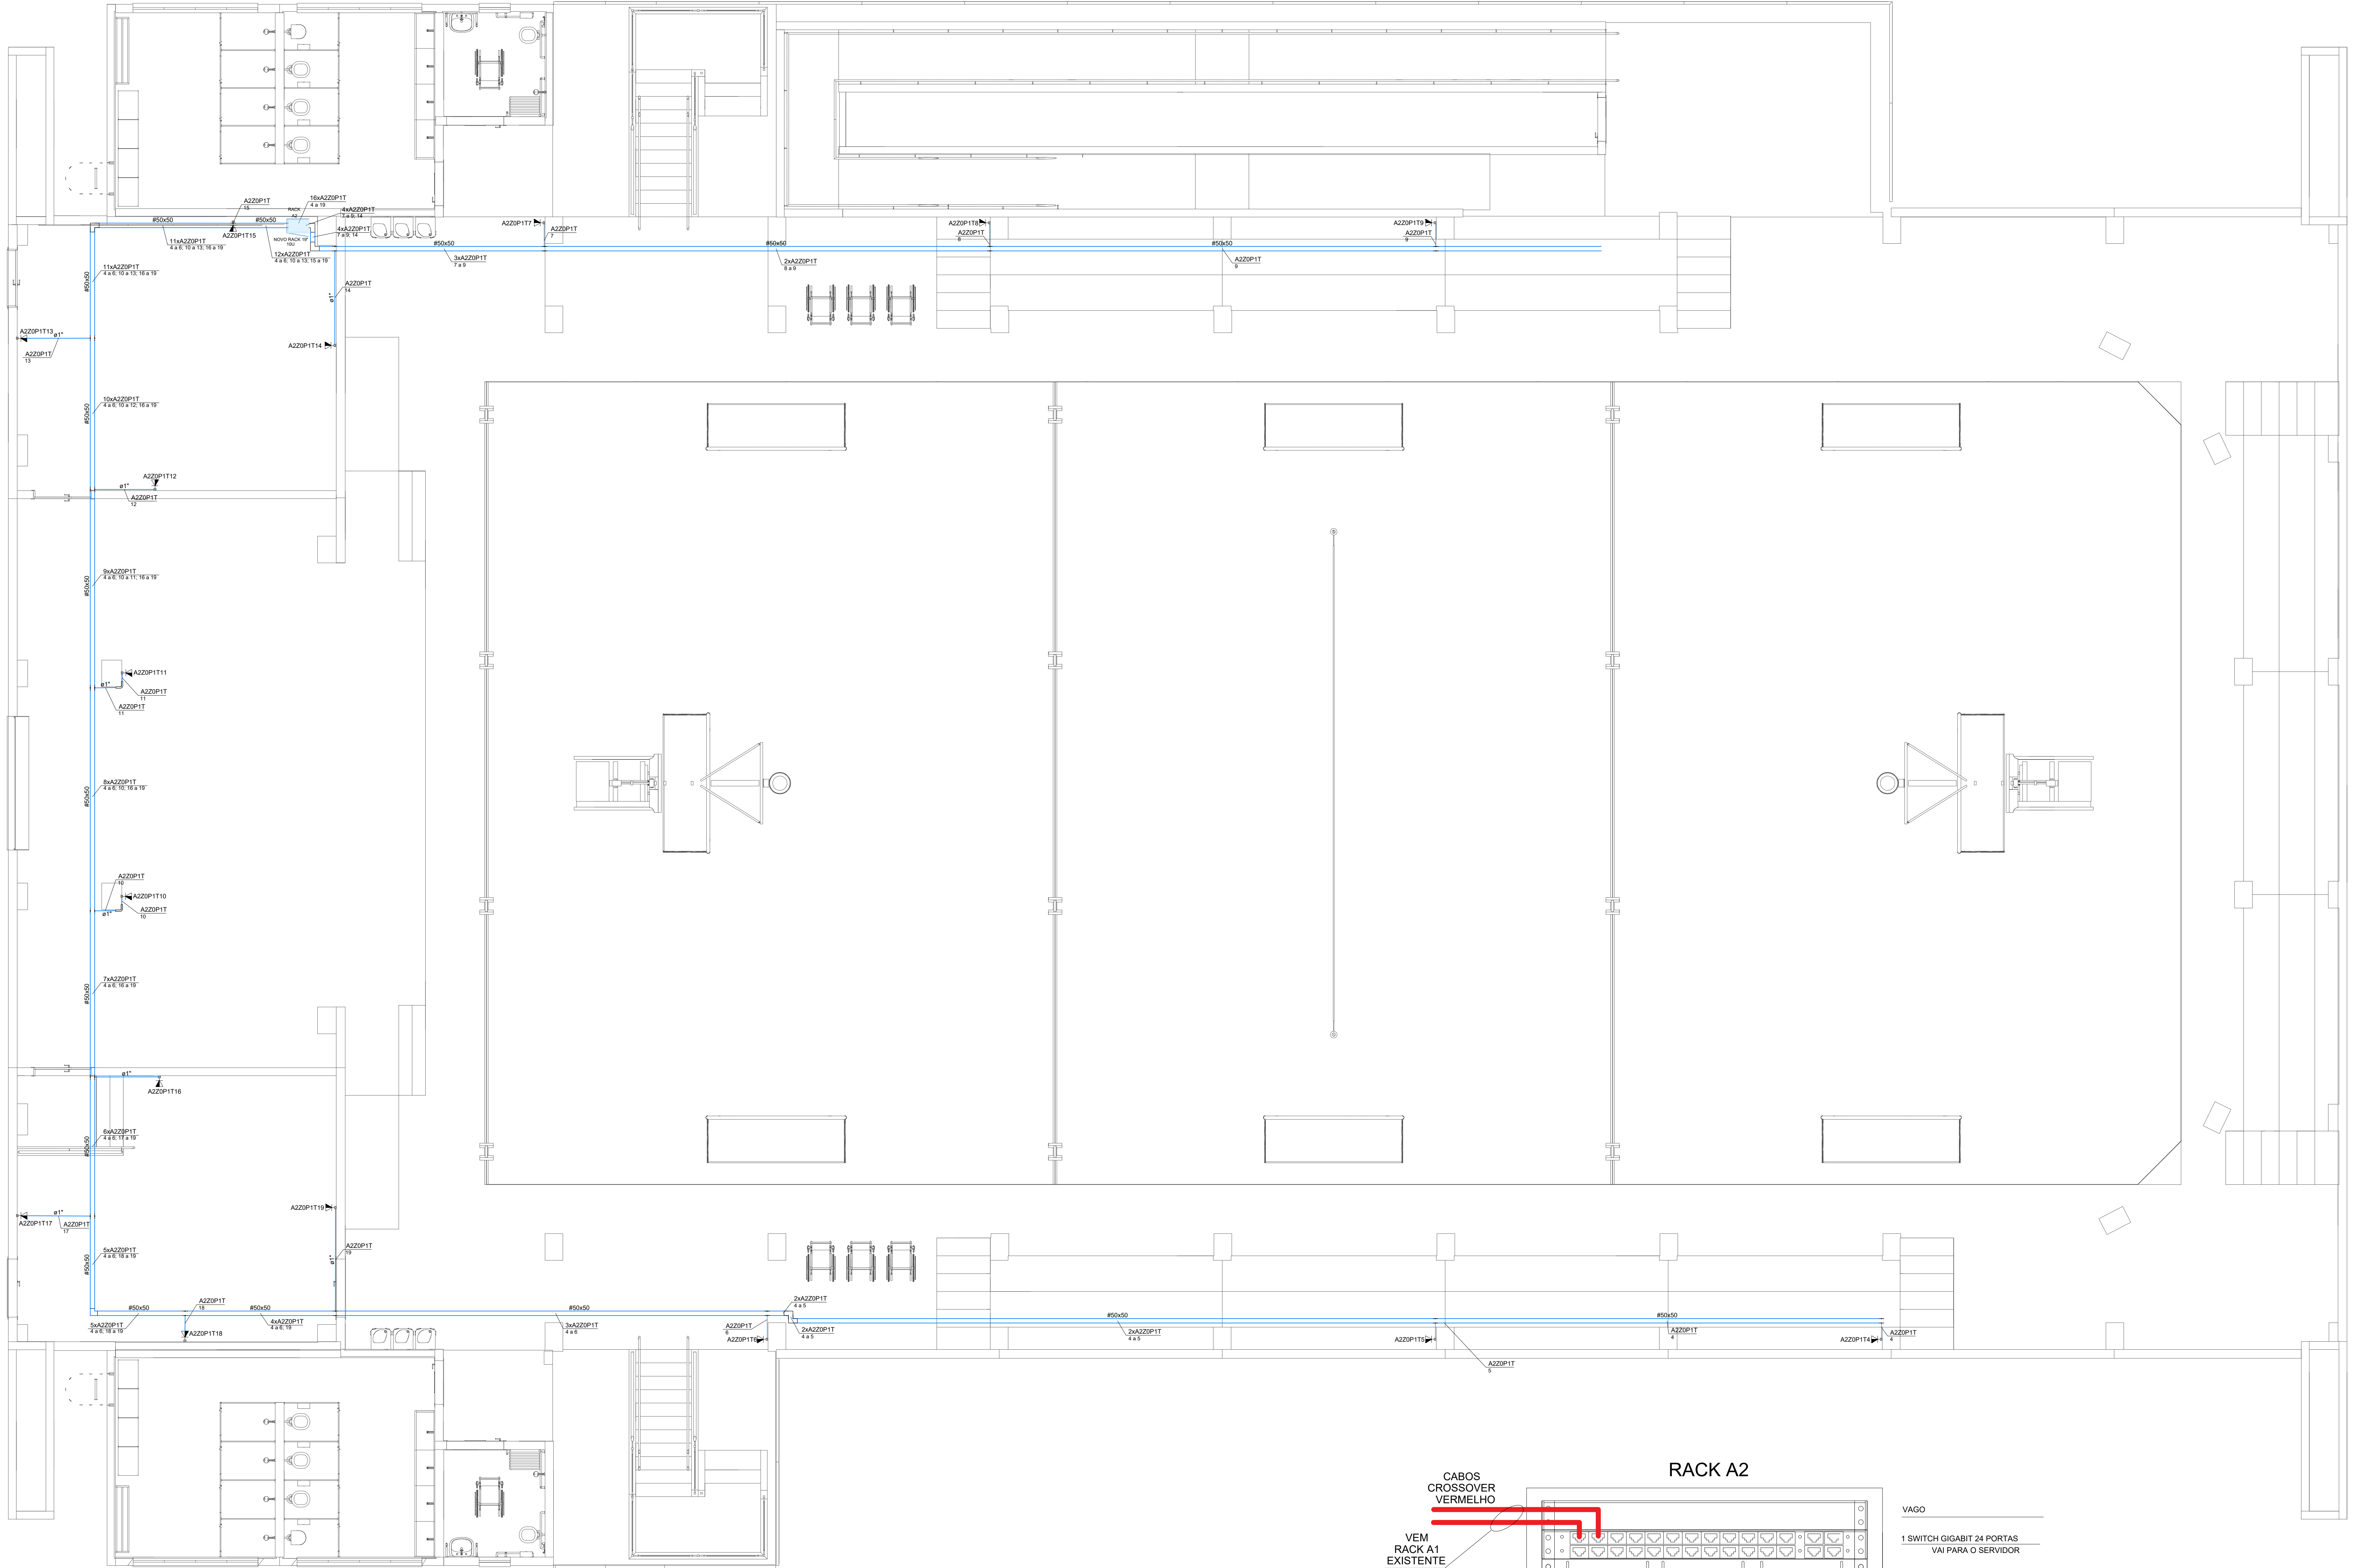
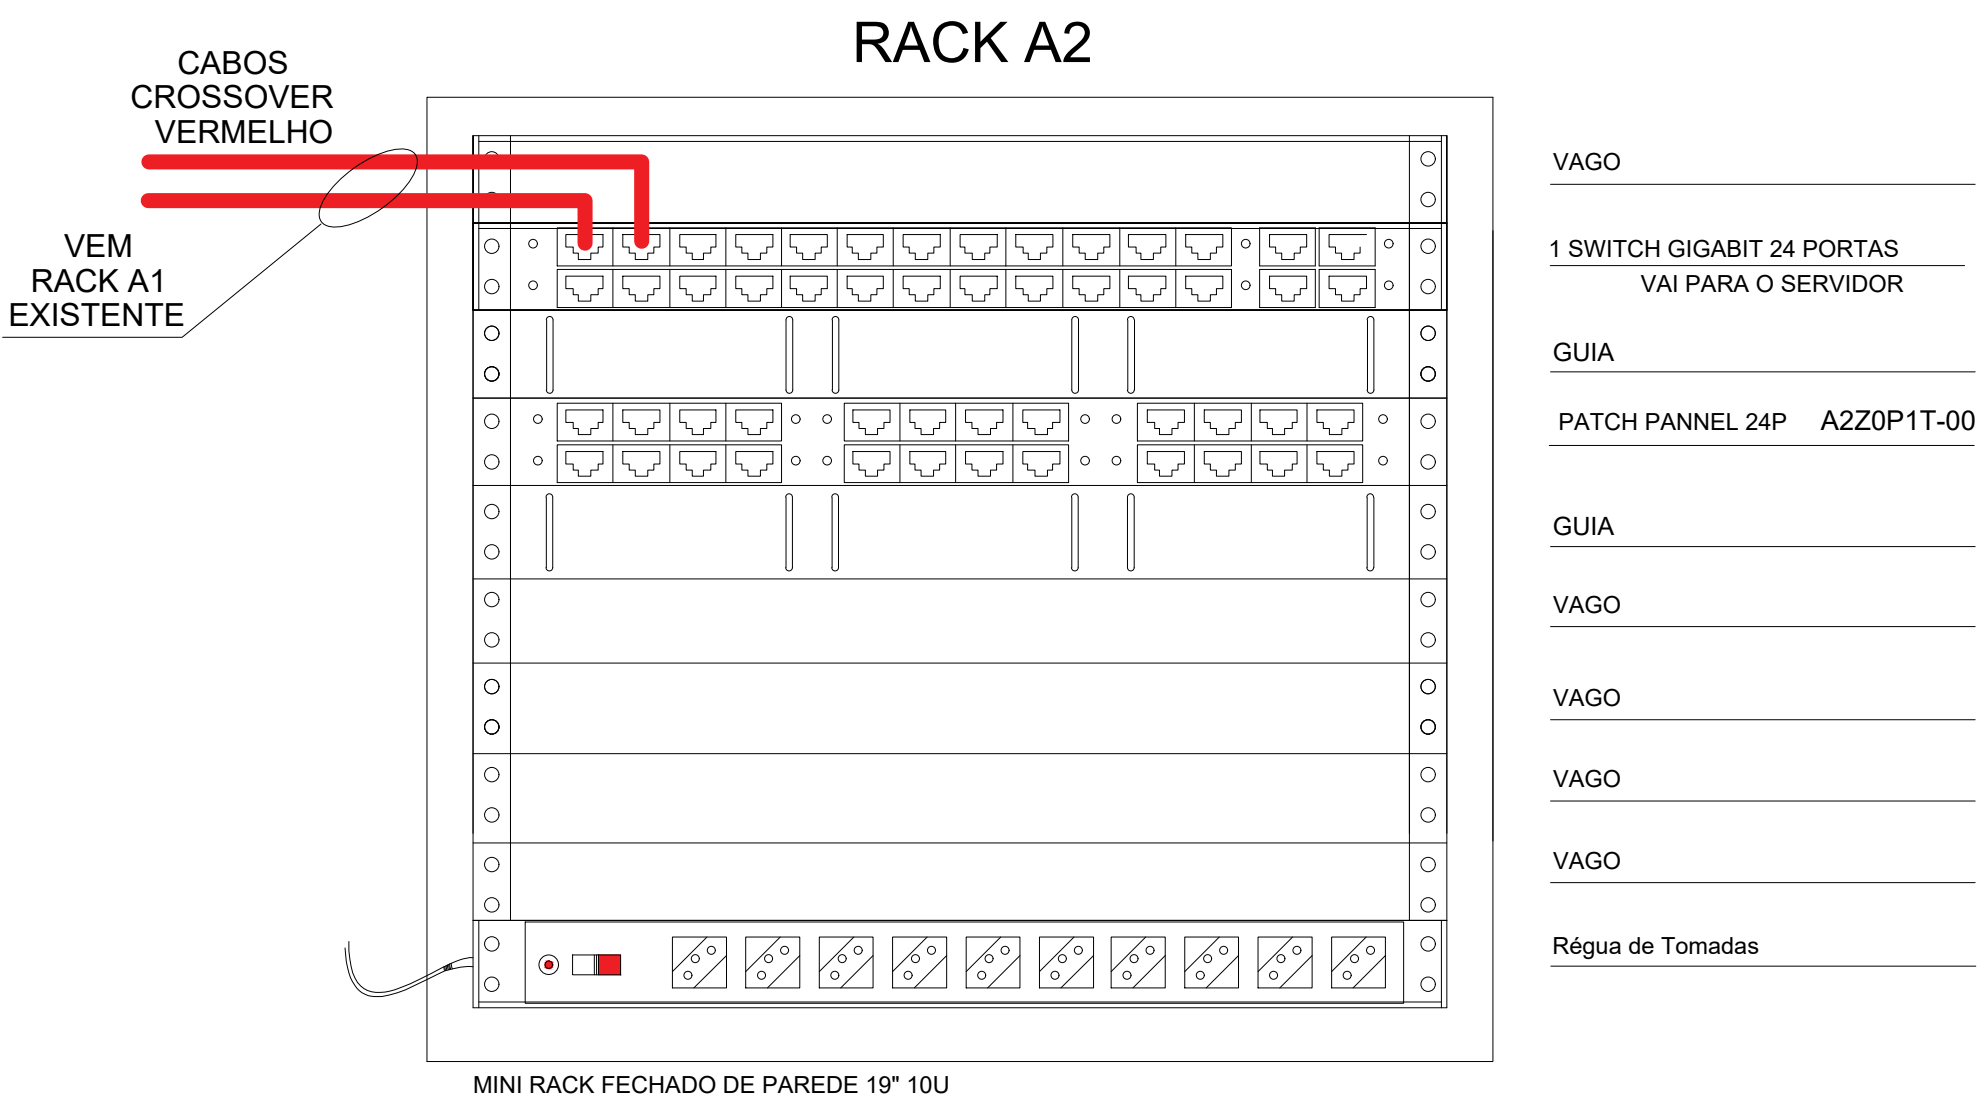

[illegible]



Legenda - Pavimento Térreo	
	Caixa padrão
	Condutite PVC 5 entradas - Tomada RJ45 a 1,20m do piso
	Cotovelo reto 90°
	Curva 90°
	Saída dupla para eletroduto
	Saída horizontal para eletroduto



PROPRIETÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
MUNICÍPIO DE JOINVILLE Engº Eletronista Sotomaior Alves C. Andrade CXA 800590010		Engº Eletronista Sotomaior Alves C. Andrade CXA 800590010	
Engº Eletronista Sotomaior Alves C. Andrade CXA 807750-4		Engº Eletronista Bento Perez Junior CXA 800590000	
José Felipe Neto Engenheiro Eng. Eletrônica		Engº Eletronista Osmar Rocha da Conceição CXA 837644-0	
			
PROPRIETÁRIO	MUNICÍPIO DE JOINVILLE		
ENDEREÇO	QUADRA COBERTA - EM DOUTOR RUBEM ROBERTO SCHMIDLIN	INSCRIÇÃO REGISTRO	09.13.34.40.5947
DIFERENÇA	R. Alexandre da Silva, 42 - Morro do Meio, Joinville - SC, 89215-425		
PROJETO	PROJETO DE CABEAMENTO	ASSINTE MUNICÍPIO DE JOINVILLE	DATA 02/07/2024
CONTEÚDO	DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE PONTOS LÓGICOS - TÉRREO	ASSINTE MUNICÍPIO DE JOINVILLE	DATA LOG 02/02
Prestadora Municipal de Serviços de Tecnologia da Informação - CNPJ 83.198.032/0001-18 Rua Itajaí, Nº 100 CEP 89011-000 - Joinville - Fone: (47) 3431-3300 E-mail: sctomaior@joinville.sc.gov.br			