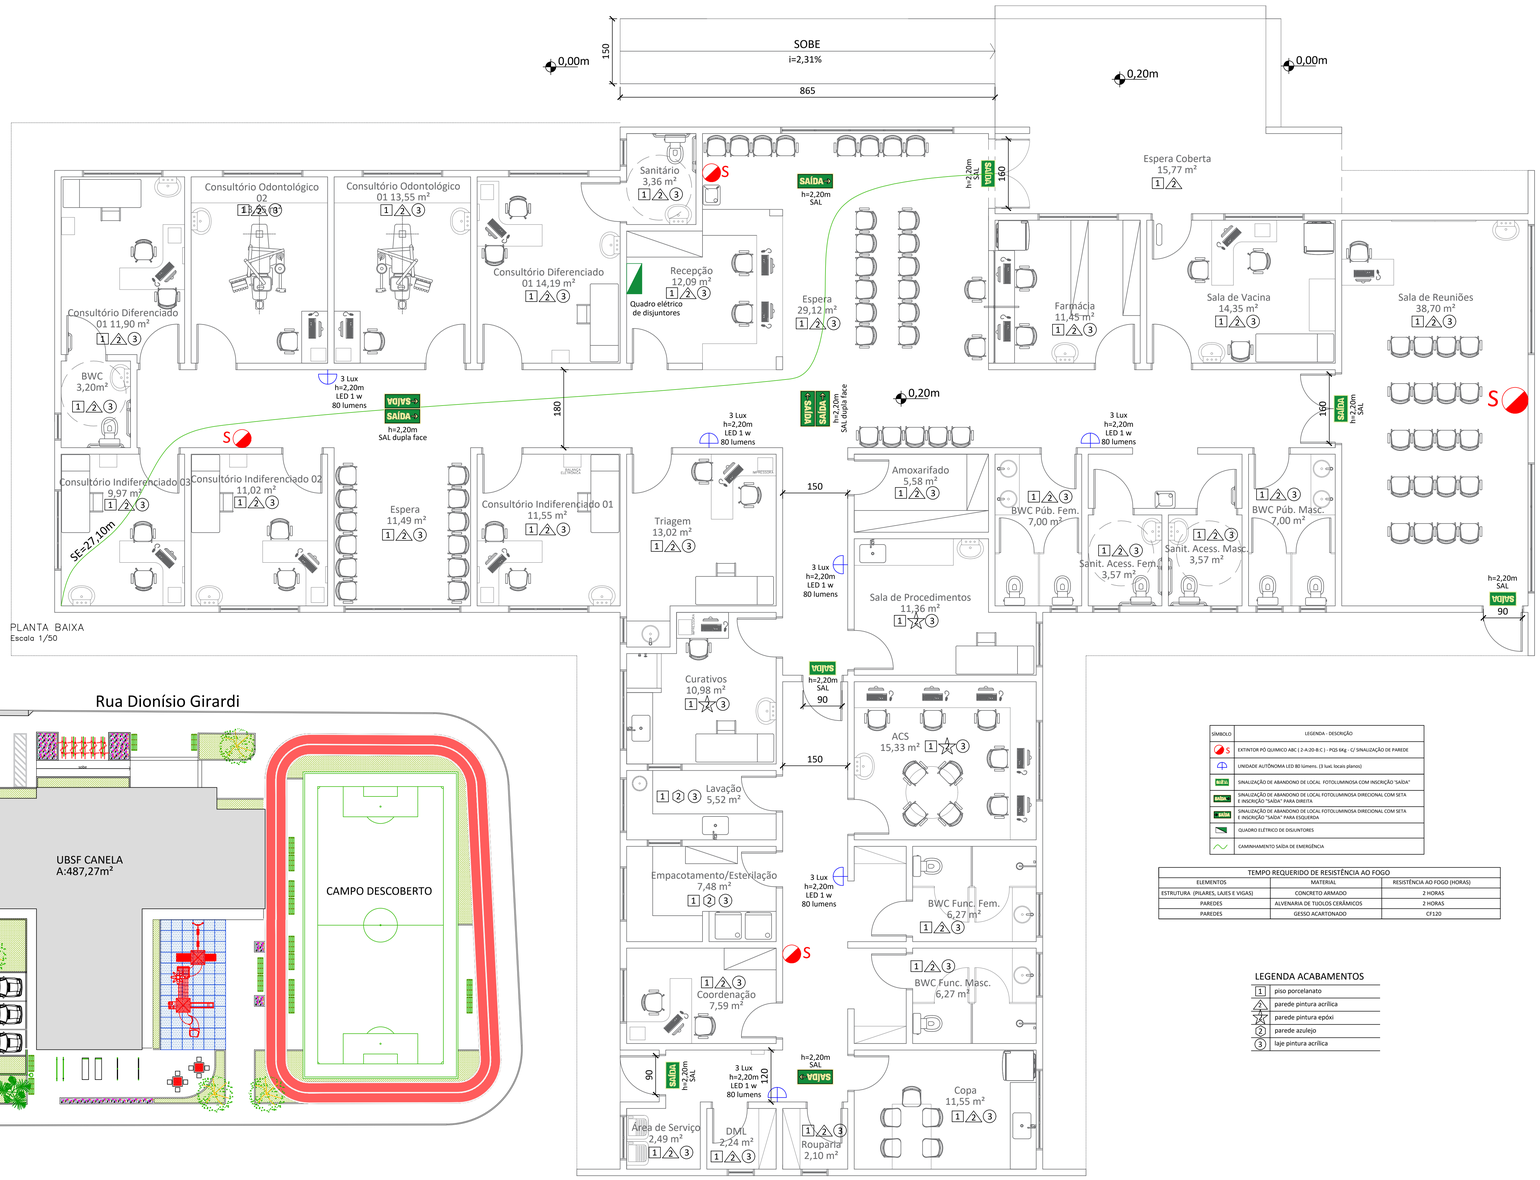

PLANTA BAIXA
Escala 1/50

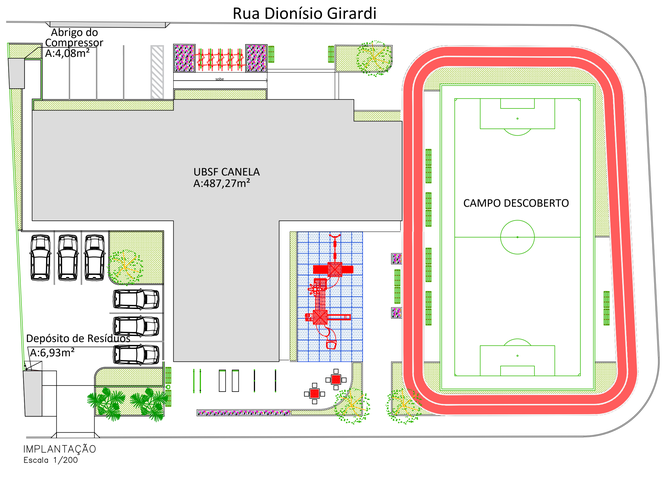

IMPLANTAÇÃO
Escala 1/200

SÍMBOLO	LEGENDA - DESCRIÇÃO
S	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC (2-A:20-B:C) - PQS 6Kg - C/ SINALIZAÇÃO DE PAREDE
	UNIDADE AUTÔNOMA LED 80 lumens. (3 luxl. locais planos)
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINOSA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA"
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINOSA DIRECIONAL COM SETA E INSCRIÇÃO "SAÍDA" PARA DIREITA
SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINOSA DIRECIONAL COM SETA E INSCRIÇÃO "SAÍDA" PARA ESQUERDA
	QUADRO ELÉTRICO DE DISJUNTORES
	CAMINHAMENTO SAIDA DE EMERGÊNCIA

TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO		
ELEMENTOS	MATERIAL	RESISTÊNCIA AO FOGO (HORAS)
ESTRUTURA (PILARES, LAJES E VIGAS)	CONCRETO ARMADO	2 HORAS
PAREDES	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS	2 HORAS
PAREDES	GESSO ACARTONADO	CF120

LEGENDA ACABAMENTOS

1	piso porcelanato
1	parede pintura acrílica
2	parede pintura epóxi
2	parede azulejo
3	laje pintura acrílica

NOTA: Todas as instalações elétricas da edificação deverão estar de acordo com a IN19 do CBMSC e deverão ser atestadas através de laudo e ART por profissional habilitado.

LOCALIZAÇÃO

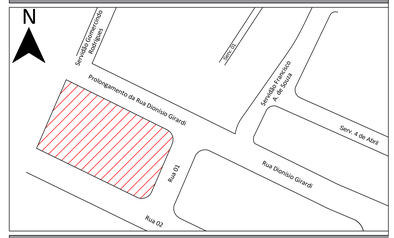

IDENTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREENDIMENTO: UBSF CANELA			
PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE CNPJ:08184821/0001-37			
MUNICÍPIO: JOINVILLE		Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL/PMJE: 08.23.03.79.3350	
RUA: DIONÍSIO GIRARDI	Nº: S/N	BAIRRO: RIO BONITO	COMPLEMENTO:
AUTOR DO PROJETO: FERNANDO ALVES HOHMANN	REGISTRO TÉCNICO: I70545-2	Nº DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 8632591-5	

SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS	SISTEMAS NESTE PROJETO
■ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)	■ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
□ SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)	□ SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)
□ INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP/GN)	□ INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP/GN)
■ SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)	■ SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)
□ ELEVADOR DE EMERGÊNCIA (EE)	□ ELEVADOR DE EMERGÊNCIA (EE)
□ SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA	□ SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA
□ PROTEÇÃO ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	□ PROTEÇÃO ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO
■ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE)	■ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE)
□ SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI)	□ SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI)
■ SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)	■ SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)
□ COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	□ COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
□ CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)	□ CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)
■ MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	■ MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
■ INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	■ INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO
□ PISCINA DE USO COLETIVO	□ PISCINA DE USO COLETIVO
□ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO	□ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO
□ ACESSO DE VIATURAS	□ ACESSO DE VIATURAS
□ _____	□ _____

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PPCI

SOMENTE SERÁ EMITIDA A DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS APLICÁVEIS A EDIFICAÇÃO FOREM APRESENTADOS

TIPO DE PROJETO

■ NOVO □ EDIFICAÇÃO EXISTENTE CONFORME IN05 □ REAPROVAÇÃO PPCI Nº _____

RISCO DO IMÓVEL

■ RISCO II □ RISCO III □ RISCO IV □ RISCO V

DADOS DA OBRA

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 498,28 M² | ALTURA DESCENDENTE 0,00 M | Nº TOTAL DE PAVIMENTOS 1

DISCRIMINA PAVTO.	DIVISÃO	DESTINAÇÃO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS	ÁREA CONSTRUÍDA	CARGA DE INCÊNDIO IDEAL - 'q' (MJ/M²)	CLASSE DE RISCO
TÉRREO	H-6	CLÍNICAS MÉDICAS	1	498,28 M²	250	BAIXA

* O NÚMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TÉRREO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura – CREA: 115577-8

JAQUELINE FERNANDA DE MOURA:05906460950

Assinado de forma digital por JAQUELINE FERNANDA DE MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria será necessária à apresentação destas pranchas aprovadas, plotadas em tamanho adequado para avaliação e visualização dos sistemas.

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, ALTERAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA, MUDANÇA DE OCUPAÇÃO OU DE USO DE IMÓVEL, É RESPONSÁVEL PELO SEU DETALHAMENTO TÉCNICO EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARÁGRAFO ÚNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TÉCNICO OU A SUA INCONGRUÊNCIA NÃO ISENTA O RESPONSÁVEL TÉCNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE ESTÁ DISPOSTO NAS NCCI (NCI – PARTE 1, 2020).

OBSERVAÇÕES

ASSINATURAS

ANDREI POPOVSKI KOLACEKE:06413444999
Assinado digitalmente por ANDREI POPOVSKI KOLACEKE:06413444999
SECRETARIA DA SAÚDE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

PREFEITURA DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
R. DR. JOÃO COLIN, 2700 - SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE - SC

Setor:
UNIDADE DA GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS

Nome Obra / Endereço:
UBSF CANELA
Rua Dionísio Girardi s/nº, localidade Canela, Rio Bonito – Joinville - SC

Requerente: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Tipo de Projeto:
PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO

Autor:
FERNANDO ALVES HOHMANN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC 170545-2

Conteúdo:
- **IMPLANTAÇÃO**
- **PLANTA BAIXA**
- **DETALHES**

Nom./Prancha: **01/01**

DETALHE 01 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
BLOCOS AUTÔNOMOS

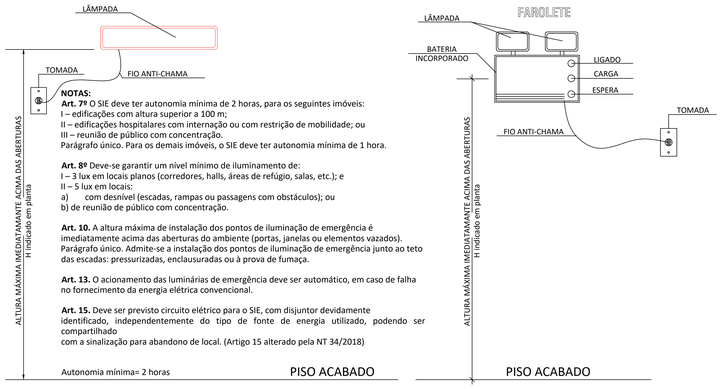

NOTAS:
Art. 7º O SIE deve ter autonomia mínima de 2 horas, para os seguintes imóveis:
I – edificações com altura superior a 100 m;
II – edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade; ou
III – reunião de público com concentração.
Parágrafo único. Para os demais imóveis, o SIE deve ter autonomia mínima de 1 hora.

Art. 8º Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de:
I – 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio, salas, etc.); e
II – 5 lux em locais:
a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou
b) de reunião de público com concentração.

Art. 10. A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).
Parágrafo único. Admite-se a instalação dos pontos de iluminação de emergência junto ao teto das escadas: pressurizadas, enclausuradas ou à prova de fumaça.

Art. 13. O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático, em caso de falha no fornecimento da energia elétrica convencional.

Art. 15. Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado
com a sinalização para abandono de local. (Artigo 15 alterado pela NT 34/2018)

Autonomia mínima= 2 horas

PISO ACABADO

PISO ACABADO

DETALHE 02 – SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
SEM ESCALA

ART. 9º A ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).

ART. 12. A PLACA FOTOLUMINESCENTE DEVE TER OS SEGUINTES REQUISITOS (VER DETALHES ANEXO B):
I – CONTER A MENSAGEM "SAÍDA" PODENDO SER ACOMPANHADA DE SIMBOLOGIA;
II – POSSUIR SETA DIRECIONAL JUNTO À MENSAGEM "SAÍDA" NA MUDANÇA DE DIREÇÃO;
III – POSSUIR AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE ACORDO COM A TABELA 1;
IV – POSSUIR FUNDO NA COR VERDE; E
V – POSSUIR MENSAGENS E SÍMBOLOS NA COR BRANCA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE.

ART. 13. RECINTOS SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE PARA PERMITIR ACÚMULO DE ENERGIA NO ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE DAS SINALIZAÇÕES DE SAÍDA DEVEM UTILIZAR PLACA LUMINOSA.

A SAL DEVE TER AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA.

PISO ACABADO

ALTURA MÁXIMA IMEDIATAMANTE ACIMA DAS ABERTURAS

Tabela 1 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos de SAL			
Tamanho da placa (L x H)	Moldura das letras (L x H)	Traço das letras	Distâncias máximas entre 2 pontos de SAL
25 x 16 cm	4 x 9 cm	4 x 9 cm	15 m

DETALHE 03 – EXTINTORES
SEM ESCALA

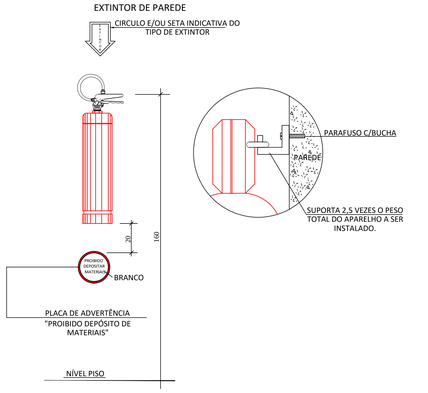

Projeto PPCI 00134583/2019