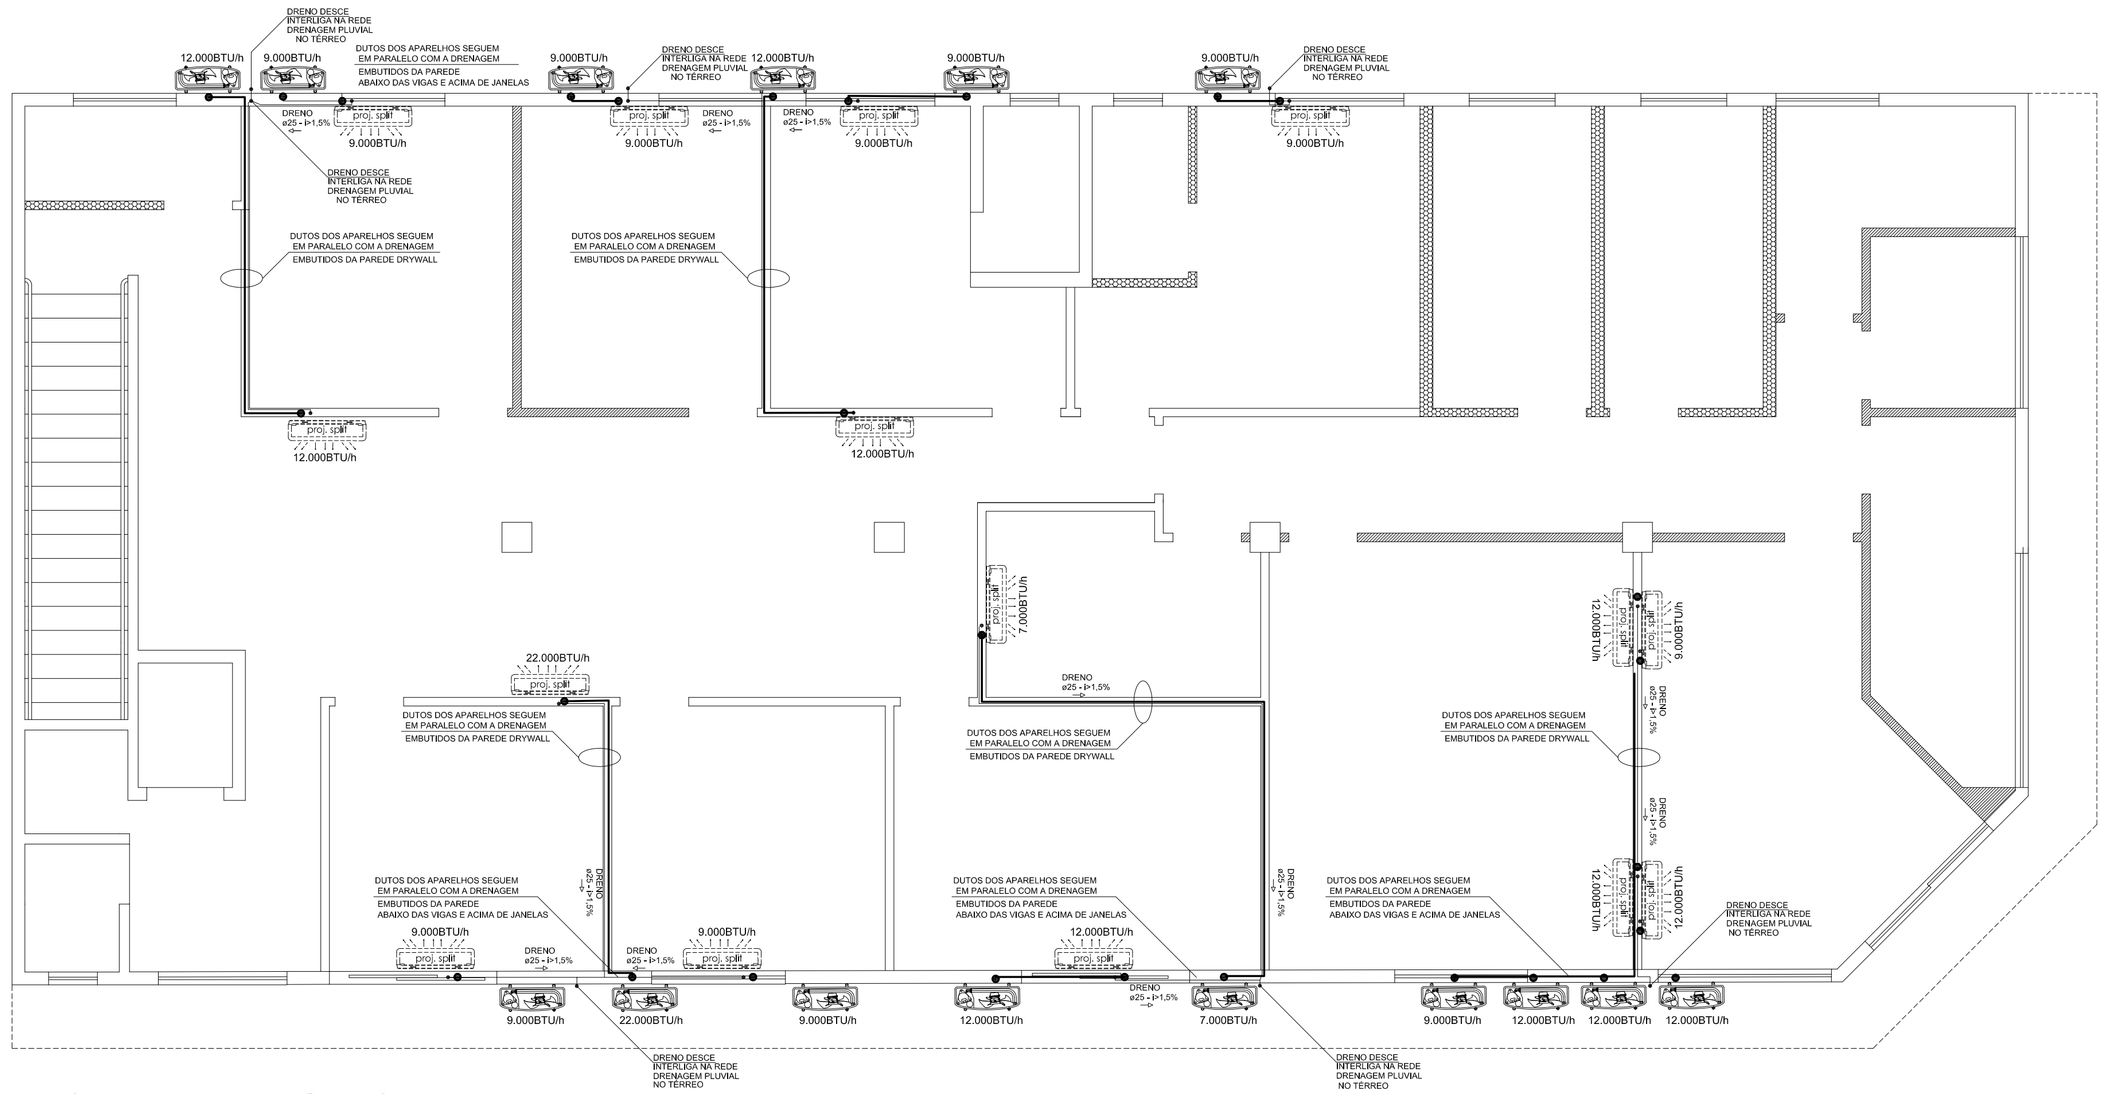

Equipamentos Pavto Superior
Esc. 1:50

NOTA: AS TUBULAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA DOS EQUIPEMENTOS ASSIM COMO TUBULAÇÕES DE DRENOS, DEVEM DESVIAR DE EVENTUAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS (PILARES E VIGAS).

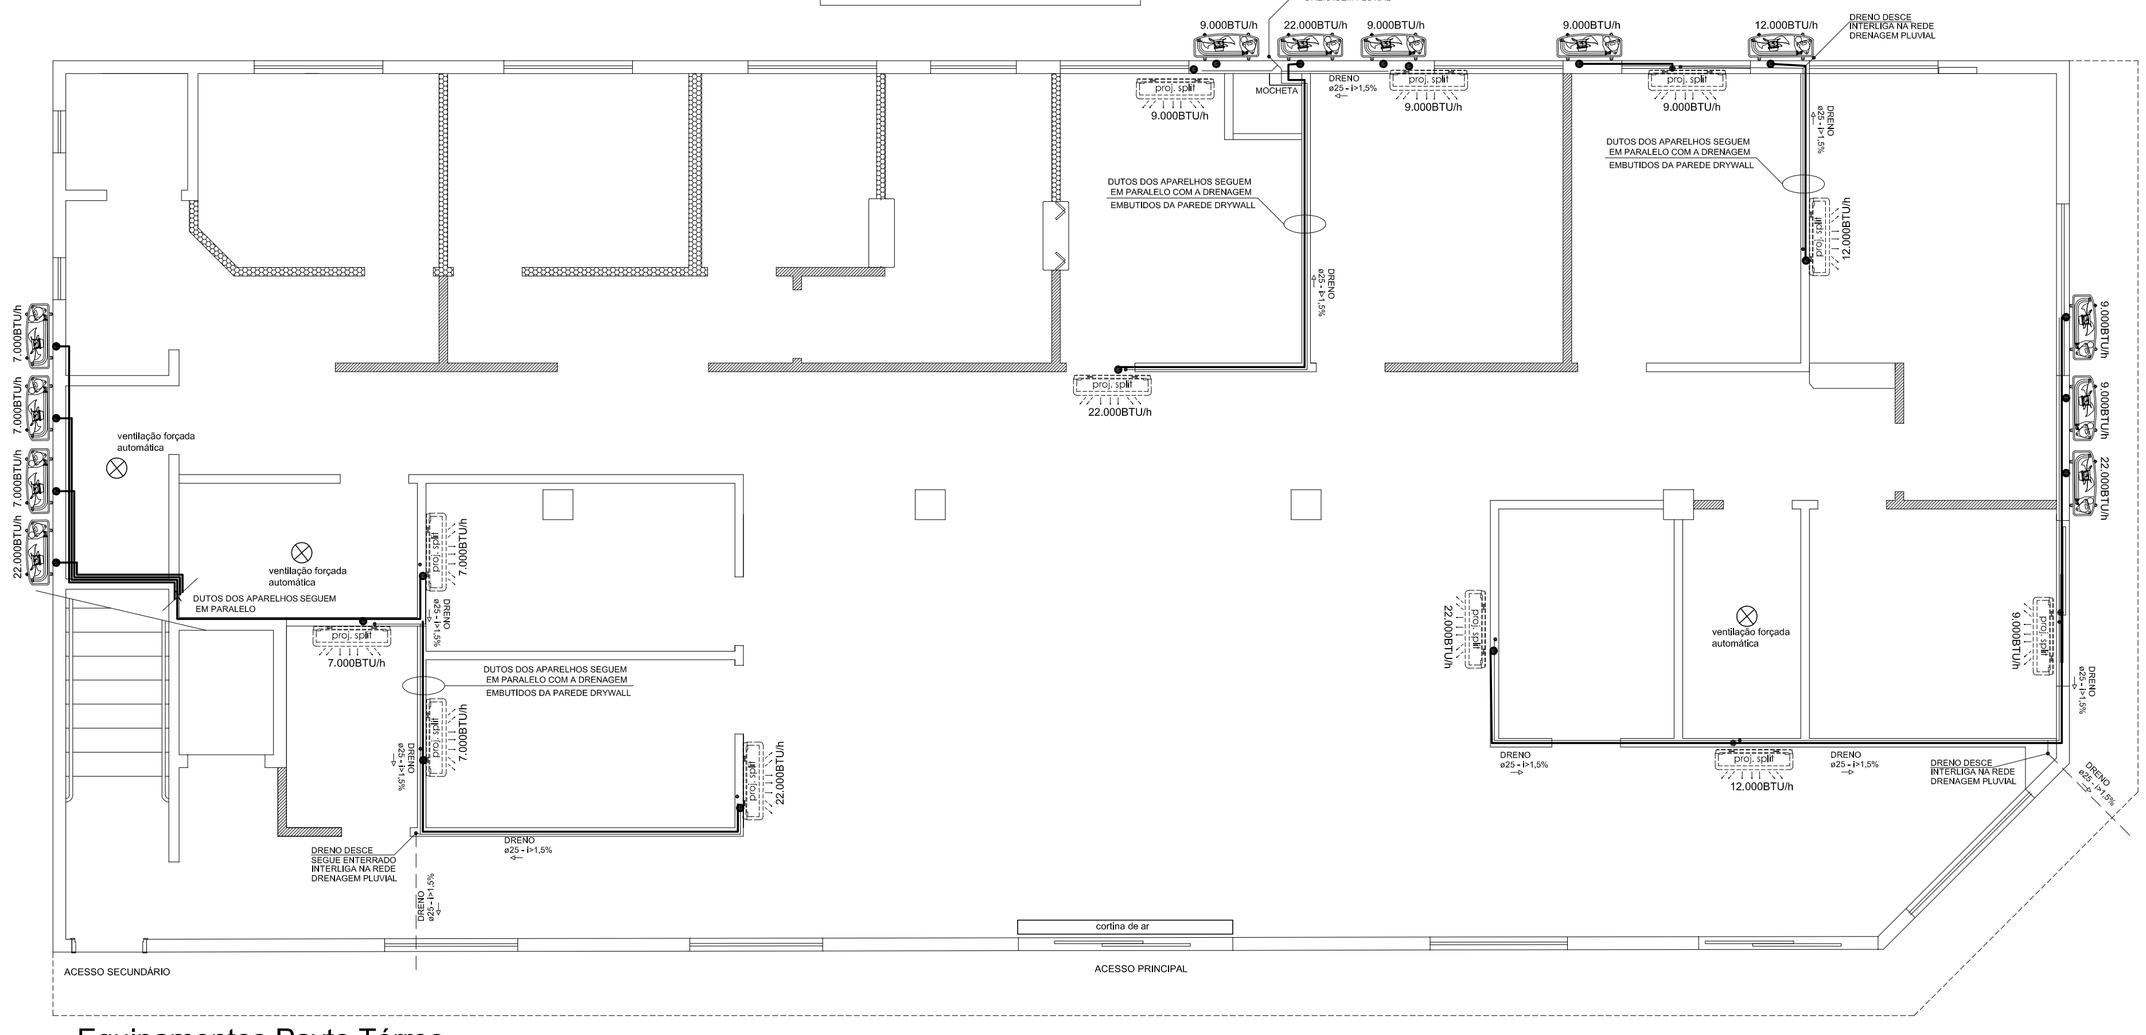

Equipamentos Pavto Térreo
Esc. 1:50

* ESTE DESENHO TEM CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO, DESTA FORMA, DEVE-SE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA.

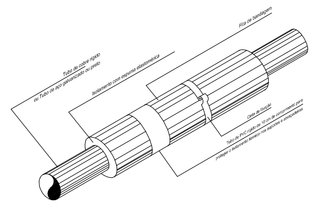

1 – A espuma elastomérica deverá ser instalada de acordo com as recomendações do fabricante
2 – As emendas longitudinais, quando necessárias, devem ser coladas voltadas para o porte inferior da tubulação.
3 – O sistema só deve ser ligado 36 horas após o colagem do isolamento térmico.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBOS
SEM ESCALA

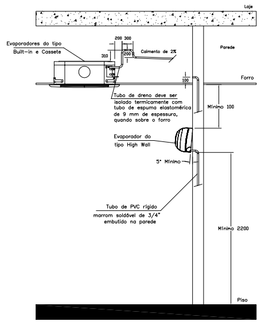

DETALHE - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE DRENO
SEM ESCALA

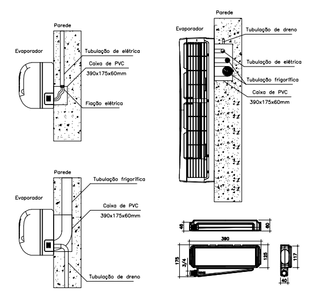

DETALHES DE INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE PVC EMBUTIDAS
SEM ESCALA

Assinatura Proprietário:	Assinatura Autor do Projeto:	Responsável pela Execução da Obra:
Secretário Municipal da Saúde	Eng. Clóvis Dobner - CREA/SC 8463-3	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços
Helpcon Construções, Projetos e Serviços Ltda
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.205-350 Joinville SC
Fone (47) 3082-6032

Tipo: **PROJETO REDE SPLIT (LOCAÇÃO)**	Nome da Obra / Endereço: **REFORMA UBSF ESTEVÃO DE MATOS** Rua Antônio Leite esq. com Rua Maria Marques Leonardo, lote 01, quadra 22. Loteamento Jardim Edilene – Paranaguamirim- Joinville/SC
Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conteúdo: **-LOCAÇÃO EVAPORADORAS E CONDENSADORAS; -DRENAGEM DAS EVAPORADORAS; -POTENCIAS DOS EQUIPAMENTOS.**
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	
Autores: Eng. Clóvis Dobner CREA/SC 8463-3	
Co-Autores:	Arq. PLT: / Escala: Indicada
	Arq.CAD: / Núm. Prancha: **01/01**
Revisado por: Clóvis / Desenhista CAD: Deidwi / Data: Fevereiro/2014	Classificação: Projeto Split