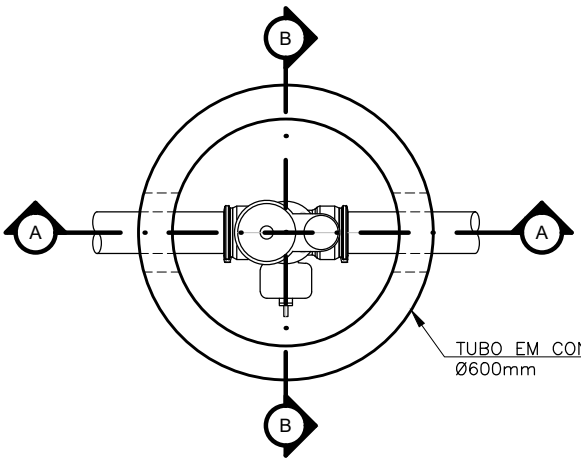

VISTA SUPERIOR

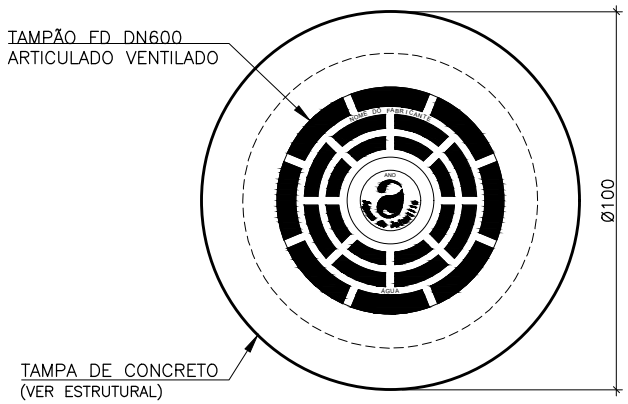

VISTA SUPERIOR DA TAMPA

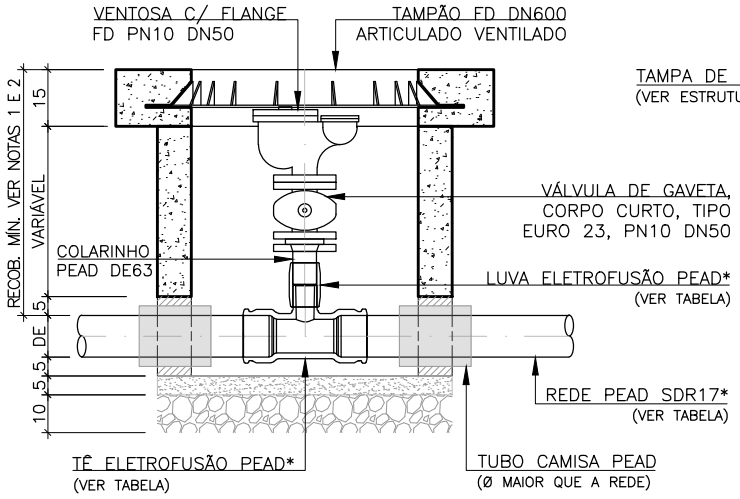

CORTE A_A

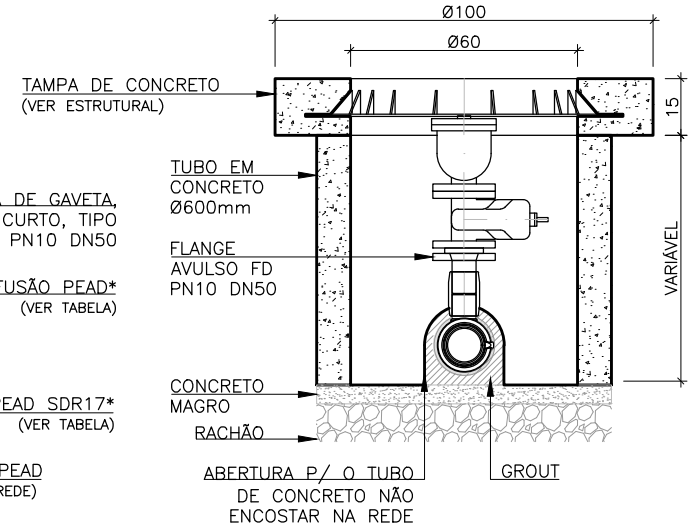

CORTE B_B

PEÇAS X DIÂMETRO DA REDE		
REDE PEAD	DE TÊ	DE LUVA
DE 63	DE 63	DE 63
DE 90	DE 90x63	DE 63
DE 110	DE 110x63	DE 63
DE 160	DE 160x90	DE 90x63
DE 180	DE 180x90	DE 90x63
DE 200	DE 200x90	DE 90x63
DE 250	DE 250x90	DE 90x63

* PEÇAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM O DIÂMETRO DA REDE

NOTA:

1. O RECOBRIMENTO DA TUBULAÇÃO NO PONTO DE INSTALAÇÃO DA VENTOSA (NO PASSEIO) DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 65cm, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DO PV DE PROTEÇÃO. NO ENTANTO, ANTES DA INSTALAÇÃO DA REDE, DEVERÁ SER AVALIADA A ALTURA DO CONJUNTO DE PEÇAS MONTADO, POIS PODE HAVER VARIAÇÃO DEPENDENDO DO MODELO DE VENTOSA ADQUIRIDO.
2. EM CASO DE INSTALAÇÃO DA VENTOSA NO LEITO CARROÇÁVEL DEVERÁ SER ADOTADO O RECOBRIMENTO MÍNIMO DA REDE DE 90cm.
3. A REDE DEVERÁ SER NIVELADA NO PONTO DE INSTALAÇÃO PARA EVITAR QUE A VENTOSA SEJA INSTALADA INCLINADA.
4. A TUBULAÇÃO DE PEAD A SER UTILIZADA DEVERÁ SER A DE "COR PRETA COM LISTRAS AZUIS".
5. UTILIZAR TAMPÃO CLASSE B–125 NO PASSEIO E D–400 NA VIA.
6. DEVERÁ SER ELABORADO E OBSERVADO PROJETO ESPECÍFICO PARA VENTOSAS MAIORES QUE DN50 OU INSTALADAS EM REDES ACIMA DE DN250.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS EMANUEL MARTINS
Data: 15/03/2023 14:35:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	APROVAÇÃO
A		09/02/2022	C.J.S.G.	L.E.M.

Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico
Rua XV de Novembro, nº 3950
Joinville - SC CEP 89216-202
Fone (47) 2105-1600

DESCRIÇÃO:

INSTALAÇÃO DE VENTOSA DN50 EM REDE DE ÁGUA EM PEAD

DETALHAMENTO

DATA: 09/02/2022

ESCALA: SEM ESCALA

FOLHA: 01/01

RESP. TÉCNICO:
LUCAS EMANUEL MARTINS
Engº Sanitarista - CREA/SC 161.127-1

DESENHISTA:
CRISTIANE JEREMIAS DA SILVA GIESE
Desenhista Cadista

CÓDIGO:
CAJ-DP-DET-0027-V0