



CROQUI 2

Passarela Côncava
com estrutura
tubular em aço com
diâmetro de
31,75mm e parede
de no mínimo
2,00mm, barras
verticais de
diâmetro de no
mínimo 9,525mm.
Assoalho em
tábuas de madeira
plástica

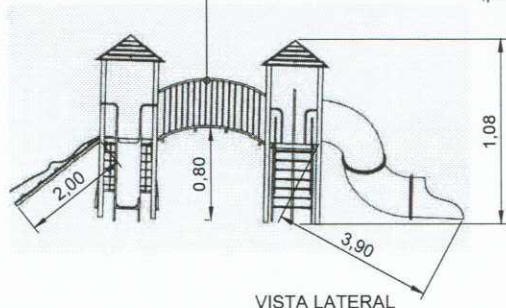


VISTA LATERAL

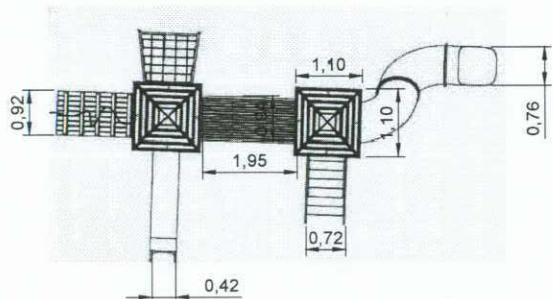


VISTA SUPERIOR

Decida de
bombeiro com
estrutura de aço
tubular de diâmetro
de no mínimo
38,1m

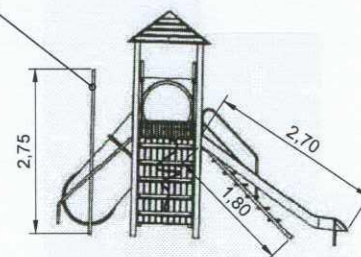

VISTA FRONTAL

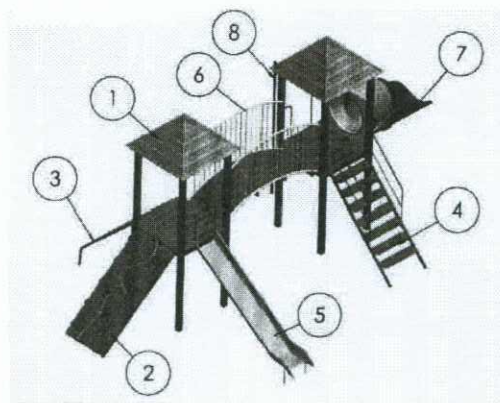

PERSPECTIVA

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	Torre 1,10m com cobertura	2
2	Rampa com cordas de nó	1
3	Rampa de cordas	1
4	Escada	1
5	Escoregador	1
6	Passarela côncavas	1
7	Tobogã	1
8	Cano de bombeiro reto	1

Rosane Mebs
Gerente de Infraestrutura
Matrícula 42.983