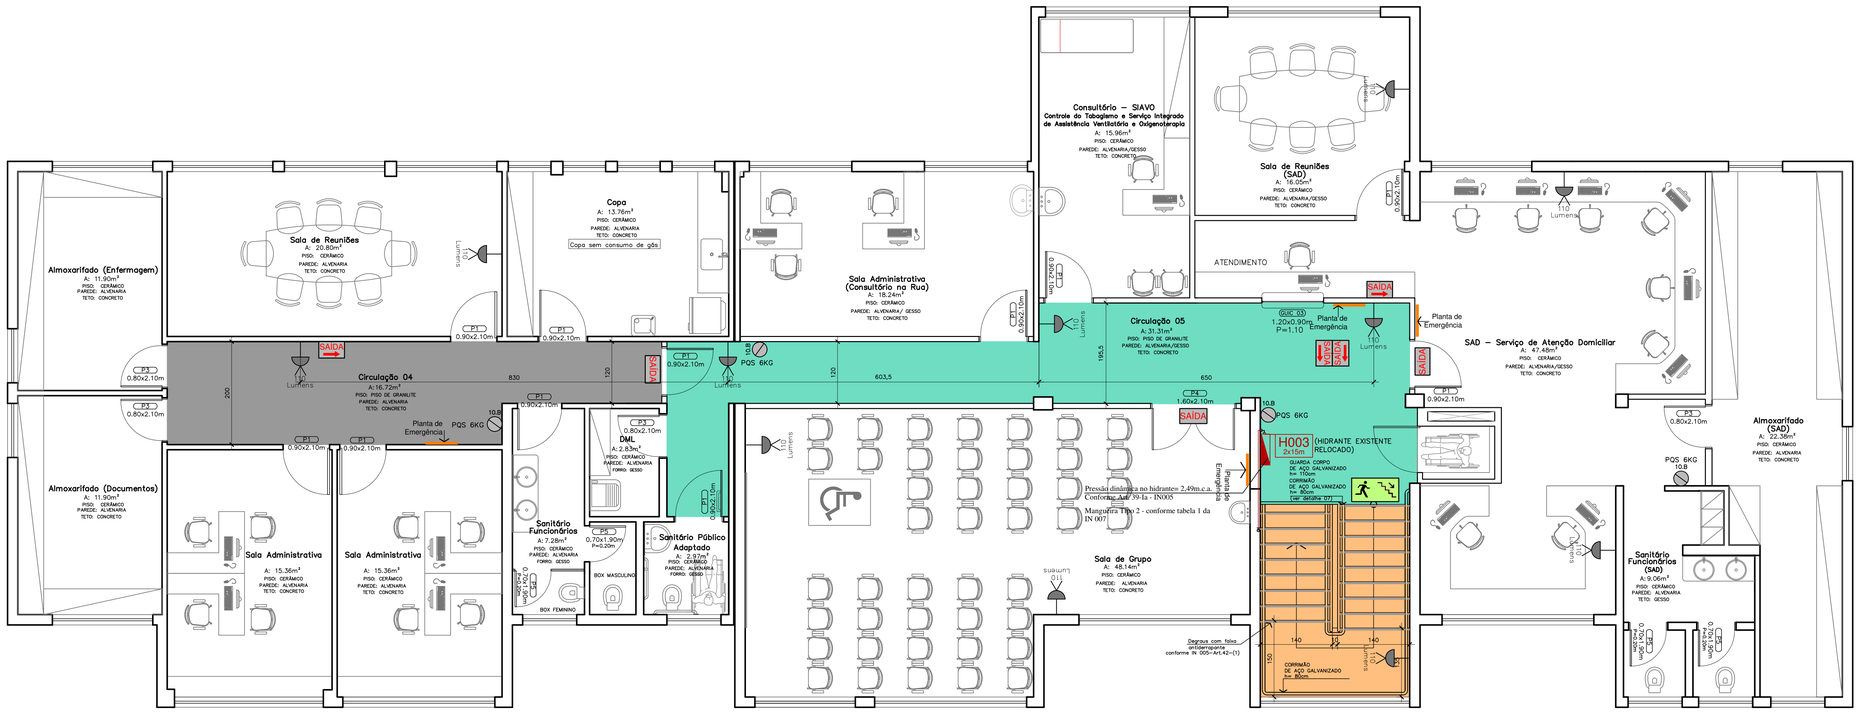

PLANTA BAIXA – PAVIMENTO SUPERIOR

Escala 1/50

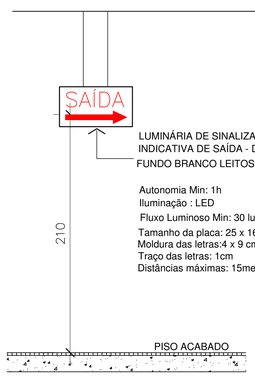

DETALHE 01 – LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA DUPLA FACE (INSTALADA NO TETO)

SEM ESCALA

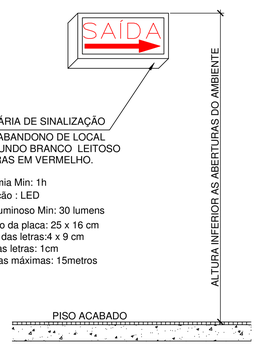

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

DETALHE 02 – LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA (INSTALADA NA PAREDE)

SEM ESCALA

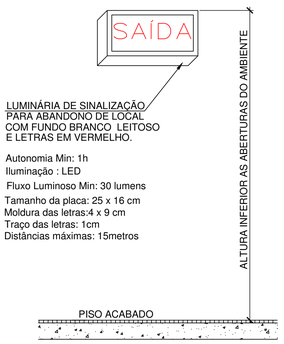

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

DETALHE 03 – LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (INSTALADA NO EIXO DA PORTA)

SEM ESCALA

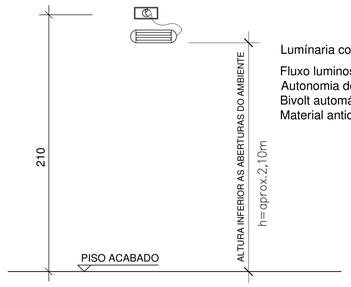

DETALHE 04 – BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

NOTAS:
- OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS;
- TODA A FIAÇÃO DEVERÁ SER DE COBRE COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1,5mm²;

LEGENDA

SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DUPLA FACE (fixa no teto, a 2,10m do piso) – DETALHE 01
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA (fixa na parede, a 2,10m do piso) – DETALHE 02
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (eixo da porta de saída, a 2,10m do piso) – DETALHE 03
	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE ESCADA
30 LEDs	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – 30 LEDs – 2W (fixação parede) – DETALHE 04
PQS 6Kg	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 6Kg C/ SINALIZAÇÃO DE PAREDE – DETALHE 05
	HIDRANTE DE PAREDE – DETALHE 08
HR	HIDRANTE DE RECALQUE – DETALHE 09
	TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTE EM AÇO – DIÂMETRO INDICADO (NOVA)
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTE EM AÇO (EXISTENTE)

APROVAÇÃO

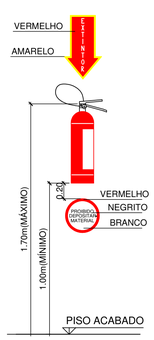

DETALHE 05 – EXTINTORES

SEM ESCALA

NOTAS:
- A FIXAÇÃO DO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR ATÉ 2,5 VEZES O SEU PESO.
- DEVEM SER FIXADOS DE MANEIRA QUE NENHUMA DAS SUAS PARTES FIQUE ACIMA DE 1,70m E NEM ABAIXO DE 1,00m DO PISO ACABADO, PODENDO,EXCEPCIONALMENTE, SER INSTALADOS EM SUPORTE NO SOLO, DESDE QUE NÃO FIQUEM OBSTRUÍDOS E A VISIBILIDADE NÃO FIQUE PREJUDICADA.

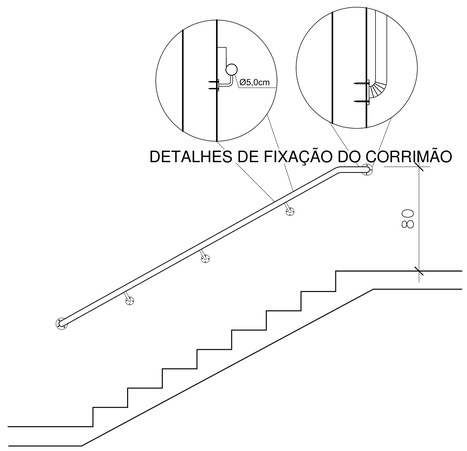

DETALHE 06 – CORRIMÃO FIXADO NA PAREDE

SEM ESCALA

NOTAS:

- O CORRIMÃO DEVE SER NECESSARIAMENTE INCOMBUSTÍVEL E SUPORTAR CARGA DE 900N;
- O CORRIMÃO PODE SER METÁLICO E DEVERÁ TER DIÂMETRO MÍNIMO DE 38mm E NO MÁXIMO 65mm;



DETALHE DE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

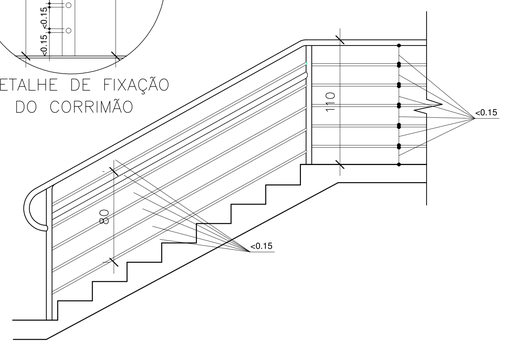

DETALHE 07 – GUARDA CORPO + CORRIMÃO

SEM ESCALA

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0^47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Equipe Técnica:
Arquitetas: TÁBATA YUMI FUJIOKA, MARCIA BITTENCOURT VARGAS, NATHALIA DE SOUZA ZATTAR, SAMUEL HENRIQUE WIPPRICH
Engenheiras Civis: FABIOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE, DÉBORA TONINI, NÁDIA WERNER
Técnico em Edificações: MARCOS STADELHOFER
Estagiaria de Arquitetura: LETÍCIA WILLNER

Projeto

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/CEO - BUCAREIN

PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

Terreno

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço : Rua Inácio Bastos esq. com Rua Urussanga nº555 - Bucarein - Joinville/SC

Identificações e Assinaturas

ADMINISTRAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO — ASSINATURA:

PROJETO: Nathalia de Souza Zattar, Arquiteta e Urbanista CAU A69107-0; Débora Tonini, Engenheira Civil CREA/SC 089658-4 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

EXECUÇÃO: — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Prancha

Informações	CONTEÚDO DA PRANCHA	NÚMERO PR.
Desenho: Nathalia/ Débora; Nome do Arquivo:; Escala: Indicada; Data: Agosto de 2016	PLANTA BAIXA PAVTO SUPERIOR DETALHES	PREV. INC. 02/04