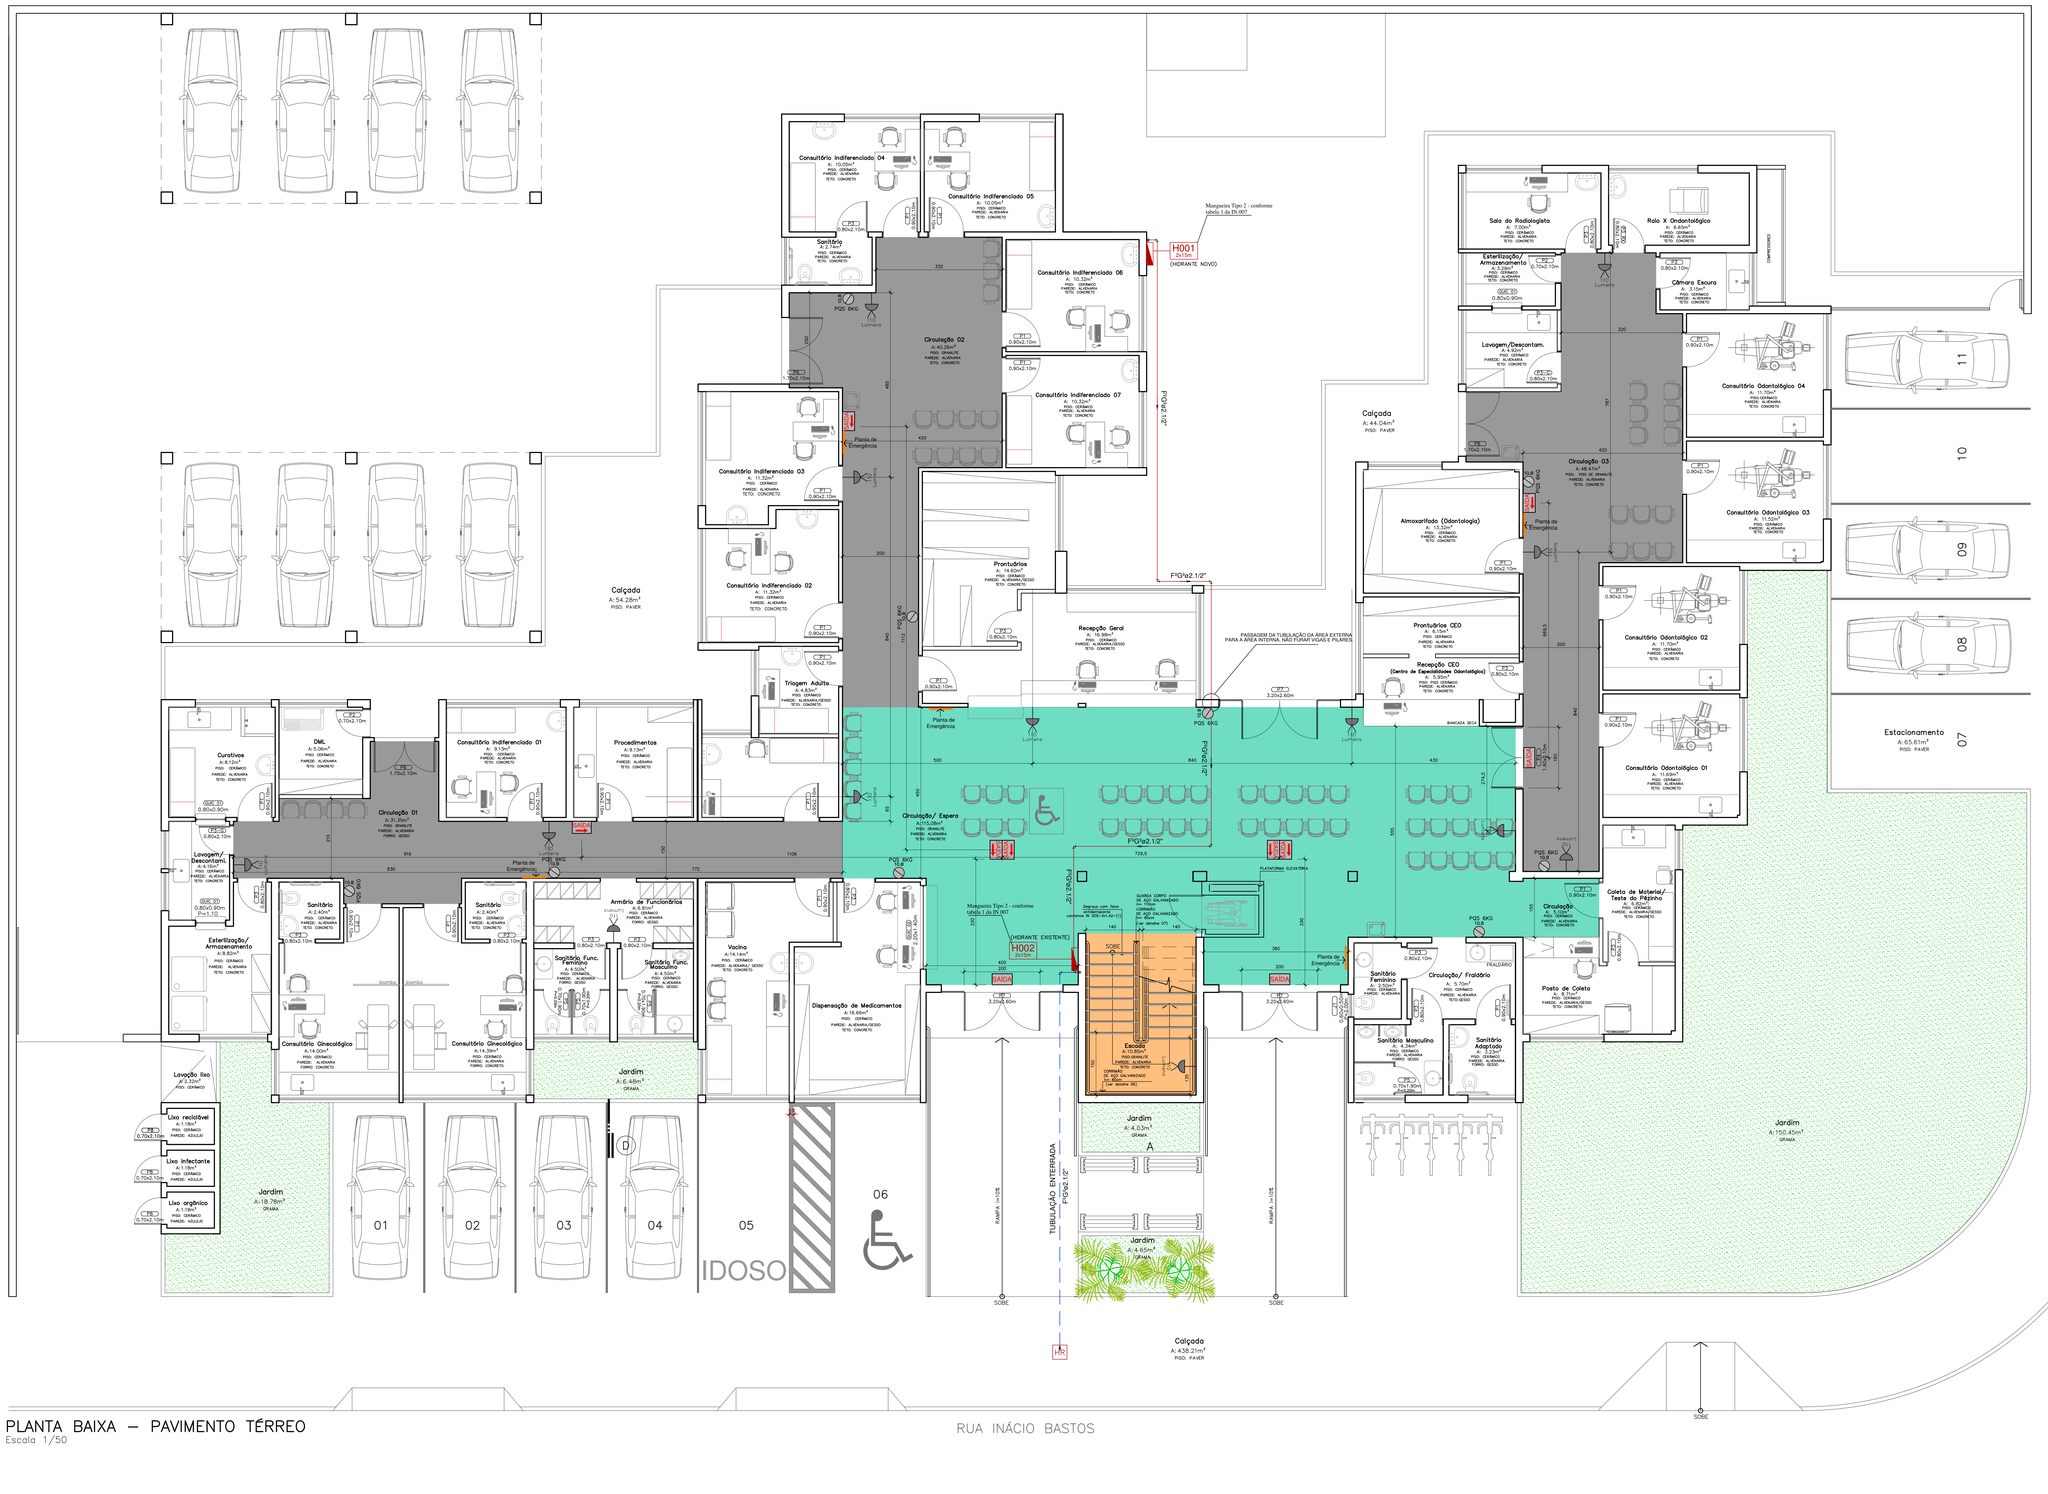

PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TÉRREO

Escala 1/50

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Sem Escala

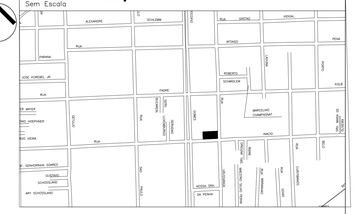

LEGENDA

- LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DUPLA FACE (fixo no teto, a 2,10m do piso) – DETALHE 01
- LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA (fixo na parede, a 2,10m do piso) – DETALHE 02
- LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (eixo da porta de acesso, a 2,10m do piso) – DETALHE 03
- LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE ESCADA
- BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – 30 LEDs – 2W (fixação parede) – DETALHE 04
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 6Kg C/ SINALIZAÇÃO DE PAREDE – DETALHE 05
- HIDRANTE DE PAREDE – DETALHE 08
- HR HIDRANTE DE RECALQUE – DETALHE 09
- TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTE EM AÇO – DIÂMETRO INDICADO (NOVA)
- TUBULAÇÃO DE HIDRANTE EM AÇO (EXISTENTE)

IDENTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREENDIMENTO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/CEO - BUCAREIN
PROPRIETÁRIO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
MUNICÍPIO: JOINVILLE / RUA: RUA INÁCIO BASTOS ESQ. C/ RUA URUSSANGA / Nº: 555 / COMPLEMENTO: / BAIRRO: BUCAREIN	
INDICAÇÃO IMOBILIÁRIA/NOVA (PMJ):	13.20.04.88.0532-000
AUTOR DO PROJETO: NATHALIA DE SOUZA ZATAR	CAU Nº: A69107-0
DÉBORA TONINI	CREA Nº: 089658-4

SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS	PACOTE	SISTEMAS NESTE PROJETO
■ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)	1	■ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
□ INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL	1	□ INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL
■ SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)	1	■ SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)
□ CALHEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)	1	□ CALHEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)
■ SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)	1	■ SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)
□ ELEVADOR DE EMERGÊNCIA	1	□ ELEVADOR DE EMERGÊNCIA
□ LOCAL PARA RESGATE AÉREO	1	□ LOCAL PARA RESGATE AÉREO
■ SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)	2	■ SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)
■ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2	■ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
■ DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SAI)	2	□ DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SAI)
□ DETECÇÃO DE FUMAÇA	2	□ DETECÇÃO DE FUMAÇA
■ SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3	□ SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)
■ MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO	4	■ MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
□ DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS	4	□ DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS
□ PRONTA DE USO COLETIVO	4	□ PRONTA DE USO COLETIVO
□ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO	4	□ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO
□ SIST. DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA	4	□ SIST. DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA
□ PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE VEÍCULOS	4	□ PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE VEÍCULOS
□ COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	4	□ COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
□	4	□

LEGENDA PACOTES DE PROJETOS MÍNIMOS

* Sistemas obrigatórios que devem constar em projeto para liberação de licenciação ou para liberação de alvará de construção.
□ 2 a 4 - Sistemas complementares que podem ter o projeto apresentado posteriormente, porém, até a conclusão de obra para liberação.

PEÇAS TÉCNICAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS	USO DE GÁS (GLP/GN)
■ PLANO DE EMERGÊNCIA (PE)	□ EM ABRIGO - QUANTIDADE: Kg
■ BRIGADA DE INCÊNDIO (BI)	□ EM CENTRAL - QUANTIDADE: Kg

MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADAS

■ ROTAS DE FUGA	■ SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	□ CARGA DE INCÊNDIO
□ GÁS COMBUSTÍVEL	□ CALHEIROS AUTOMÁTICOS	□

DADOS DA OBRA

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO	1169,94 m²	ALTURA DESCENDENTE	3,00 m
ALTURA TOTAL PARA SPDA	6,00m		

DISCRIMIN. PAVTO	OCUPAÇÃO	NÚMERO DE OCUPANTES	ÁREA CONSTRUÍDA	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m²)	CLASSE DE RISCO
TÉRREO	HOSPITALAR SEM INTERNAÇÃO (POSTO DE SAÚDE)	1	791,65m²		LEVE
SUPERIOR	HOSPITALAR SEM INTERNAÇÃO (POSTO DE SAÚDE)	1	378,31m²		LEVE

PREVENTIVO POR EXTINTORES	TIPO: PQS 6KG / QUANT.: 13	TIPO: / QUANT.: -	TOTAL UNIDADES EXTINTORAS	13
HIDRÁULICO PREVENTIVO	TIPO DE RESERVAT.:	SUPERIOR	QUANT. HIDRANTES DE RECALQUE	1
SIM ■ NÃO □	VOLUME DA RTI	4 m³	QUANT. HIDRANTES DE COMBATE	3
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)	TIPO DE RESERVAT.:	-	QUANT. HIDRANTES DE RECALQUE	-
SIM □ NÃO ■	VOLUME DA RTS	- m³	OCUPAÇÃO / RISCO (NBR 10897)	-

APROVAÇÃO

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone.:0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
Home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Equipe Técnica:
Arquitetas: TÁBATA YUMI FUJIOKA; MARCIA INTERDONATO VARGAS; NATHALIA DE SOUZA ZATAR; SAMUEL HENRIQUE WIPPRICH
Engenheiras Civis: FABIOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE; DEBORA TONINI; NÁDIA WERNER
Técnico em Edificações: MARCOS STADELHOFER
Estagiaria de Arquitetura: LETICIA WILLNER

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/CEO - BUCAREIN
PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço : Rua Inácio Bastos esq. com Rua Urussanga nº555 - Bucarein - Joinville/SC

ADMINISTRAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO — ASSINATURA:
PROJETO: Nathalia de Souza Zatar, Arquiteta e Urbanista CAU A69107-0; Débora Tonini, Engenheira Civil CREA/SC 089658-4 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
EXECUÇÃO: — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Informações — Desenho: Nathalia/ Débora; Revisão e Aprovo:; Escala: Indicada; Data: Agosto de 2016
CONTEÚDO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA PAVTO TÉRREO
NÚMERO PR.: PREV. INC. 01/04

Pranchas | Identificações e Assinaturas | Terreno | Projeto