

CONVENÇÕES

LETRAS BRANCAS

SAIDA

FUNDO VERMELHO

INDICAÇÃO LUMINOSA DE SAÍDA COM
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, INTERLIGADO
AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA.


SAÍDA – PLACA LUMINOSA DE BALIZAMENTO SAÍDA TIPO BLOCO AUTÔNOMO.
(FIXADA NO TETO OU PRÓXIMO DELE).
(PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

 – EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO (PQSP)

 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO (CO2)


NOTA:

1-AS ILMINACOES DE EMERGENCIA ESTAO LOCADAS NO PROJETO ELETRICO ESPECIFICO.

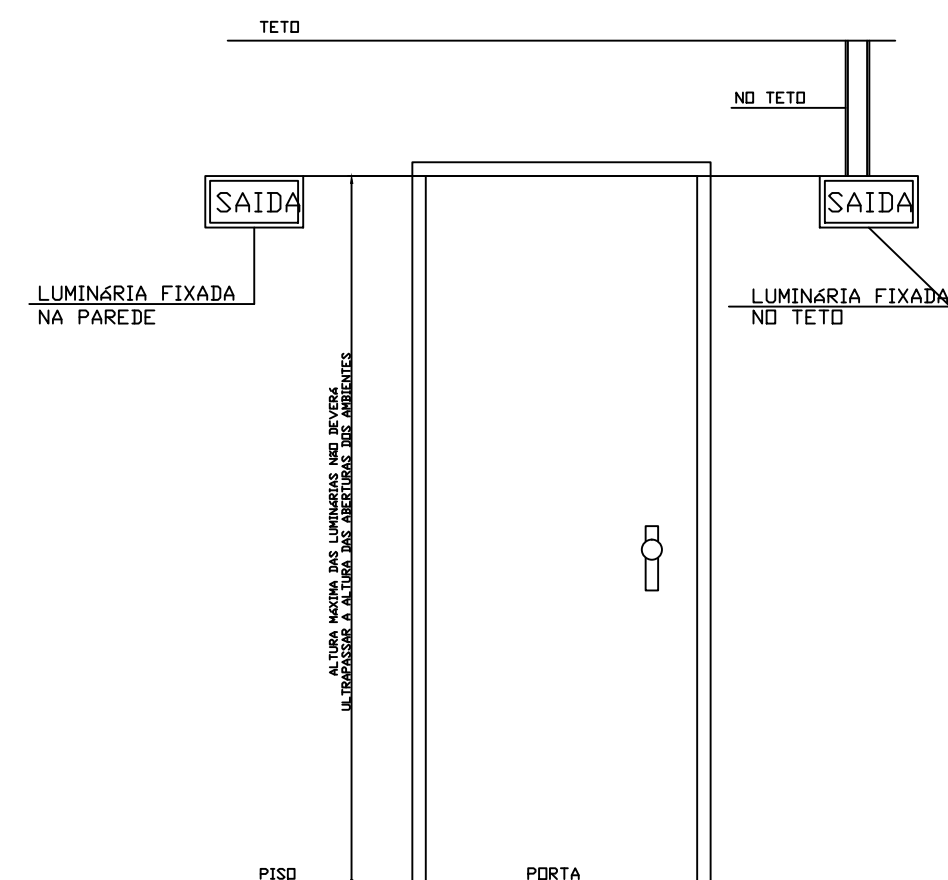


OBS:
AS LUMINÁRIAS NÃO PODEM FICAR INSTALADAS EM
ALTURAS SUPERIORES ÀS ABERTURAS DO AMBIENTE

ALTURA DAS LUMINÁRIAS
s/ esc.

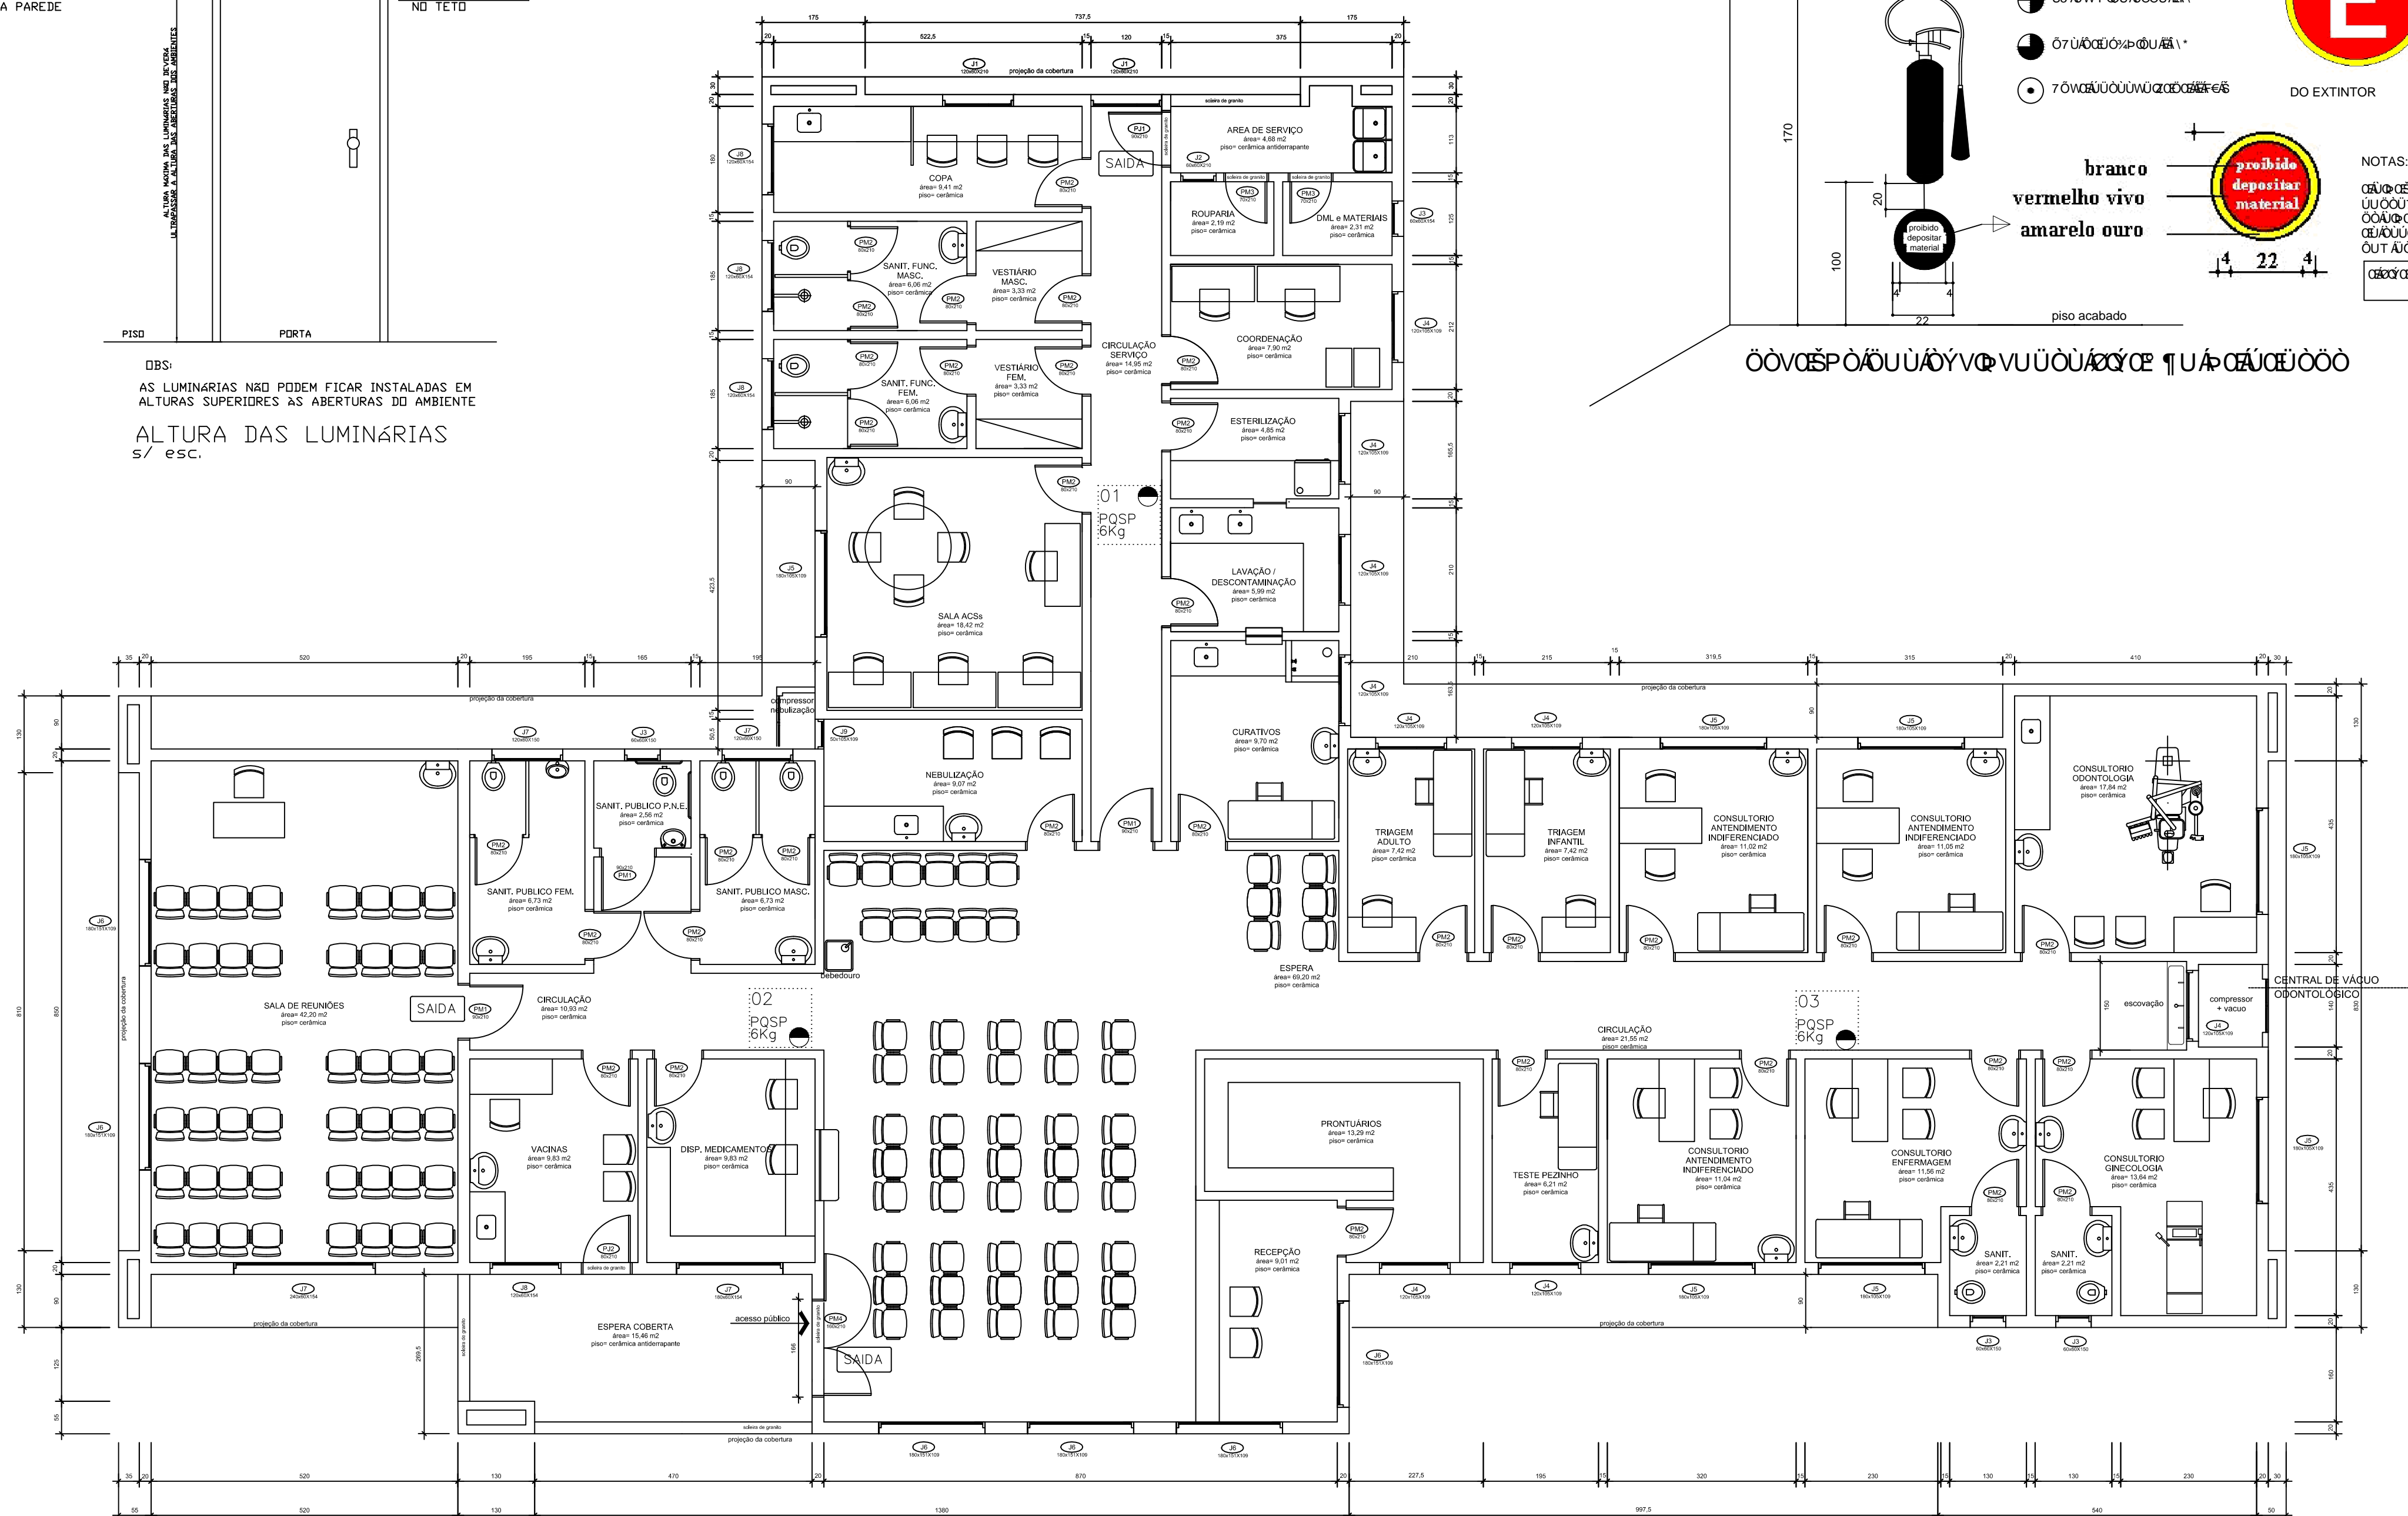

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/75

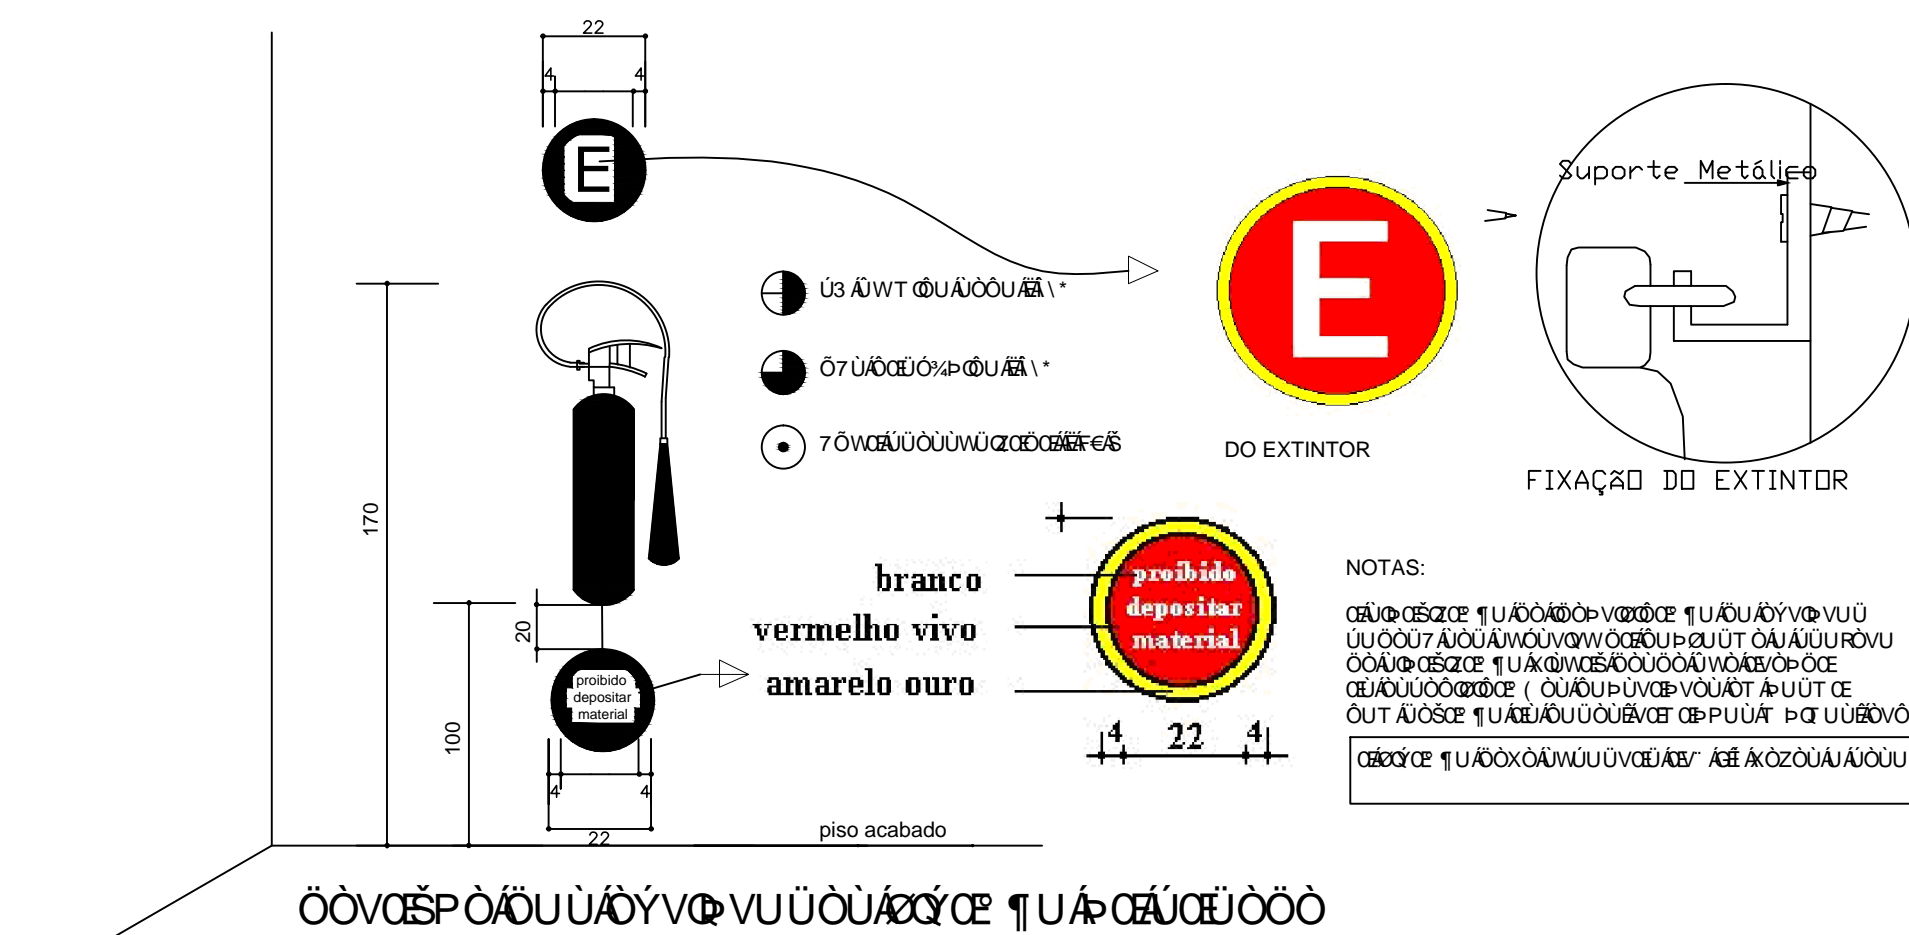[illegible][illegible]

08-பி.நா.இ.மயில்() : 100 : 4 K

Assinatura Autor Projeto

U.S. () • 1994/05/28 84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

1. **Introduction**

Terceirizada: HELPCON
Construções Projetos Serviços

Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda
Rua Conselheiro Lafayette, 190
89 205-350 Joinville - SC
Fone: (47) 3028-6032

Tipo: **PROJETO**
COMBATE A INCENDIOS

UNIDADE DE SAUDE PADRÃO-VILA NOVA
R.Arthur Hille, Vila Nova - Joinville - SC

Requerente: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
CNPJ nº 00.000.000/0000-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE J

| | |
|-------------|----------------------|
| Ó() 0gá(K | PLANTA BAIXA |
| | DETALHE EQUIPAMENTOS |

| | | |
|-----------|--------------|----------|
| Arq. PLT: | Escala: | Indicada |
| Arq. CAD: | pg. 51 de 80 | |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Revisado por: | Desenhista CAD: DEIDM |
|---------------|---------------------------------|

| | |
|--|---------------|
| | Data: |
| | December/2014 |

IN 02/