Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 31443350/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 29 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 383/2026

Objeto: Aquisição de Uniformes e Materiais de Apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville

Senhores,

Em atenção ao documento SEI nº 31441774 informamos:

1. As amostras deverão consistir apenas do tecido? Ou do jaleco completo com todas as personalizações previstas? Ou somente do jaleco sem personalização?

Resposta:

5.5.3 - As amostras deverão corresponder fielmente aos produtos que serão entregues caso o concorrente na licitação seja selecionado. Em outras palavras, é obrigatório e essencial que as amostras sejam idênticas em qualidade e especificações aos itens que possivelmente serão comprados após o fim do processo de licitação, sob pena das punições preconizadas na Lei 14.133 e demais previsões constitucionais e infraconstitucionais. Ou seja, as amostras devem ser completas, inclusive nas medidas e com a personalização exigida, sendo dispensada apenas a exigência de serigrafia.

*Nota: com o intuito de não onerar o processo licitatório**, para os itens que se exige serigrafia**, as amostras poderão ser entregues sem as logomarcas exigidas no Termo de Referência; neste caso, a avaliação das logomarcas será realizada na primeira entrega, quando a empresa deverá encaminhar uma unidade para análise; após avaliação e aprovação, a Contratante autorizará a confecção de todo o quantitativo solicitado.

Para os itens que a identidade visual não seja exigida em serigrafia, as amostras deverão atender na íntegra as exigências do Termo de Referência.

2. Poderia ser disponibilizado o modelo da personalização da amostra (LOGO SUS e LOGO MUNICIPIO), de preferencia em arquivo PNG ou PDF?

Resposta: Disponibilizado no anexo SEI nº 31443658.

2. Qual o tamanho do jaleco que deverá ser encaminhado para avaliação (P, M, G, GG)?

Resposta:

Pode ser enviada 1 (uma) amostra no tamanho P, M, G ou GG; as análises das medidas serão de acordo com a medida informada na etiqueta da amostra, ou seja, se na etiqueta da amostra constar a informação tamanho M, as medidas deverão atender as exigências referentes ao tamanho M do edital.

4. Na impossibilidade de disponibilização da arte antes da apresentação da amostra, a Administração autoriza o envio da jaleco sem personalização?

Resposta:

5.5.3 - As amostras deverão corresponder fielmente aos produtos que serão entregues caso o concorrente na licitação seja selecionado. Em outras palavras, é obrigatório e essencial que as amostras sejam idênticas em qualidade e especificações aos itens que possivelmente serão comprados após o fim do processo de licitação, sob pena das punições preconizadas na Lei 14.133 e demais previsões constitucionais e infraconstitucionais. Ou seja, as amostras de jaleco sem personalização será reprovada.

Atenciosamente,


sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Gerente**, em 29/10/2026, às 12:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.


A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31443350** e o código CRC **A9AD2D6A**.

Prefeitura de Joinville | SAÚDE

JALECO BRANCO

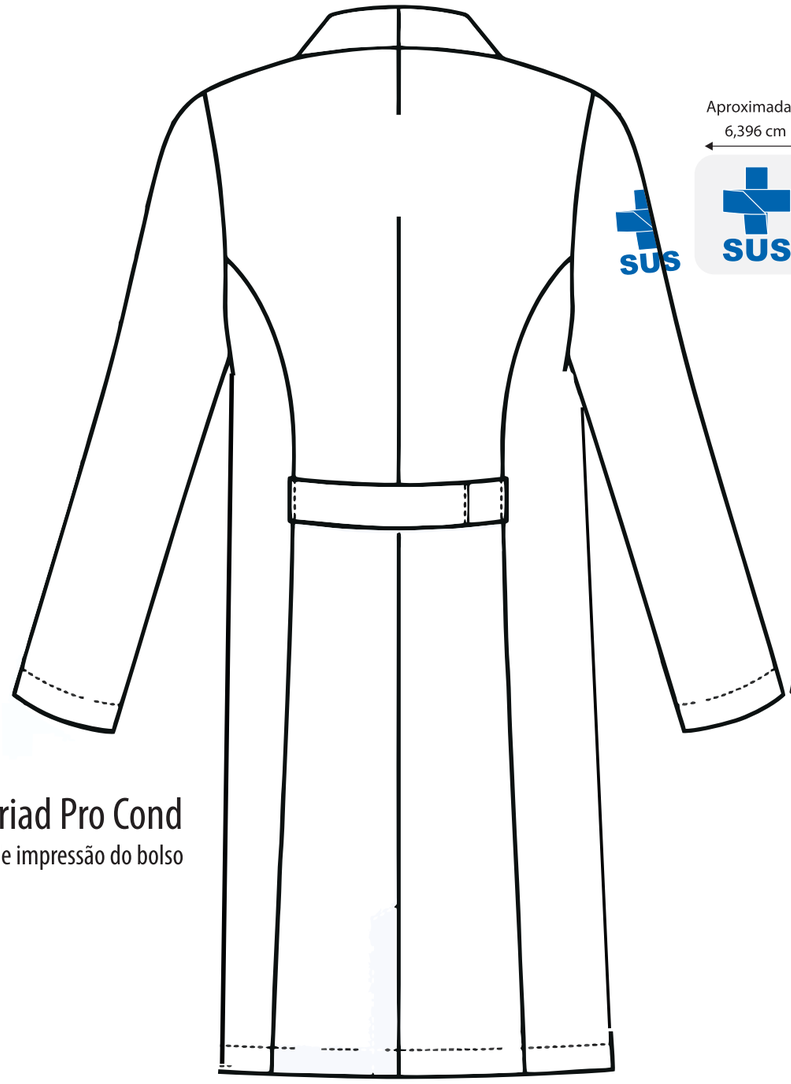

Aproximadamente:
6,396 cm
6,439 cm

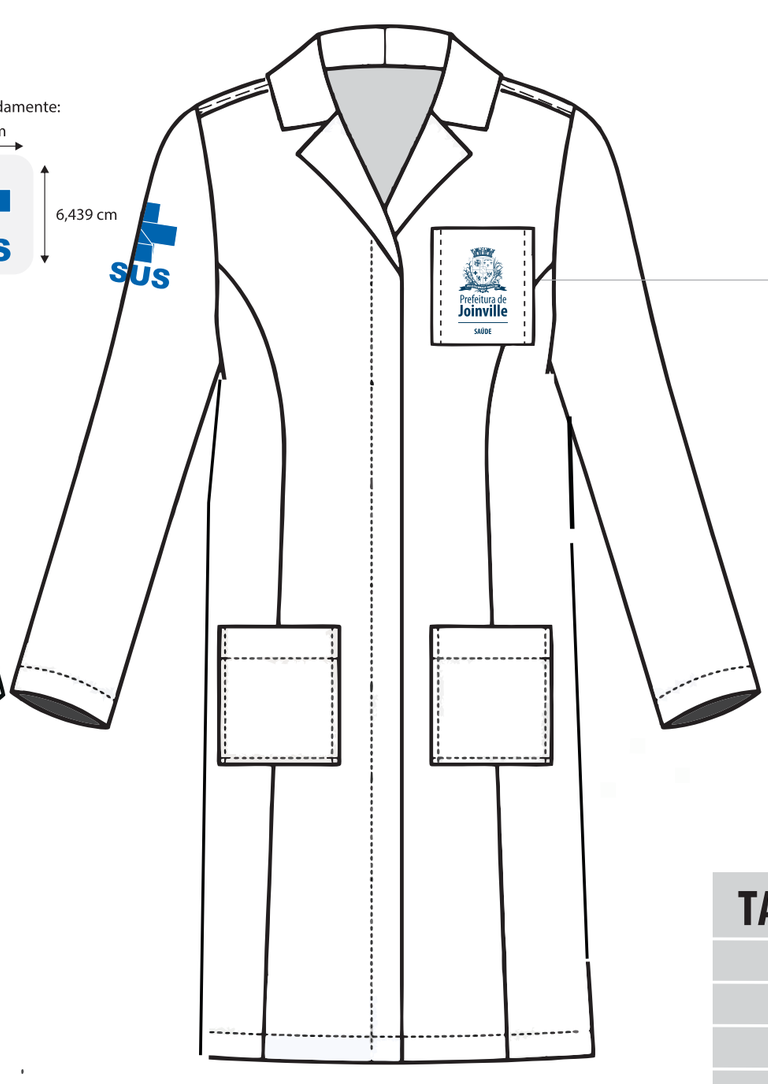

Aproximadamente:
7,00 x 4,00 cm

Fonte utilizada: Myriad Pro Cond
Tamanho proporcional a área de impressão do bolso

CORES

IMPRESSÃO
SISTEMA CMYK
EM POLICROMIA
C 100 / M 45 / Y 0 / K 60
C 0 / M 0 / Y 0 / K 0

IMPRESSÃO
SISTEMA PANTONE
EM CORES ESPECIAIS
2955 C

TIPOGRAFIA / CORES

MYRIAD PRO BLACK
Sobre fundo branco
Sobre fundo azul ou de imagem escura


MYRIAD PRO CONDENSED BOLD
Sobre fundo branco
Sobre fundo azul ou de imagem escura

Myriad Pro Condensed
Sobre fundo branco

TAMANHOS:

- P
- M
- G
- GG
- XG
- EXG

JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO

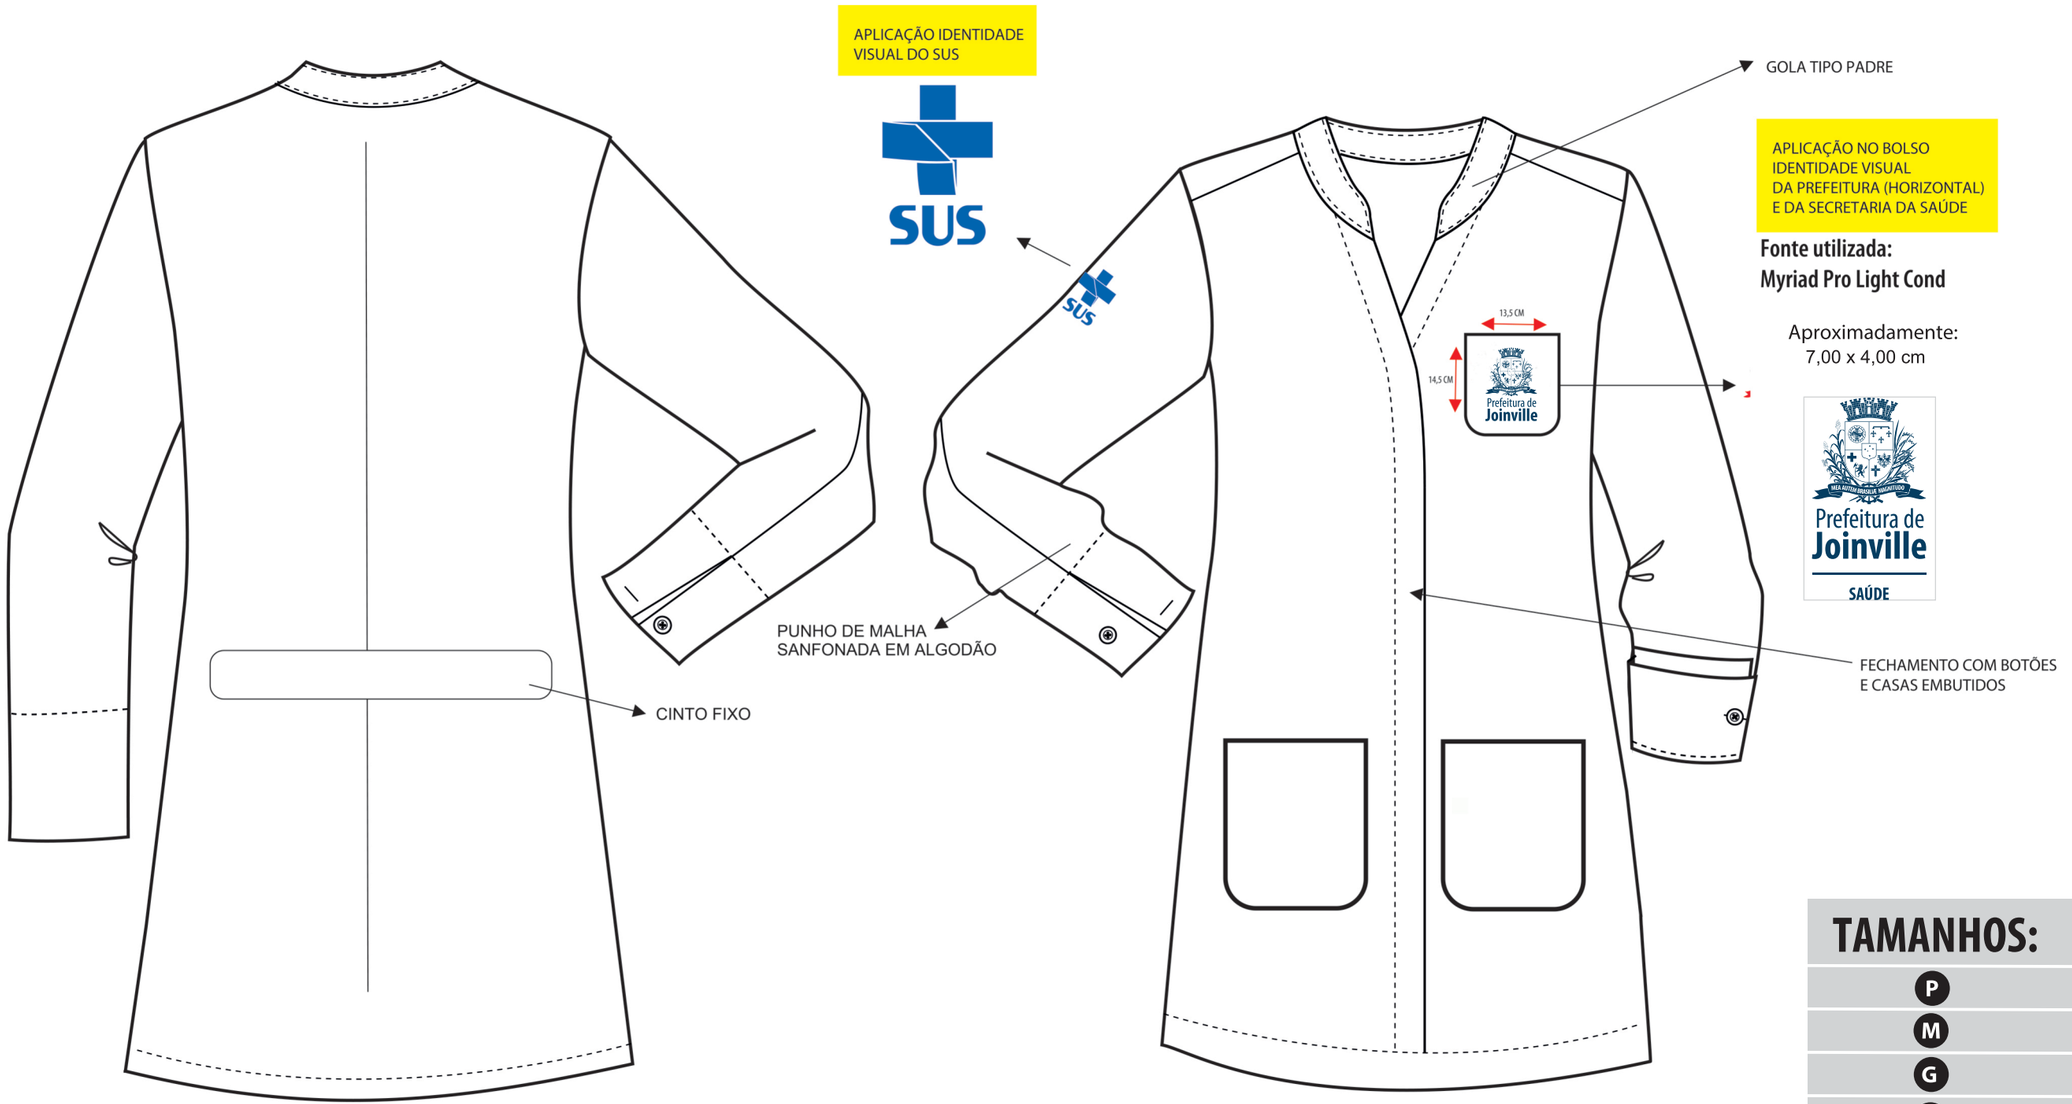

TAMANHOS:

- P
- M
- G
- GG
- XG