


RAMAL DE LIGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EXTERNA
Escala 1:100

LEGENDA - LISTA DE MATERIAIS OGM	
1	Cabo de ligação de aterramento, Ø35x40cm
2	Quadro de barramento de esquadrejamento
3	Proteção particular Ø1 metro, 300kVA
4	Proteção em concreto, 20x20x20cm, sobre o poste de proteção
5	Bucha e arruela de alumínio
6	Condutor rígido ou encastamento, Classe 2, em Concreto - (3x35)35mm²/20kV
7	Eletroduto rígido de PVC Ø1,1/2" NBR 1510
8	Base de aterramento octogonal Ø10, Ø10x250mm
9	Fita de alumínio ou aço inoxidável
10	Quadro Geral de Medição
11	Cabo de ligação de PVC Ø37" NBR 1510
12	Eletroduto rígido de PVC Ø37" NBR 1510
13	Condutor de aterramento, cobre ou 80mm²
14	Condutor semijáido em Concreto - (3x35)35mm²/VV
15	Condutor multibondado em alumínio - 3x35-35mm² ALPE
16	Condutor de aterramento
17	Isolador rdiana
18	Condutor tipo varilha
19	Cabo de 90° a 180° em PVC Ngda, Ø1,1/2" NBR 1510

CORES DOS CONDUTORES:
FASE - R - VERDE
FASE - S - AMARELO OU CINZA
FASE - T - VERMELHO
NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE

ENTRADA DE ENERGIA
Infraestrutura entre OGM, BEP e OGBT
Escala 1:25

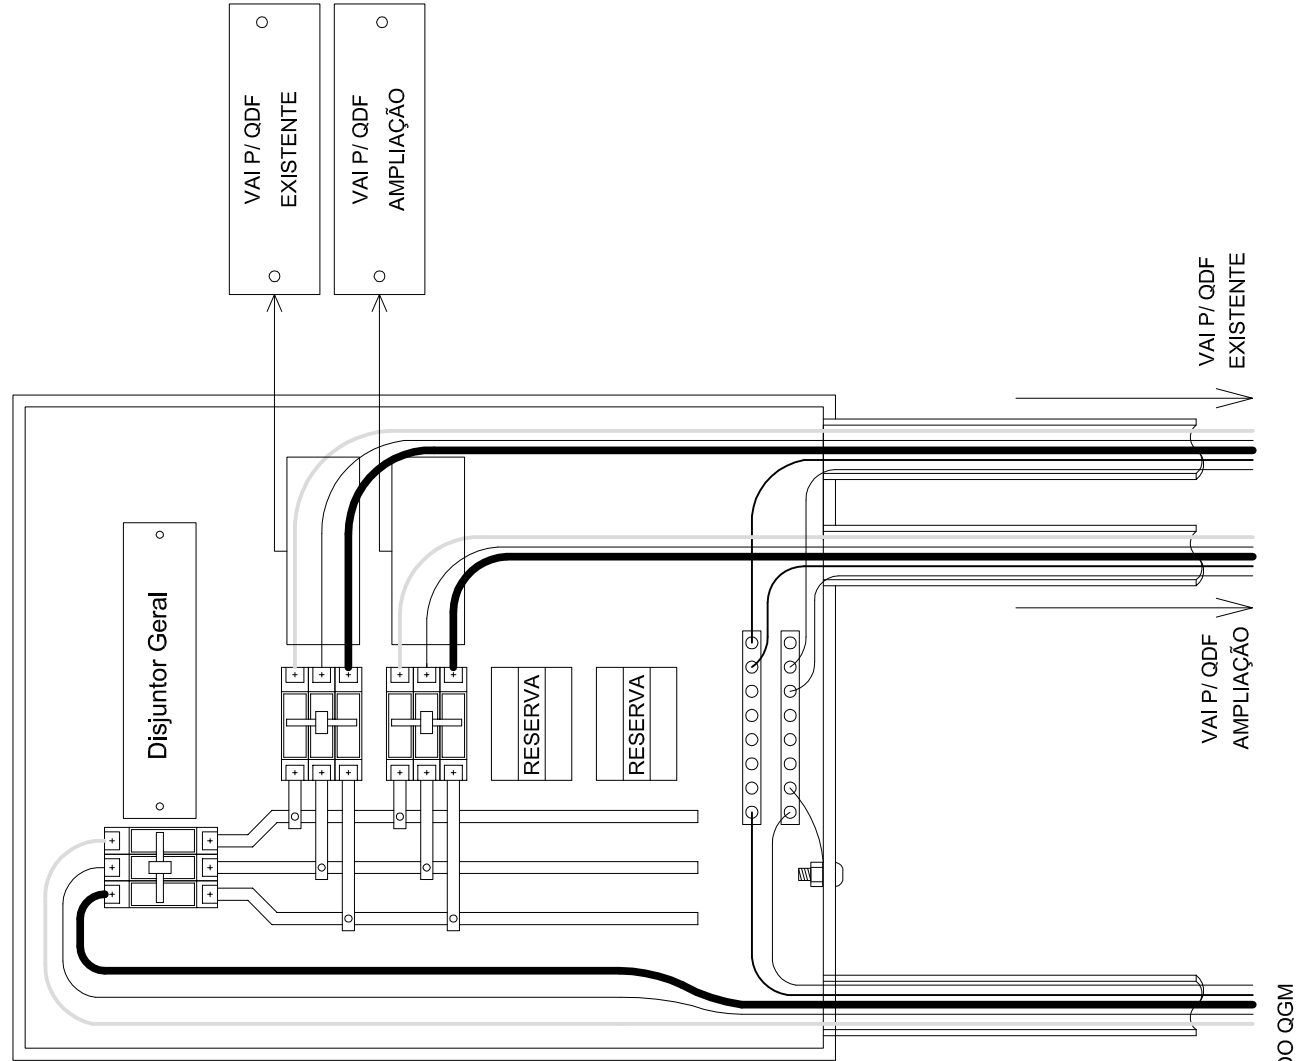

DETALHE DO OGBT
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

SINBOLOGIA	
2	Interruptor para toda aplicação, indicação: neutro "N"
3	Interruptor para toda aplicação, indicação: neutro "N" e "P"
4	Interruptor para toda aplicação, indicação: neutro "N", "P" e "C"
5	Interruptor para toda aplicação, indicação: neutro "N", "P" e "C"
6	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
7	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
8	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
9	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
10	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
11	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
12	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
13	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
14	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
15	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
16	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
17	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
18	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
19	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
20	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
21	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
22	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
23	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
24	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
25	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
26	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
27	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
28	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
29	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
30	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
31	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
32	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
33	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
34	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
35	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
36	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
37	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
38	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
39	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
40	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
41	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
42	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
43	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
44	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
45	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
46	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
47	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
48	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
49	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
50	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
51	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
52	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
53	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
54	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
55	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
56	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
57	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
58	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
59	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
60	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
61	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
62	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
63	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
64	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
65	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
66	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
67	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
68	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
69	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
70	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
71	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
72	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
73	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
74	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
75	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
76	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
77	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
78	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
79	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
80	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
81	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
82	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
83	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
84	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
85	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
86	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
87	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
88	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
89	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
90	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
91	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
92	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
93	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
94	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
95	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
96	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
97	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
98	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
99	Tomada 2P+T, 1x1,4mm
100	Tomada 2P+T, 1x1,4mm

INSTRUÇÕES:

- PARIEDE A CONSTRUIR
- PARIEDE A CONSERVAR
- PARIEDE A DEMOLIR

REVISÃO:	01	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	02	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	03	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	04	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	05	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	06	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	07	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	08	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	09	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	10	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	11	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	12	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	13	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	14	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	15	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	16	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	17	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	18	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	19	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	20	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	21	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	22	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	23	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	24	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	25	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	26	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	27	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	28	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	29	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	30	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	31	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	32	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	33	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	34	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	35	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	36	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	37	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	38	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	39	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	40	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	41	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	42	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	43	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	44	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	45	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	46	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	47	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	48	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	49	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	50	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	51	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	52	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	53	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	54	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	55	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	56	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	57	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	58	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	59	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	60	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	61	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	62	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	63	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	64	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	65	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	66	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	67	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	68	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	69	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	70	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	71	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	72	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	73	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	74	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	75	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	76	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	77	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	78	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	79	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	80	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	81	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	82	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	83	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	84	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	85	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	86	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	87	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	88	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	89	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	90	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	91	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	92	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	93	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	94	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	95	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	96	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	97	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	98	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	99	02/02/2020	DESCRIÇÃO
REVISÃO:	100	02/02/2020	DESCRIÇÃO