Legenda de fação - Terreo	
①	CSU-4P 2x(CSU-4P) 3 x 4,00 M; 90 a 05"
②	CSU-4P 2x(CSU-4P) 10 x 4,00 M; 90 a 05"
③	CSU-4P 2x(CSU-4P) 11 x 4,00 M; 90 a 05"
④	CSU-4P 2x(CSU-4P) 12 x 4,00 M; 90 a 05"
⑤	CSU-4P 2x(CSU-4P) 13 x 4,00 M; 90 a 05"
⑥	CSU-4P 2x(CSU-4P) 14 x 4,00 M; 90 a 05"
⑦	4x(CSU-4P) 15 x 4,00 M; 90 a 05"
⑧	2x(CSU-4P) 16 x 4,00 M; 90 a 05"
⑨	2x(CSU-4P) 17 x 4,00 M; 90 a 05"
⑩	2x(CSU-4P) 18 x 4,00 M; 90 a 05"
⑪	2x(CSU-4P) 19 x 4,00 M; 90 a 05"
⑫	2x(CSU-4P) 20 x 4,00 M; 90 a 05"
⑬	CSU-4P 2x(CSU-4P) 21 x 4,00 M; 90 a 05"
⑭	3x(CSU-4P) 1 x 4,00 M; 90 a 05"
⑮	3x(CSU-4P) 2 x 4,00 M; 90 a 05"
⑯	3x(CSU-4P) 3 x 4,00 M; 90 a 05"
⑰	3x(CSU-4P) 4 x 4,00 M; 90 a 05"
⑱	CSU-4P 2x(CSU-4P) 5 x 4,00 M; 90 a 05"
⑲	2x(CSU-4P) 6 x 4,00 M; 90 a 05"
⑳	2x(CSU-4P) 7 x 4,00 M; 90 a 05"
㉑	3x(CSU-4P) 8 x 4,00 M; 90 a 05"
㉒	3x(CSU-4P) 9 x 4,00 M; 90 a 05"
㉓	2x(CSU-4P) 10 x 4,00 M; 90 a 05"
㉔	4x(CSU-4P) 11 x 4,00 M; 90 a 05"

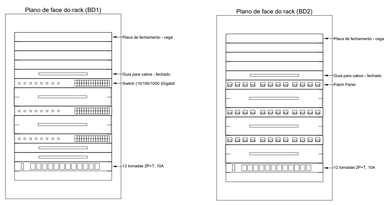



DETALHE - MONTAGEM RACK
SEM ESCALA

LEGENDA			
	PONTO DE INTERNET (RJ45) H=0,30m; 1,10m; 2,20m		RACK PADRÃO ELEVADO
	PONTO DE INTERNET (RJ45) EMBUTIDA NO MÓVEL		TUBULAÇÃO INTERNET - NO TETO
	ELETROCALHA CHAPA 18 - 50x50 TAMANHO DIFERENTES INDICADOS EM PLANTA - A BAIXO DO FORRO 20 cm		TUBULAÇÃO INTERNET - NO PISO
	CAIXA 2X4" DE EMBUTIR		SAÍDA HORIZONTAL SIMPLES E DUPLA PARA ELETRODUTO
	CURVA HORIZONTAL 90°		T HORIZONTAL 90°
	CAIXA DE PASSAGEM 200x200x100cm A 0,30m DO PISO		CAIXA 4X4" DE SOBREPOR
	CRUZETA (X) 90°		TUBULAÇÃO TELEFONE - NO PISO
	QUADRO DE DISTR. TELECOMUNICAÇÃO - 60x60x12 cm - EMBUTIR A 1,50m DO PISO DIM. DIFERENTES INDICADA EM PRANCHA		TUBULAÇÃO TELEFONE - NO TETO

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: CSU-4P -CABO DE REDE 4 PARES PARA INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET

NOTA 3: RJ45(1) - TOMADA RJ45 1 MÓDULOS

NOTA 4: RJ45(2) - TOMADA RJ45 2 MÓDULOS

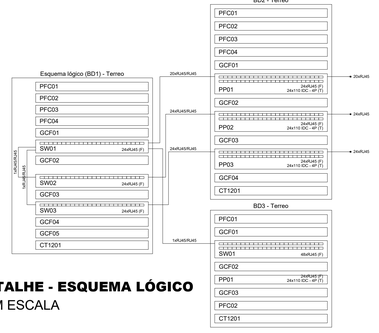

DETALHE - ESQUEMA LÓGICO
SEM ESCALA

DETALHE - LOCAL TRÁFEGO DE VEÍCULOS
SEM ESCALA



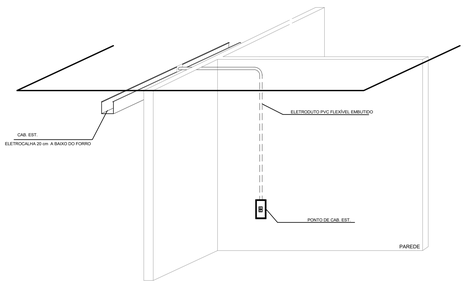

ELETROCALHA PARA PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO



POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45



PATCH CORDs PARA CONEXÕES NO RACK

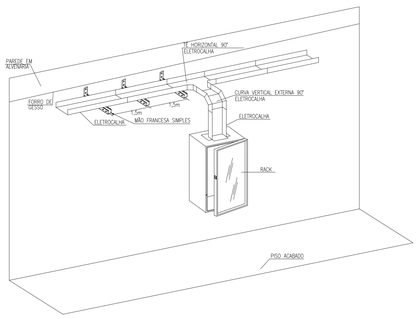

DET. - PERSPECTIVA DA DESCIDA DA ELETROCALHA NO RACK
SEM ESCALA

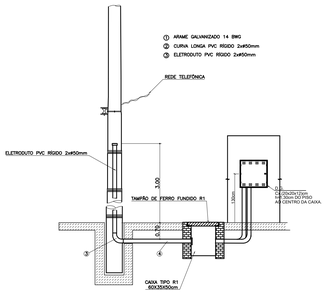

ENTRADA
SEM ESCALA

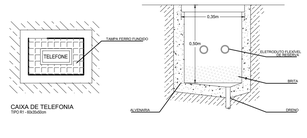

CAIXA DE TELEFONIA
TIPO R1 - 400x300mm

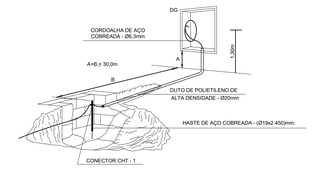

DETALHE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL - CREA SC 46.825-4
89215-000 :: JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
www.amunesc.org.br
Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestação de Serviço Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina).

PROJETO
ID: 24.132
UBSF ANABURGO
PROJETO ELETRICA REDE ESTRUTURADA E SEGURANÇA

TERRENO
PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
LOCAL: RUA WALDI VOSS, SN - ZONA INDUSTRIAL NORTE - JOINVILLE - SC

RESPONSÁVEIS
ADMINISTRAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
ASSINATURA
Assinado digitalmente por Rodrigo Andreoli
Localização: Joinville
Data: 2025.02.27 09:40:51-03'00'
RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
DIEGO SANTOS
ENG. ELETRICISTA - CREA/SC 123.939-7
Assinado de forma digital por DIEGO SANTOS:04773479942
Dados: 2025.02.24 15:47:11 -03'00'
ASSINATURA
EXECUÇÃO:
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

PRANCHA

INFORMAÇÕES	CONTEÚDO DA PRANCHA	Nº PRANCHA
Desenho: DIEGO Revisão: 01 Escala: INDICADA Emissão: FEVEREIRO DE 2025	PLANTA BAIXA CABEAMENTO ESTRUTURADO, ESQUEMA LOGICO E DETALHES	CAB 01/01

Projeto Cadeparo (CAD)
Este projeto é de propriedade intelectual de seu autor e não pode ser reproduzido sem autorização.