



FOSSA SÉPTICA
VOLUME ÚTIL = 8,659,01 m³
Ø= 2,10 m
h= 2,50 m

FILTRO ANAERÓBIO
VOLUME ÚTIL = 8,482,30 m³
Ø= 3,00 m


CLORADOR - (30 minutos)
VOLUME ÚTIL = 0,30 m³
Ø"= 0,80 m
h= 0,60 m

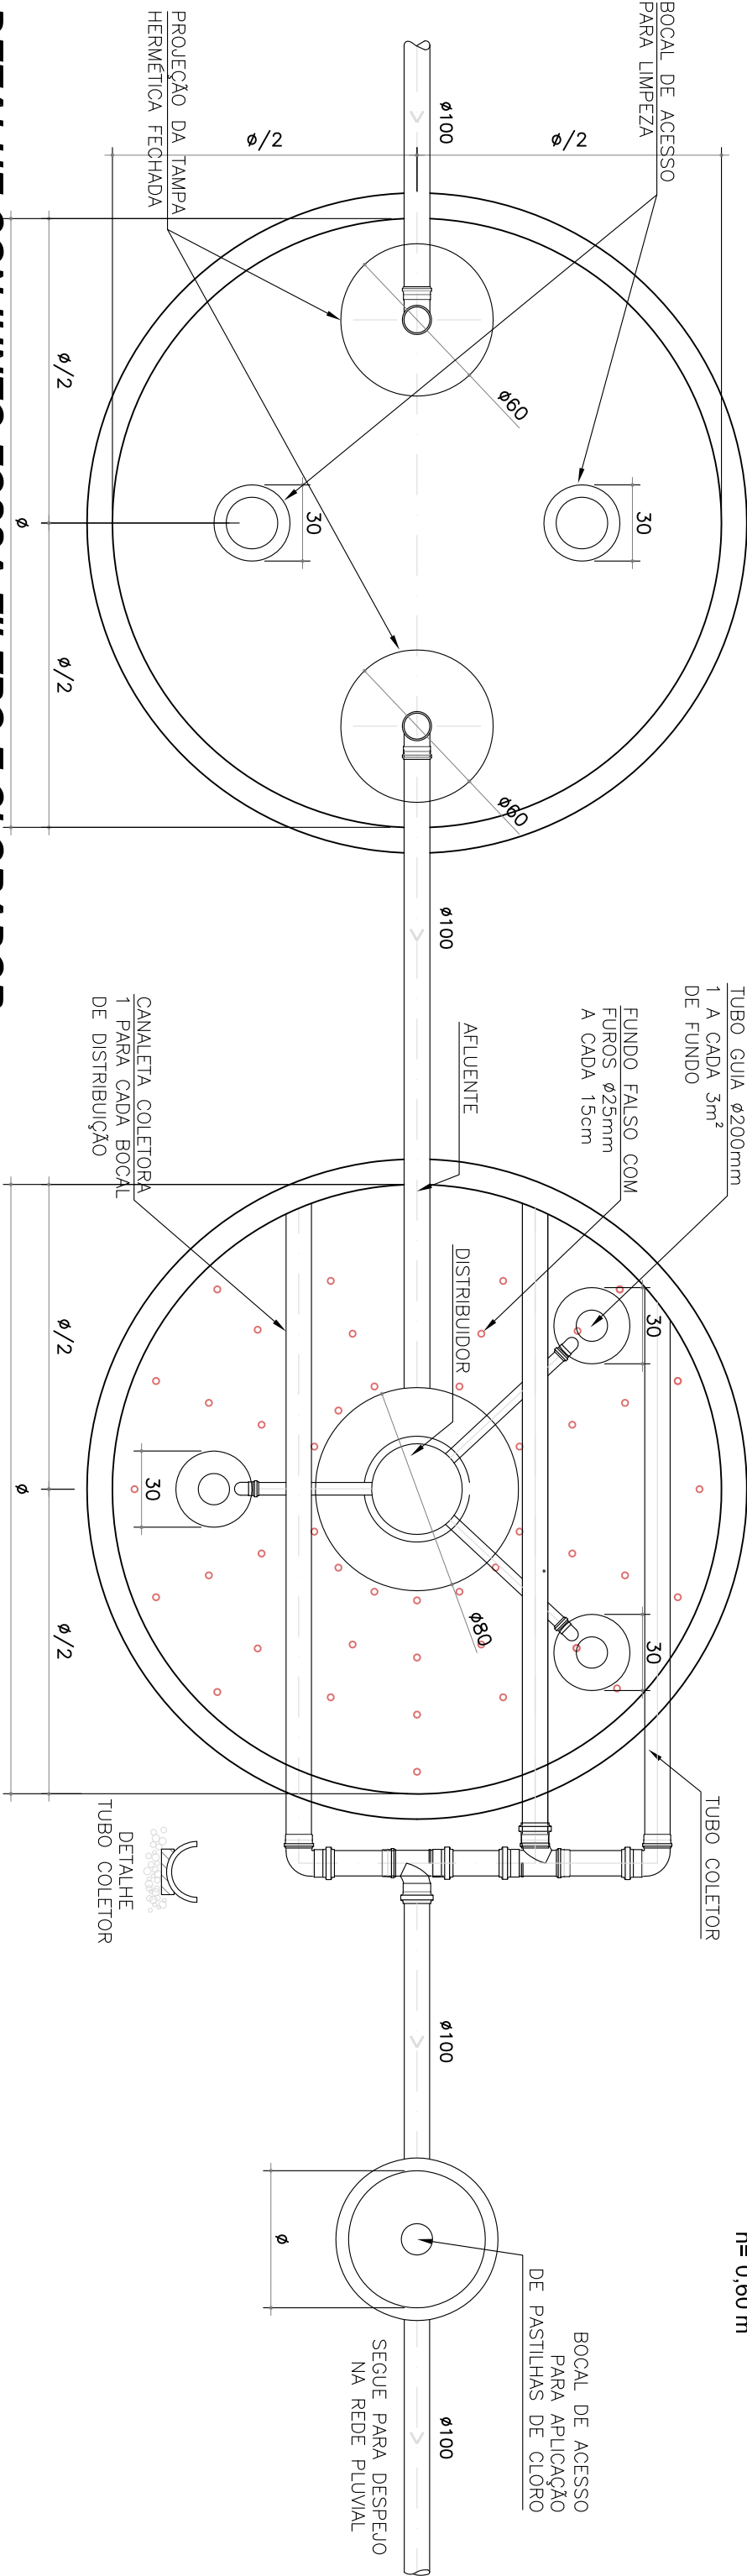


DETALHE CONJUNTO FOSSA FILTRO E CLORADOR SEM ESCALA

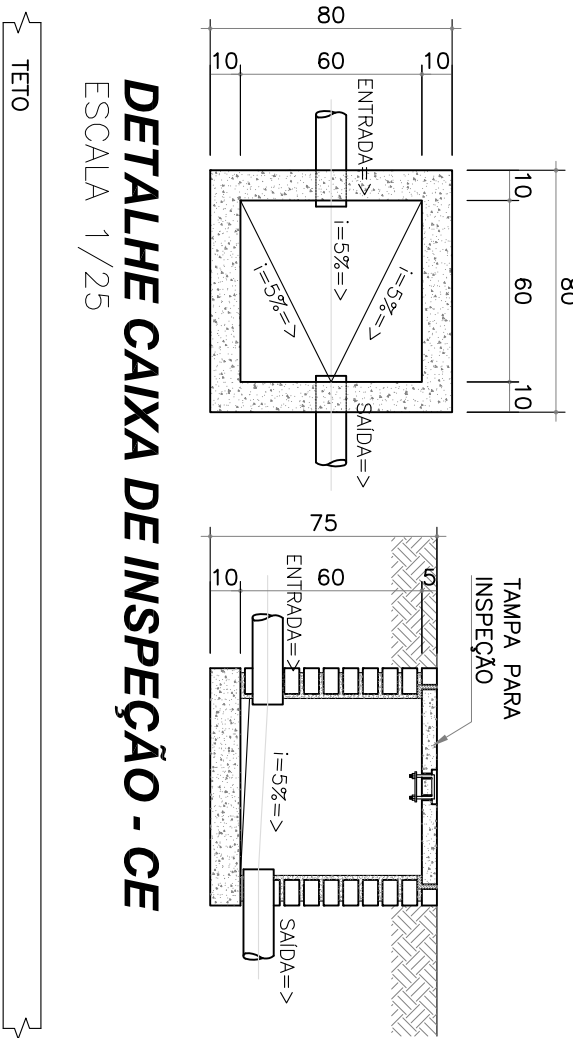


DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO - CE ESCALA 1/25

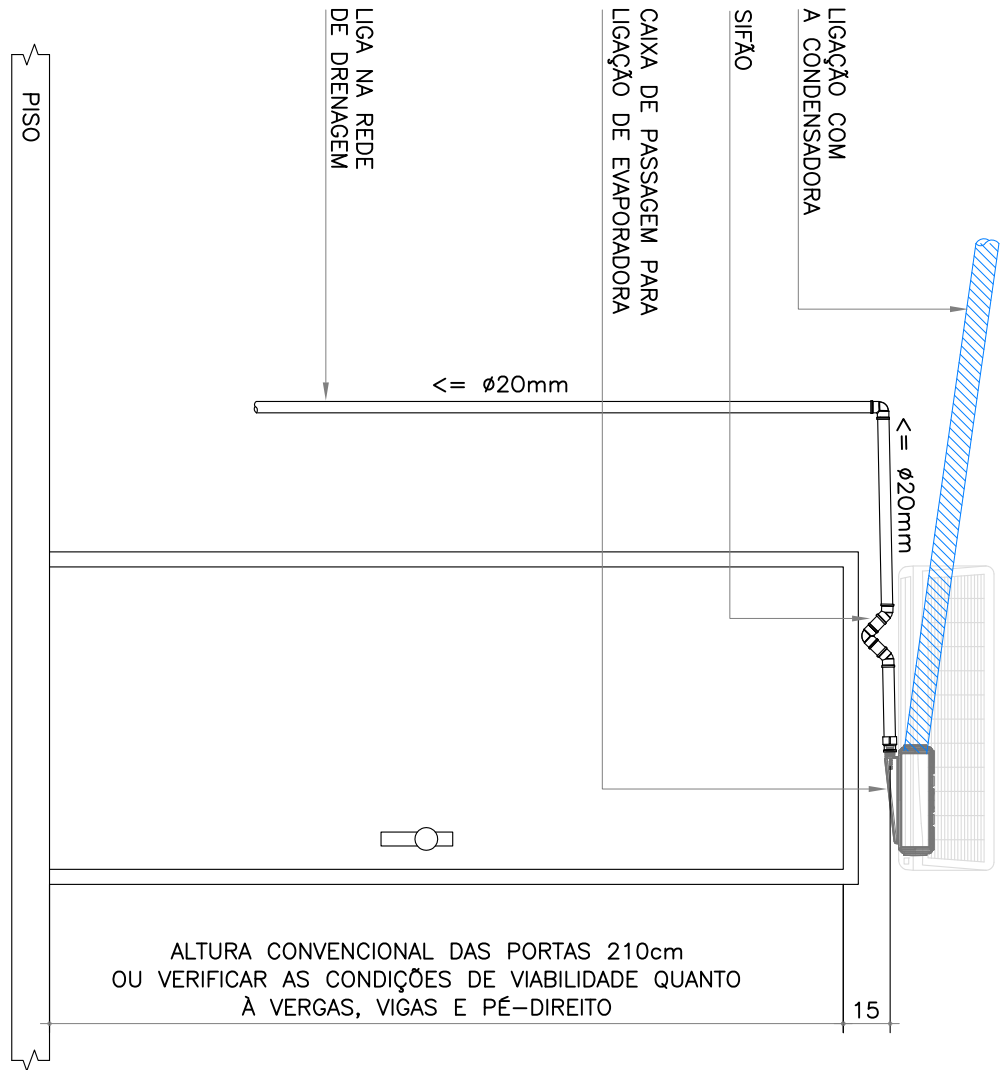


DETALHE DRENOS EVAPORADORAS SEM ESCALA

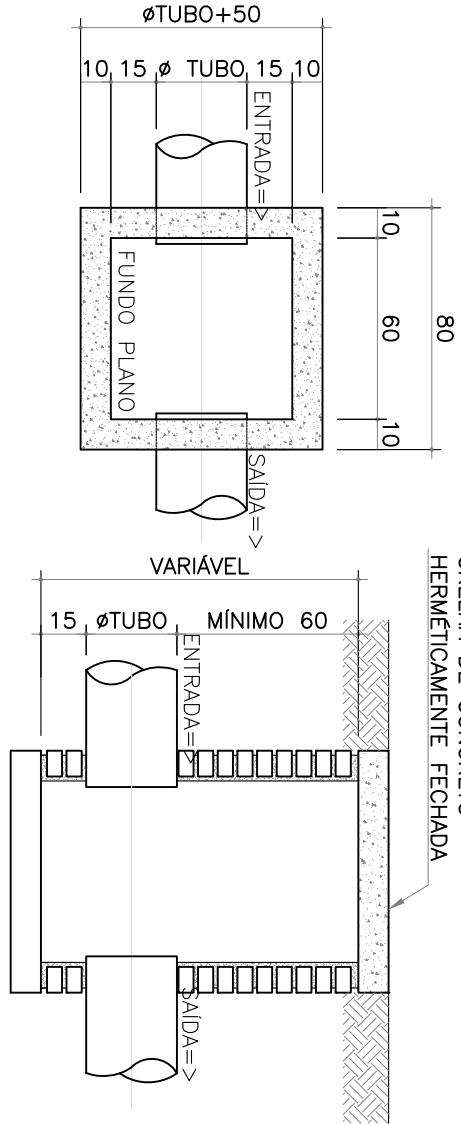

DETALHE CAIXA DE AREIA - CA ESCALA 1/25

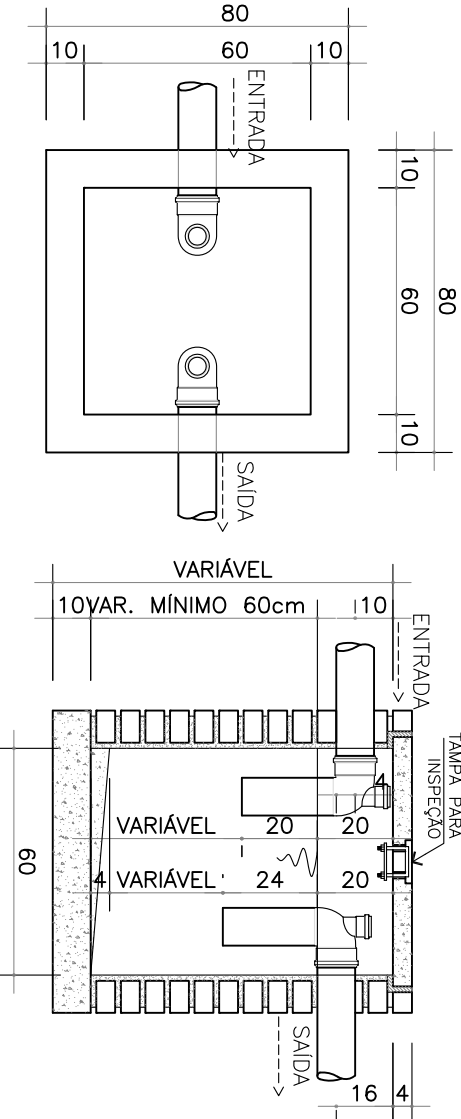

CAIXA DE SABÃO 60X60cm ESCALA: 1/20

A	EMISSÃO INICIAL	JULIANO	26/07/2014		
Nº	Registro de Modificações	Visão	Data		
Cliente:					
 Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina 89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Collin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927 ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4					
TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA					
Otra					
PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SUL - PA SUL					
Endereço:					
RUA JOÃO DA COSTA JR. ESQ. MONSENHOR G. - BAIRRO JOÃO COSTA, JOINVILLE/SC					
Projeto:					
PROJ. SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL					
Conteúdo:					
DETALHES					
Elaboração:					
FITEU - FUNDAÇÃO INSTITUTO FITEU - FUNDATION INSTITUTE FITEU TECNOLÓGICO DE JOINVILLE					
JULIANO PERAZZOLI					
ENGRº CIVIL - CREA 065.296-7					
LUCIO MARCELO DE MOURA					
ENGRº CIVIL - CREA 089.185-2					
www.2P Engenharia.com.br - (47) 3028-8288					
HDS					
03/06					