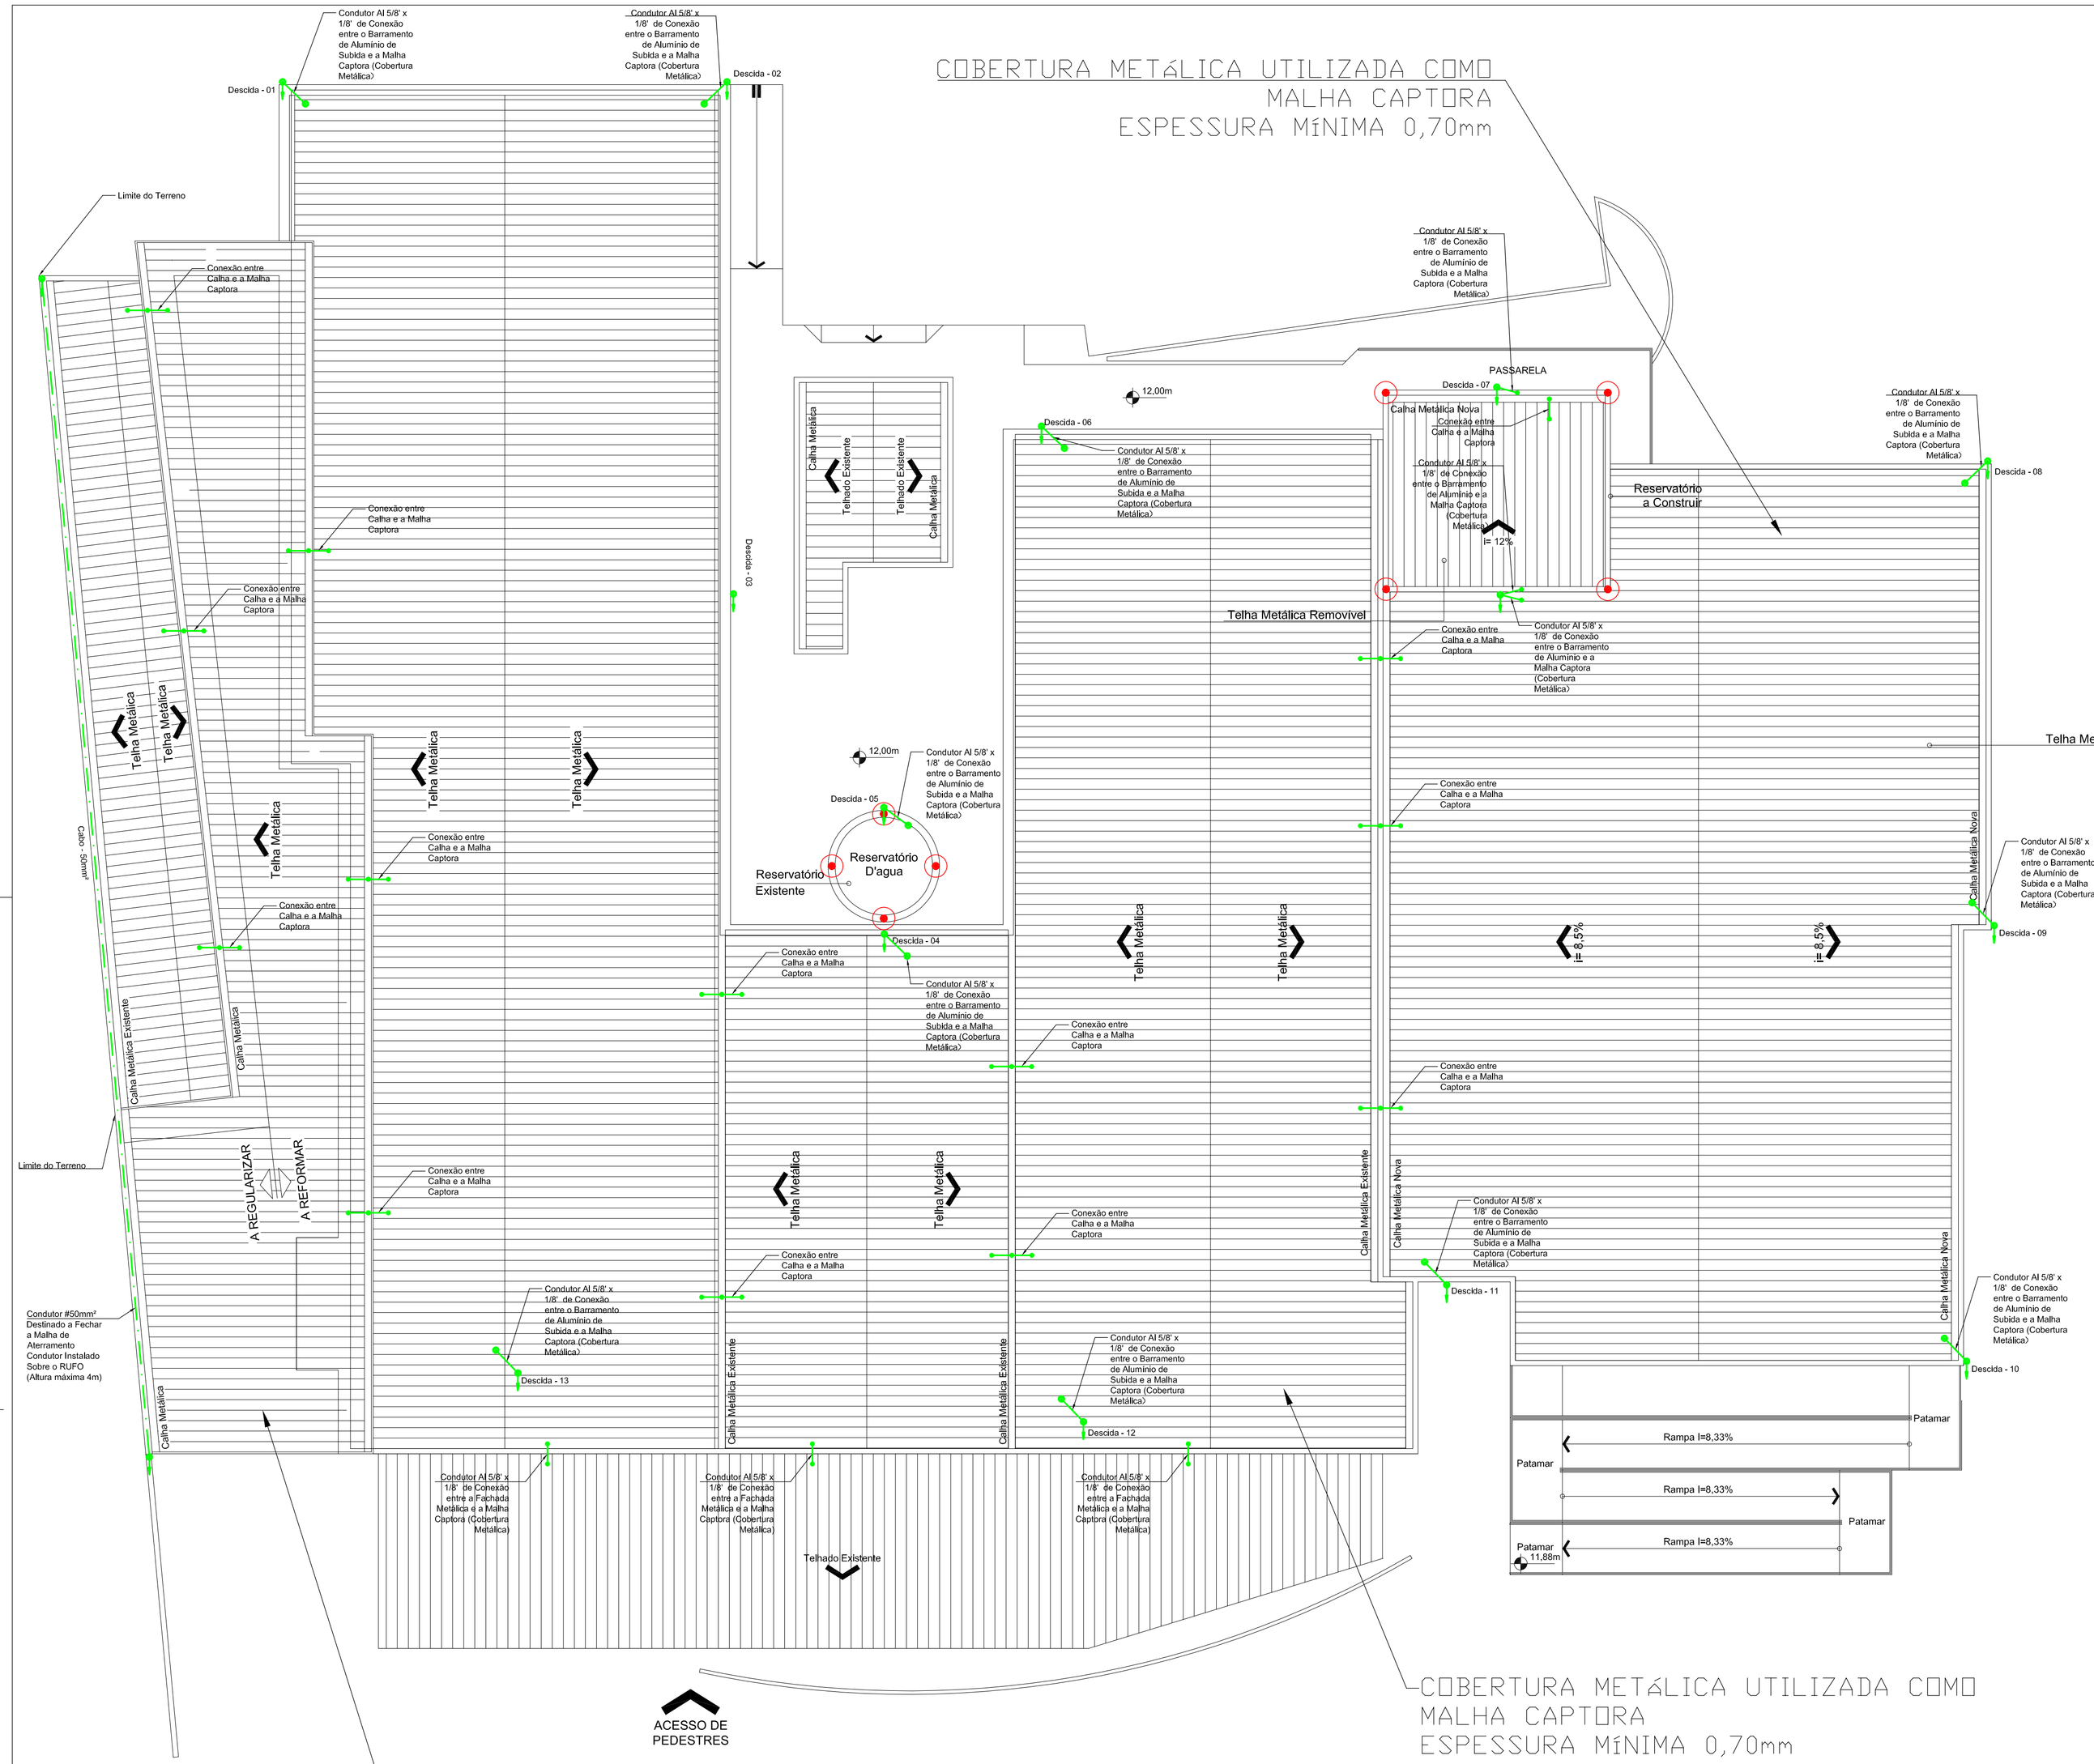

Legenda

- Acionador de Alarme Endereçável 24Vcc a 1,20-1,50m do piso acabado. "Quebra-Vidro"
- Anunciador Audio-Visual de Alarme Endereçável 24Vcc a 2,00-2,20m do piso acabado.
- Central Alarme de Incêndio Endereçável 24Vcc, 10Laços, Alimentada por Bateria, Autonomia Mínima 2 horas em Alarme, Alimentação 220V .
- Caixa Inspeção - Cimento - Ø300x400mm c/ Haste 5/8" x 2,40m
- H≥2,40 Haste de Aterramento Cobreada - 5/8" x 2,40m
- Eletroduto que Sobe
- Eletroduto que Desce
- Terminal Aéreo - 500 mm - Fixação Horizontal
- Cabo Blindado 2x0,75mm² / 2x1,00mm² - Laço Endereçavel
- Eletroduto PVC NBR-15715 Ø1' Específico Sistema Preventivo
- Condutor SPDA que sobe
- Condutor SPDA que passa
- Condutor SPDA que desce
- Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência 2x55W
- Iluminação de Emergência 1x9W - 24Vcc
- SAÍDA Placa Luminosa Indicadora de 'SAÍDA'
- Detetor de Fumaça Endereçavel
- Central de Iluminação de Emergência 1kW, Automática, 220V/24Vcc, Autonomia MÍnima de 2 Horas, Instalada em Painel com Divisão para Baterias e com Pintura Intumescente para Proteção Contra Chamas para 2 Horas, com Baterias de Gel, Seladas.

NOTAS

- RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10Ω
- CASO ESTE VALOR NÃO SEJA ALCANÇADO, DEVERÃO SER ADICIONADAS QUANTAS HASTES FOREM NECESSÁRIAS
- TODAS AS MASSAS METÁLICAS A MENOS DE 70cm DA MALHA CAPTORA DEVERÃO SER CONECTADAS A MALHA
- RUFOS E CALHAS PLUVIAIS DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,70mm, DISPENSANDO O USO DE BARRAS DE ALUMÍNIO SOBRE ELES.
- OS CONDUTORES DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVERÃO POSSUIE SEÇÃO MÍNIMA DE COBRE NU #50mm²
- TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DEVERÃO POSSUIR UMA HASTE DE ATERRAMENTO ø5/8' X 2,4m
- A COBERTURA, QUANDO METÁLICA, SERÁ UTILIZADA COMO MALHA CAPTORA DO SISTEMA SPDA
- CONDUTORES DE DESCIDAS UTILIZADOS NO SISTEMA SERÃO EM ALUMÍNIO NAS DIMENSÕES DE ø5/8' x 1/8" x 3000mm
- TODAS AS MASSAS METÁLICAS DEVEM SER CONECTADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO
- RUFOS E CALHAS PLUVIAIS DEVERÃO SER CONECTADOS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO
- A INTERLIGAÇÃO ENTRE OS RUFOS DA CAIXA D'ÁGUA E OS DA PLATIBANDA DEVEM SER EM ALUMÍNIO ø5/8' x 1/8" x 3000mm
- UTILIZAR CIRCUITO INDEPENDENTE PARA PROTEÇÃO E TESTE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- UTILIZAR CIRCUITO COM CONDUTORES DE #2,50mm² (Fase, Neutro e Terra) e PROTEÇÃO GERAL DE 10A INSTALADO NO Q.G.D.

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89.204-635 – JOINVILLE – SC – Rua Max Colin, 1843 – Américo – Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br
CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

ASSUNTO:
PROJETO PREVENTIVO ELETRICO – PA 24H SUL
Estabelecimento de Auxilio a Saúde

ENDEREÇO:
RUA JOJO DA COSTA JR ESQ. RUA MONSENHOR GERCINO
BAIRRO: JOÃO COSTA – JOINVILLE – SC CEP: 89210-145

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-06

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. SANDRO DELAI

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Responsável Técnico
SANDRO DELAI
CREA/SC 079285-4
Eng. Industrial Eletrotécnico

Rua 15 de Novembro, 2716, Sl-01
Centro – Mafra/Joinville – SC
(47) – 3374-6613
(47) – 3370-2352

DESENHO: Sandro Delai
DATA: 04/12/2014
ESCALA: Indicada
FOLHA: 03 de 05

CONTEÚDO:
– Malha Captora

USO DA PREFEITURA:

QUALQUER MODIFICAÇÃO DEPENDERÁ DE CONSULTA PRÉVIA DO PROJETISTA – RESOLUÇÃO CONFEA 205/74
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM ART.184 DO CÓDIGO CIVIL – LEI n 5.988
HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE ESCALA E COTA, PREVALECERÁ A COTA

FOLHA A0 – 841 X 560mm