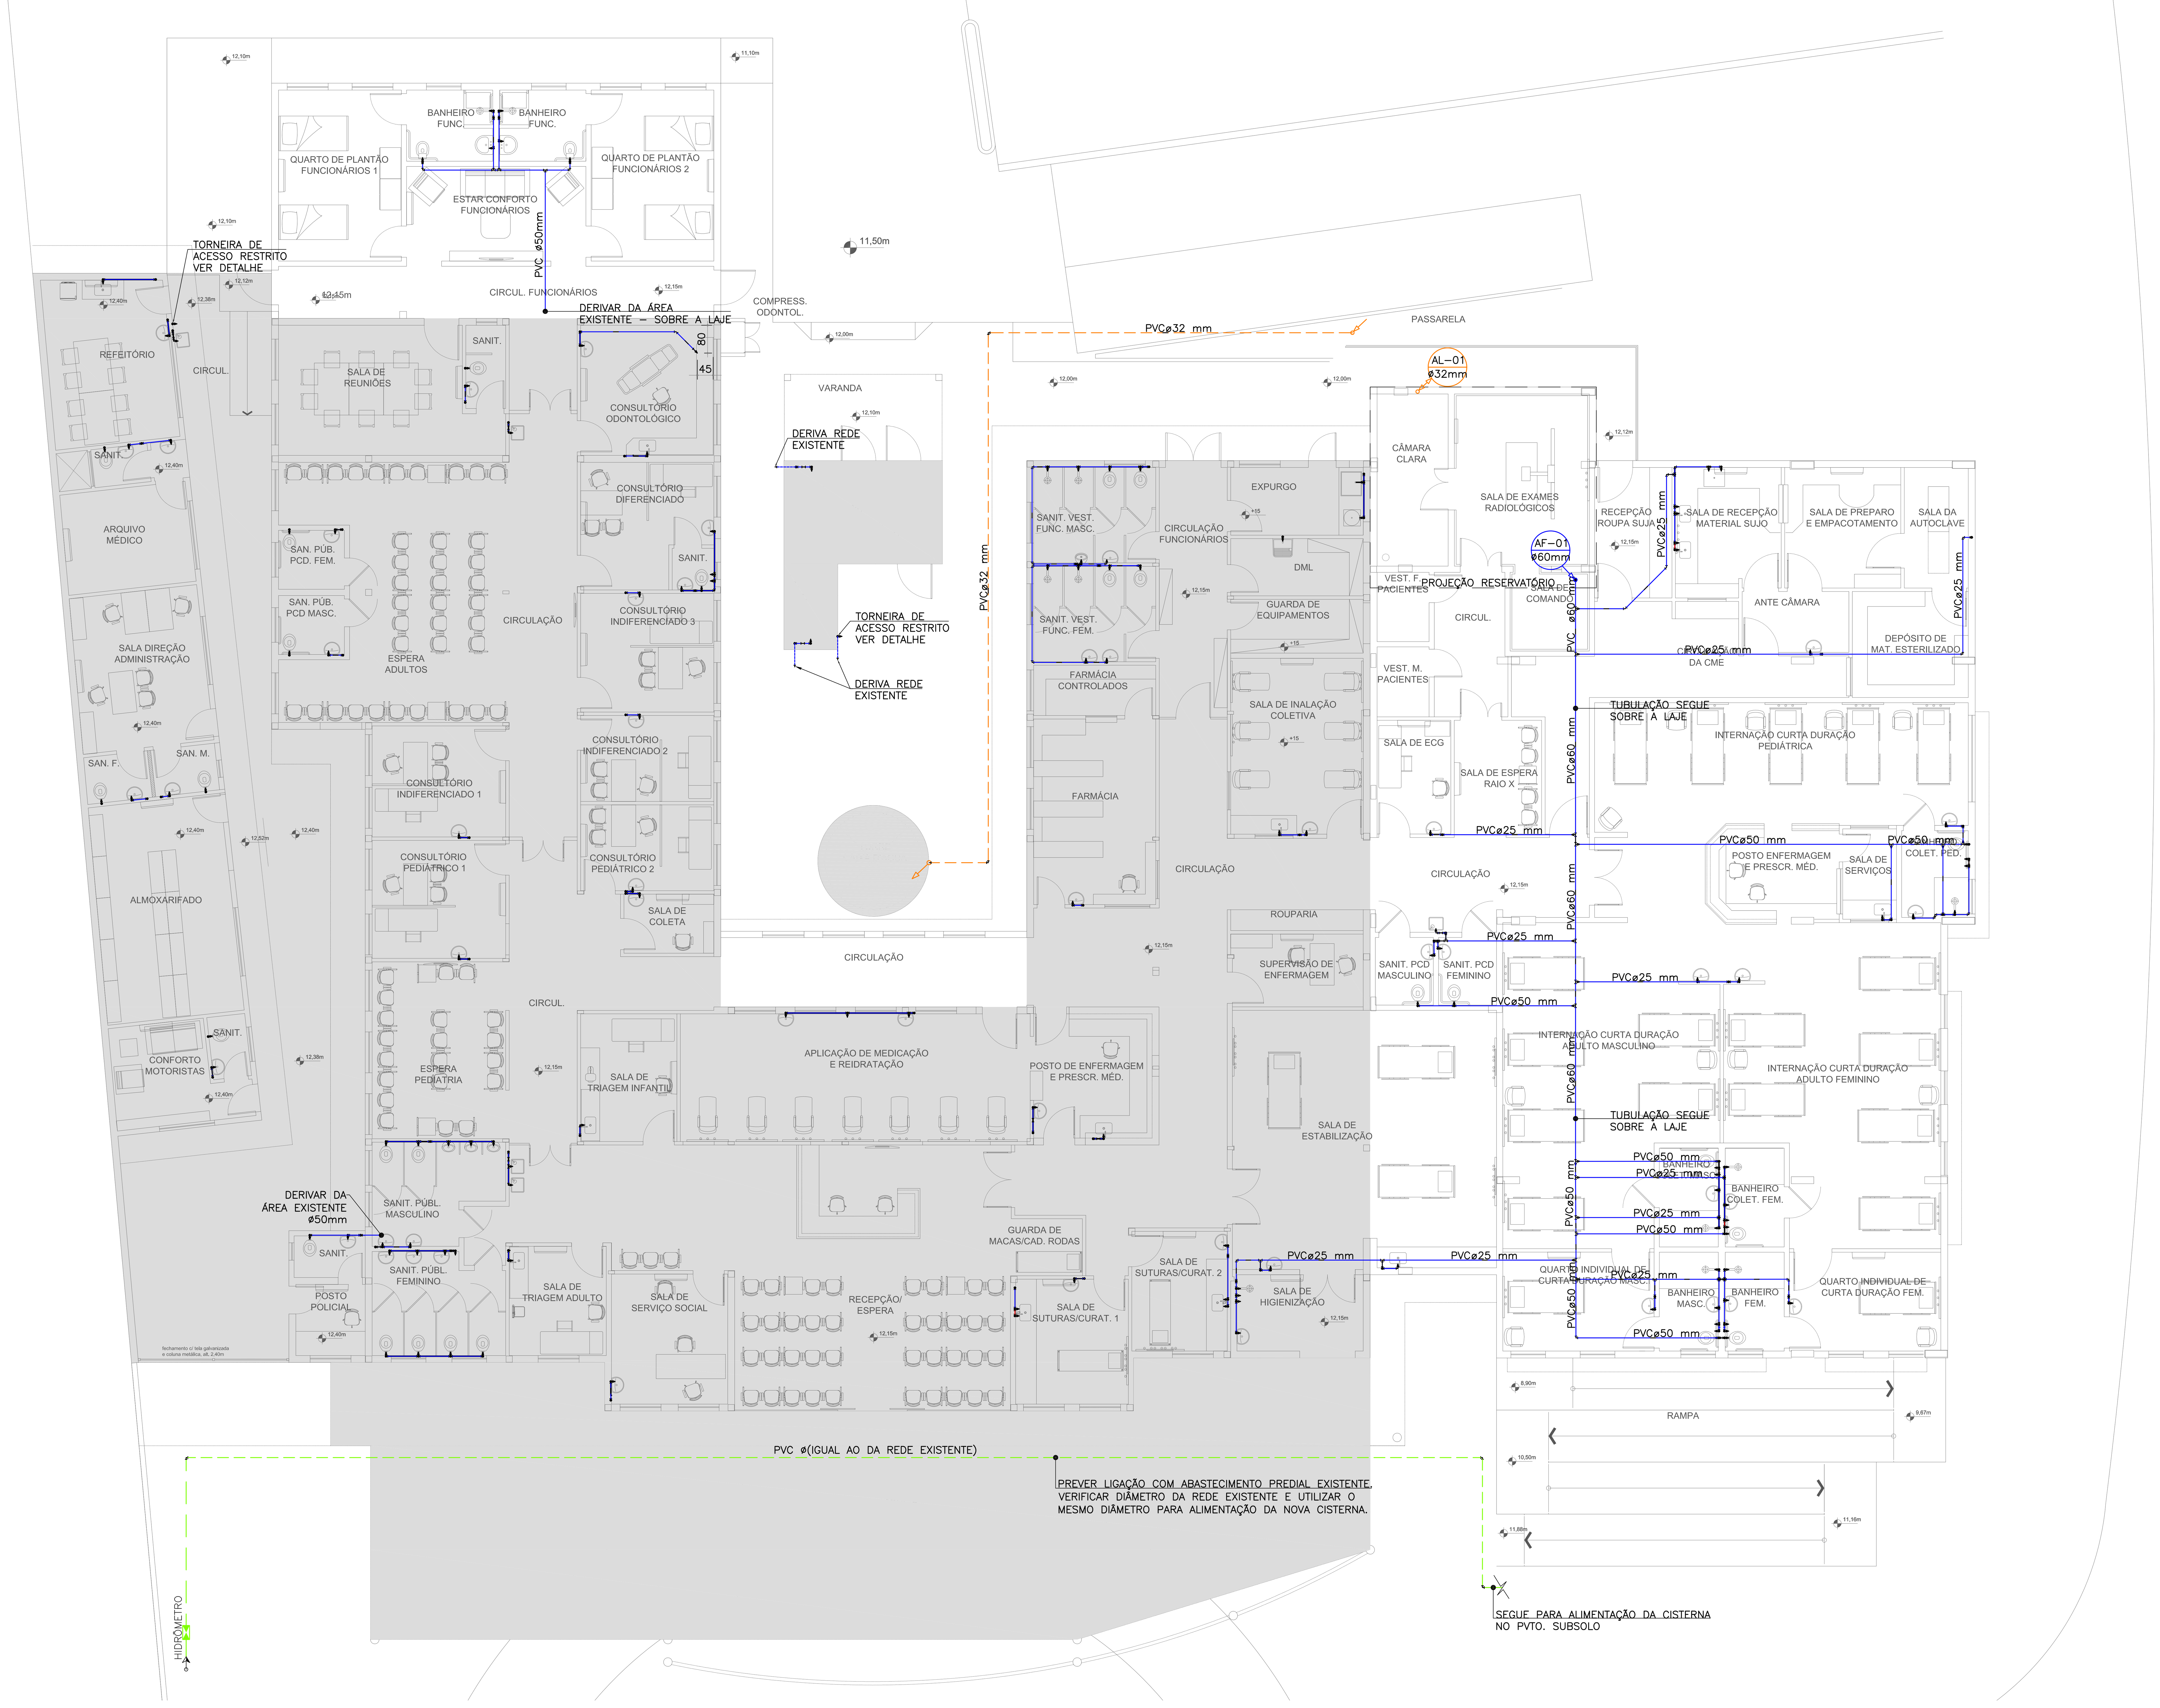

PLANTA BAIXA PVTO. TÉRREO

ESCALA: 1/100

REDE SANITÁRIA–APARENTE	ABASTECIMENTO	REDE DRENO DE AR–EMBUTIDO	ALIMENTAÇÃO	CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO		TUBULAÇÃO QUE DESCE, SOBE, PASSA
REDE SANITÁRIA–EMBUTIDO	EXTRAVASOR/LIMPEZA	CS CAIXA DE SABÃO	RALO CÔNICO EM TERRAÇO	FIL	FILTRO		
REDE VENTILAÇÃO–APARENTE	REDE ÁGUA FRIA– APARENTE			LV	LAVATÓRIO	AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
REDE VENTILAÇÃO	REDE ÁGUA FRIA–EMBUTIDO	CE CAIXA DE INSPEÇÃO	RALO QUADRADO EM SACADA	MIC	MICTÓRIO	AL	ALIMENTAÇÃO/ABASTECIMENTO
REDE ESGOTO SABÃO–APARENTE	REDE ÁGUA QUENTE–APARENTE			MLL	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS	AP	COLUNA ÁGUA PLUVIAL
REDE ESGOTO SABÃO–EMBUTIDO	REDE ÁGUA NÃO POTÁVEL–APARENTE	CA CAIXA DE AREIA	TG TUBO DE GORDURA	MLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	AR	COLUNA AR CONDICIONADO
REDE ESGOTO GORDURA–APARENTE	REDE ÁGUA NÃO POTÁVEL–EMBUTIDA		TLR TANQUE DE LAVAR ROUPAS	PIA	PIA DE COZINHA	BA	BANHEIRA
REDE ESGOTO GORDURA–EMBUTIDO	REDE PLUVIAL–APARENTE	CG CAIXA DE GORDURA	TQ TUBO DE QUEDA	RG	REGISTRO DE GAVETA	BE	BEBEDOURO
REDE DRENO DE AR–APARENTE	REDE PLUVIAL–EMBUTIDO		TS TUBO DE SABÃO	RL	RALO	BI	BIDÊ
		BL BOCA DE LOBO COM GRELHA	VD VÁLVULA DE DESCARGA	RP	REGISTRO DE PRESSÃO	CH	CHUVEIRO
			VS VASO SANITÁRIO	TJ	TORNEIRA DE JARDIM	CS	CAIXA SIFONADA

NOTAS:
1) DECLIVIDADES NA TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO:
ø≤ 75mm : 2%
ø≥ 100mm: 1%
2) EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.
3) AS MEDIDAS ESTÃO EM CM
4) NA DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECERÁ A COTA.
5) ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DE TUBOS E CONEXÕES QUANTO AO ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS.
6) ESTE PROJETO É COMPLETADO PELA INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO – LER ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES.

LEGENDA GENÉRICA, CASO ALGUM ITEM NÃO CONSTAR NO PROJETO DEVE SER DESCONSIDERADO

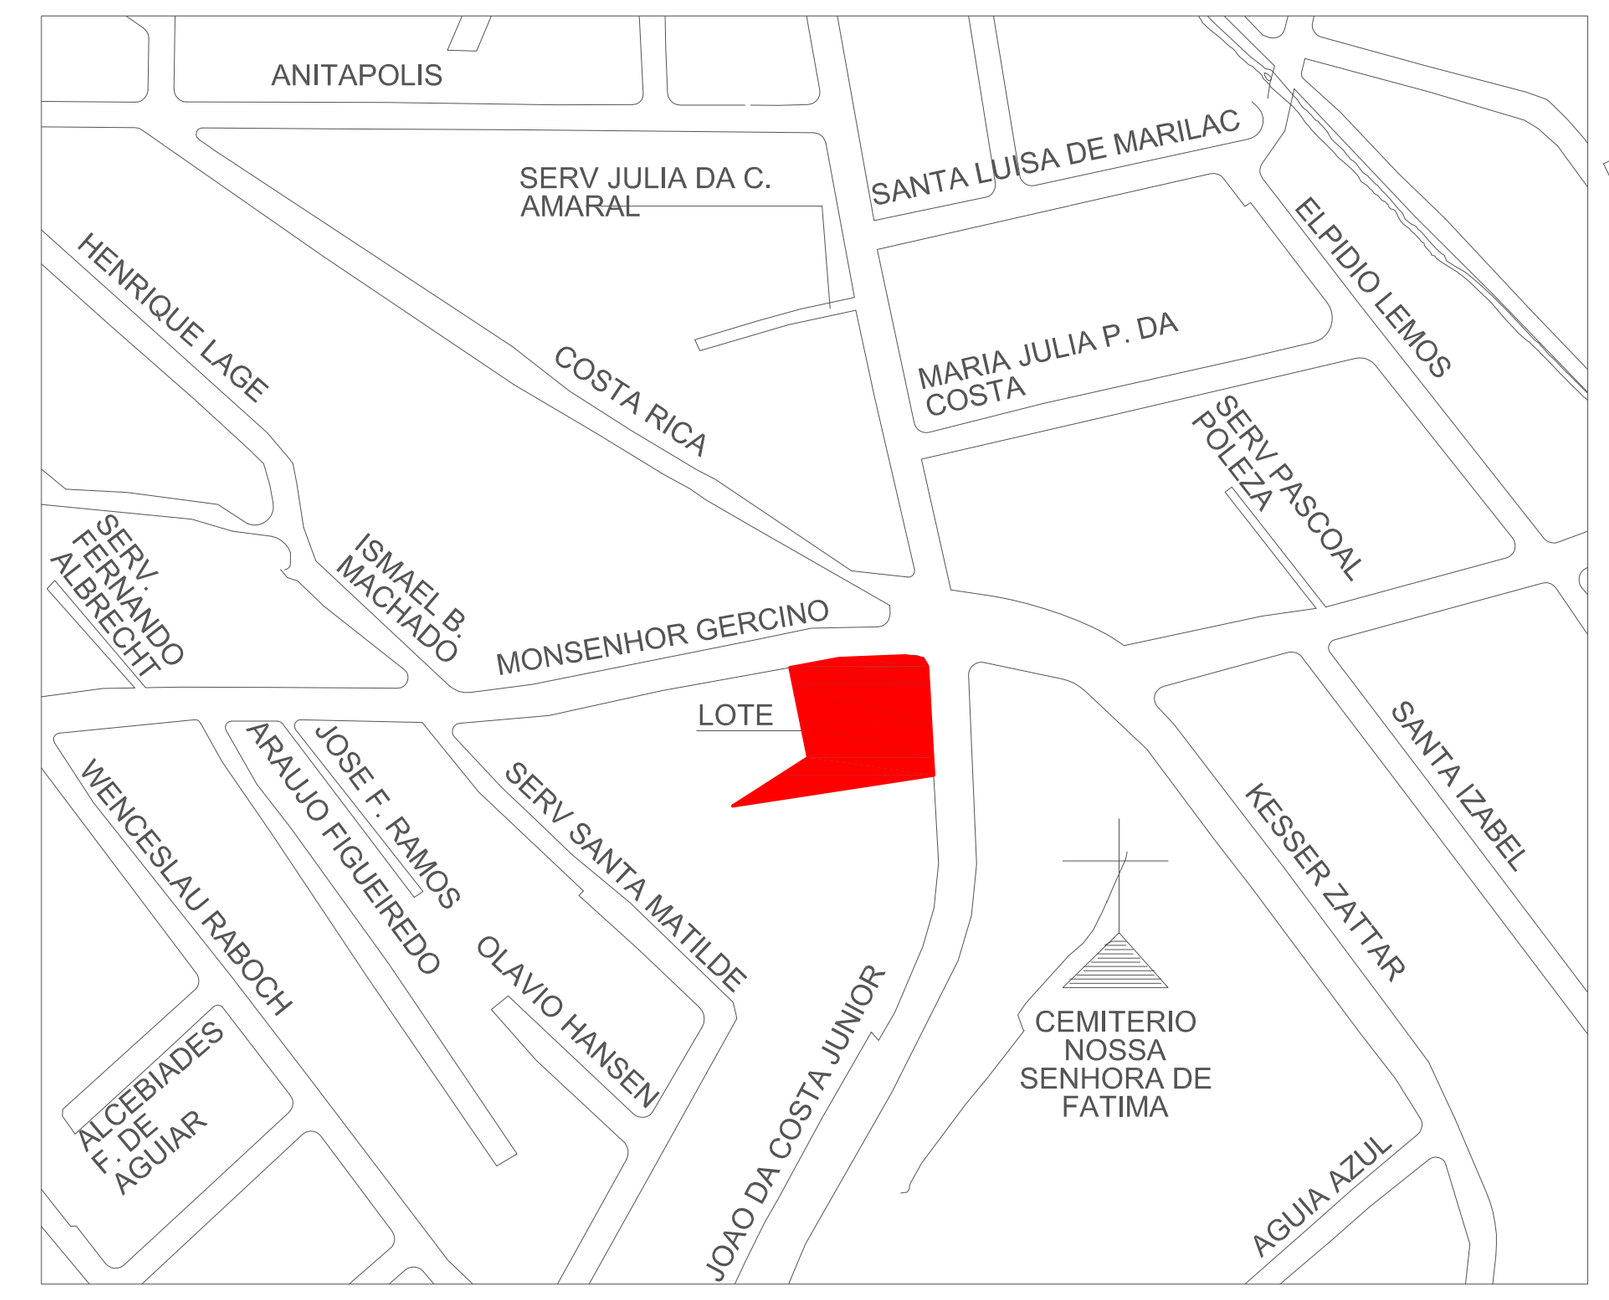

LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

NOTAS:

1. TODOS OS AMBIENTES DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO, QUE RECEBEREM ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA DA PARTE EXISTENTE, DEVERÃO TER ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO COMPATÍVEL AO INDICADO EM TODO O SEU ENTROCAMENTO DE ALIMENTAÇÃO;

2. DEVERÁ SER VERIFICADO IN LOCO O DIÂMETRO DE ALIMENTAÇÃO DOS RAMAIS EXISTENTES, QUE SE FOREM INFERIORES AO INDICADO NOS DETALHES DA REFORMA DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS ATÉ O ENTRONCAMENTO QUE TENHA DIÂMETRO ≥ A ESTE.

3. TODA A ÁREA DE REFORMA RECEBERÁ ALIMENTAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA EXISTENTE, AS DERIVAÇÕES DEVERÃO SEMPRE QUE POSSÍVEL SER FEITAS À PARTIR DA TUBULAÇÃO EXISTENTE NO AMBIENTE LOGO APÓS OS REGISTROS EXISTENTES.

4. OS AMBIENTES DA ÁREA DE REFORMA QUE NÃO SOFREREM ALTERAÇÃO DE LAYOUT INTERNO DEVERÃO TER TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DE SEUS METAIS. VERIFICAR IN LOCO.

LEGENDA

ÁREA EXISTENTE À REFORMAR

–DEMAIS ÁREAS NÃO INDICADAS SERÃO À AMPLIAR

Nº	Registro de Modificações	Visto	Data
A	EMISSÃO INICIAL	JULIANO	25/07/2014

Cliente:

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

AMUNESC

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

Obra: PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SUL - PA SUL

Endereço: RUA JOÃO DA COSTA JR. ESQ. MONSENHOR G. - BAIRRO JOÃO COSTA, JOINVILLE/SC

Projeto: PROJETO HIDRÁULICO — Data: JUL/2014 — Escala: INDICADA

Conteúdo: DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA PVTO. TÉRREO — Desenho: THAÍSE C.S. — Coordenação: JULIANO — Prancha: HID 01/10

Elaboração: FITEJ - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE

2P ENGENHARIA — JULIANO PERAZZOLI, ENGº CIVIL - CREA 055.296-7 — LUCIO MARCELO DE MOURA, ENGº CIVIL - CREA 099.185-2 — www.2Pengenharia.com.br - (47) 3028-8288