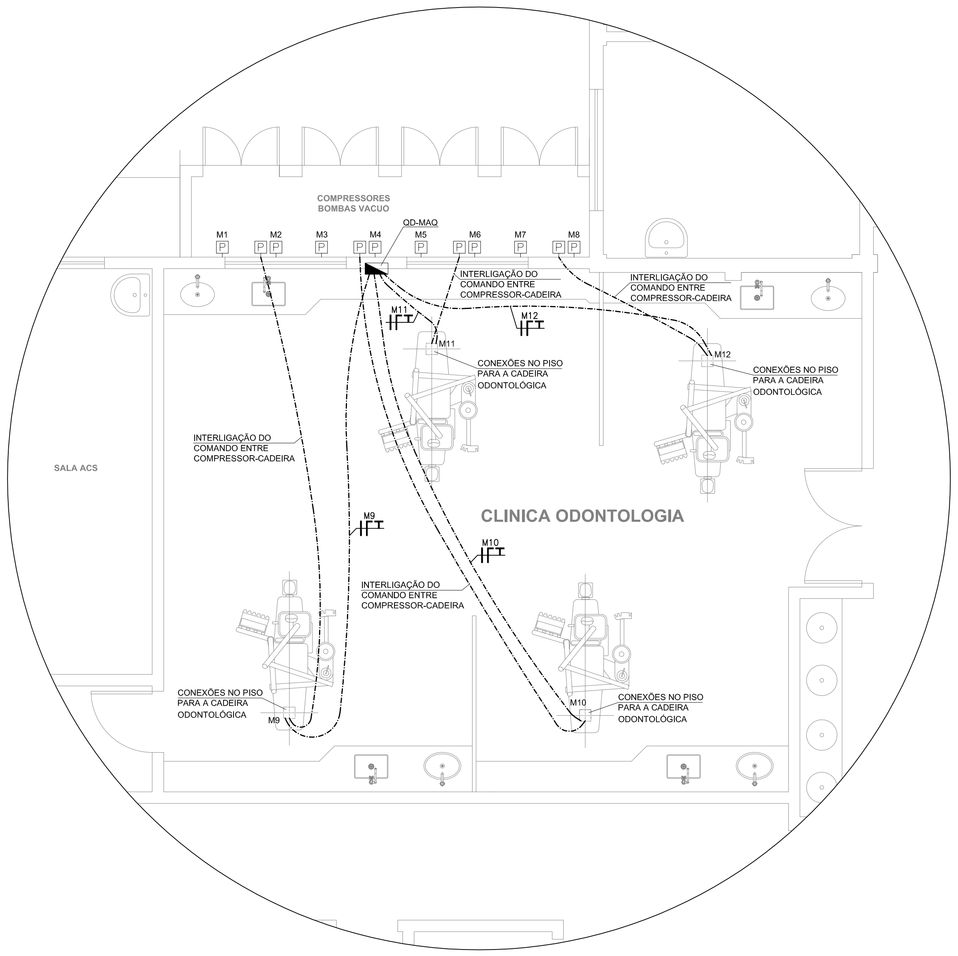

2 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (DUTOS E CIRCUITOS NO PISO DA ÁREA DE ODONTOLOGIA)
ESCALA 1:40

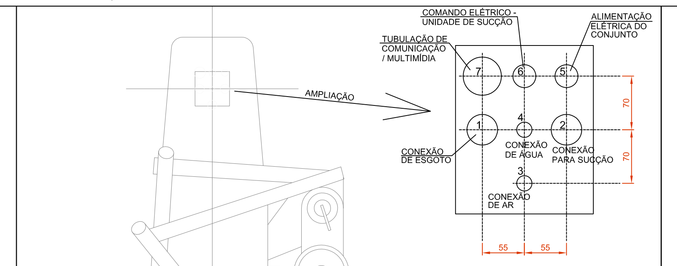

3 GABARITO DE FURAÇÃO DE PISO (CADEIRA ODONTOLÓGICA)
SEM ESCALA

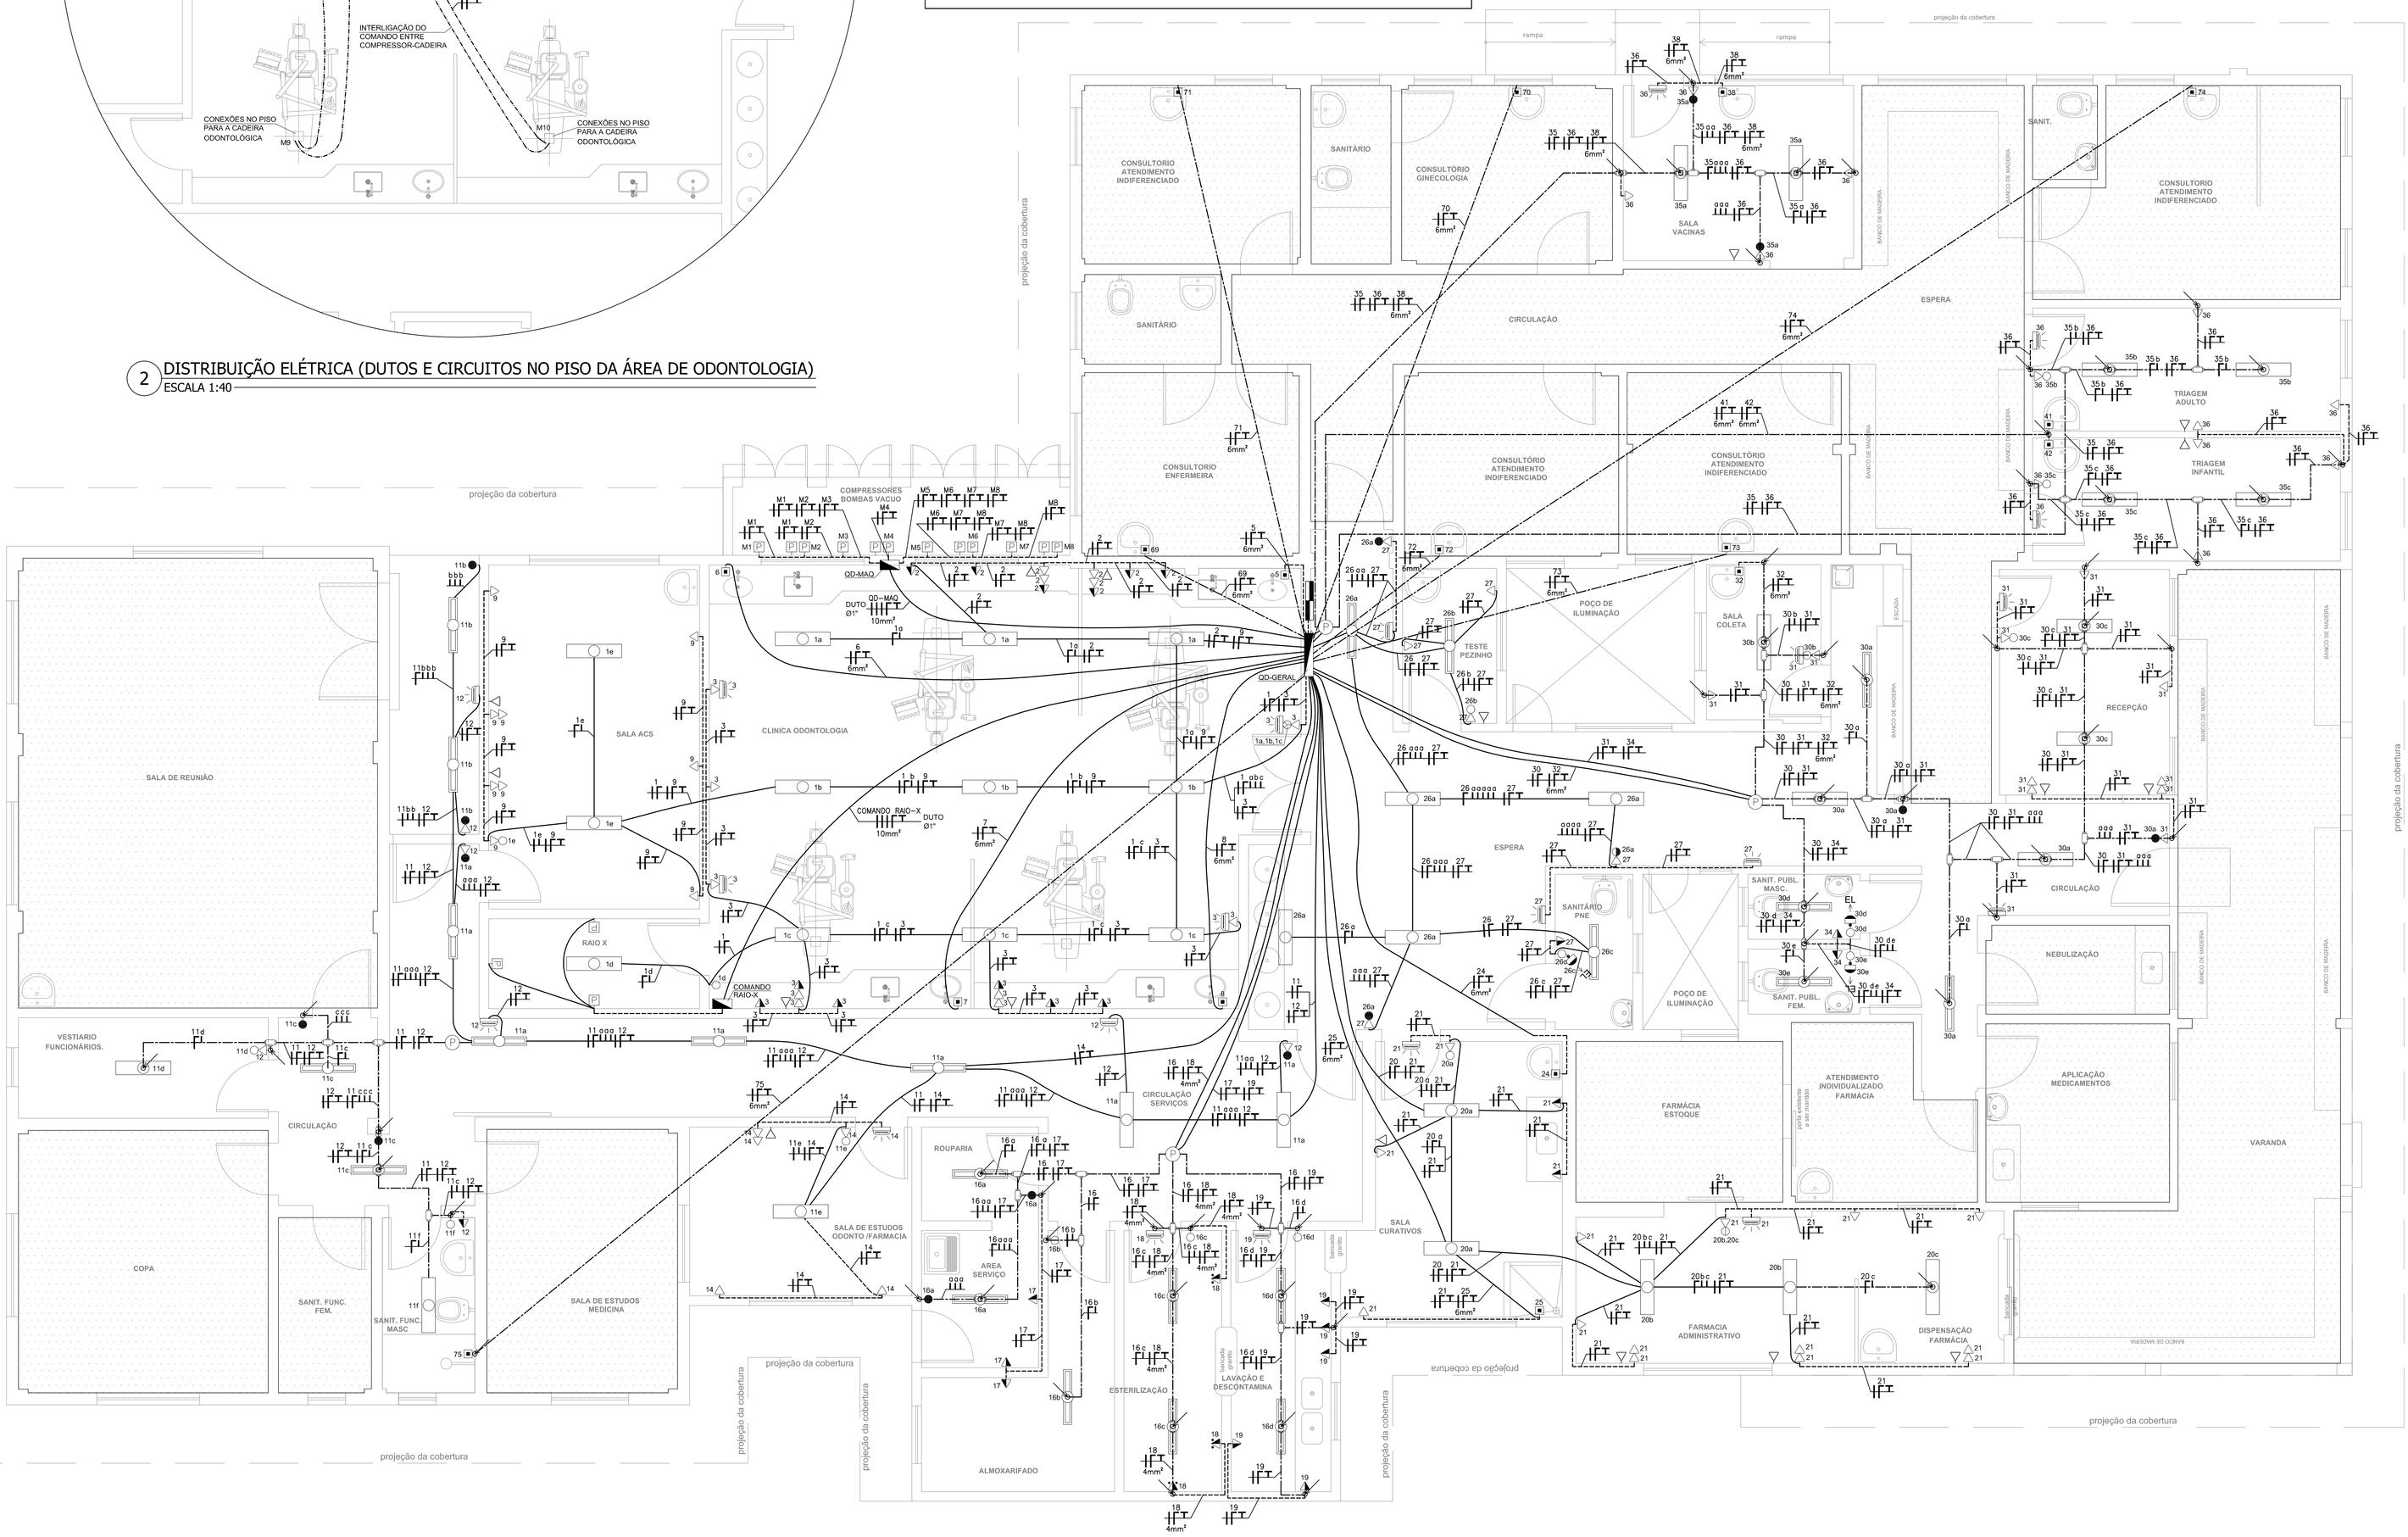

1 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (DUTOS E CIRCUITOS)
ESCALA 1:40

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	LUMINÁRIA C/ LÂMPADAS FLUORESCENTE 2x32W
	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1x32W
	PONTO DE LUZ NA PAREDE P/ ARANDELA C/ LÂMPADA PL-14W (h=2,20m OU CONFORME NECESSIDADE)
	TOMADA PADRÃO ABNT 20A BAIXA h=0,30m / MÉDIA h=1,10m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)
	TOMADA PADRÃO ABNT 10A BAIXA h=0,30m / MÉDIA h=1,10m / ALTA h=2,30m (RESPECTIVAMENTE)
	INTERRUPTOR SIMPLES (h=1,10m) 1 TECLA / 2 TECLAS / 3 TECLAS (RESPECTICAMENTE)
	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELA (h=1,10m)
	INTERRUPTOR UMA TECLA FOURWAY / INTERMEDIÁRIA (h=1,10m)
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE (h=CONFORME NECESSIDADE)
P	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL PVC 4x4" INSTALADA NO TETO C/ ESPELHO CEGO
	CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE C/ ESPELHO C/FURO PARA SAÍDA DE CABOS (USADA PARA CONECTAR CHUVEIRO ELÉTRICO OU APARELHO DE AQUECIMENTO) (h=2,20m P/ CHUVEIRO OU h=0,60m PARA LAVATÓRIO)
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/30 LEDS (PREVER TOMADA NA PAREDE h=2,10m)
	PONTO COM 2 TOMADAS DE COMUNICAÇÃO (UMA TOMADA P/ TELEFONE PADRÃO RJ-11 E UMA TOMADA P/ REDE RJ-45)
	CAIXA PARA OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO - PREVER UMA CENTRAL TELEFÔNICA P/ ATÉ 24 RAMAIS - PREVER UM RACK DE PAREDE P/ INFORMÁTICA C/ SWITCH 24 PORTAS 100Mbps E MODEM ADSL2 (h=1,30m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA (h=1,50m DO CENTRO DO PAINEL AO PISO ACABADO)
	DUTO CORRUGADO Ø3/4" EMBUTIDO NA LAJE DO TETO (OU Ø1" QUANDO FOR INDICADO)
	DUTO CORRUGADO Ø3/4" EMBUTIDO NA PAREDE
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø1" INSTALADO SOBRE A LAJE
	DUTO CORRUGADO Ø3/4" EMBUTIDO NO PISO
	INDICAÇÃO DE FURAÇÃO NA LAJE PARA DESCIDA DE ELETRODUTO
	CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO (CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE SEÇÃO #2,5mm²)

NOTAS:

01 - AS LUMINÁRIAS QUE USAREM LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DEVEM POSSUIR REATOR ELETRÔNICO TIPO ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

02 - CHUVEIROS E AQUECEDORES ELÉTRICOS DEVEM SER CONECTADAS DIRETAMENTE AO SEU RESPECTIVO CIRCUITO SEM O USO DE TOMADAS. A EMENDA DEVE FICAR DENTRO DA CAIXA 4x2" PREVISTA. (ÉSTE PROCEDIMENTO ESTÁ CONFORME EXIGE A NBR-5410).

03 - NAS ÁREAS ONDE JÁ HOUVER LAJE A REFORMA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SERÁ FEITA ATRAVÉS DE DUTO DE PVC RÍGIDO Ø1" INSTALADO SOBRE A LAJE E COM FURAÇÃO NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E DESCIDA PARA TOMADAS/INTERRUPTORES.

Assinatura Proprietário:	Assinatura Autor do Projeto:	Responsável pela Execução da Obra:
Secretário Municipal da Saúde	Eng. Álvaro T. Junqueira CREA/SC: 070310-6	Eng. CREA - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

SUS

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços
Helpcon Construções, Projetos e Serviços Ltda
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.205-350 Joinville SC
Fone (47) 3082-6032

Tipo: **PROJETO ELÉTRICO**
Nome da Obra / Endereço: **UBS Jardim Paraiso I e II**
Av. Jupiter - Bairro Jardim Paraiso - Joinville SC

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Autores: ENG. ÁLVARO TIRECK JUNQUEIRA CREA: 70310-6/ SC
Co-Autores:
Conteúdo: PLANTA-BAIXA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
Arq. PLT: Escala: Indicada
Arq.CAD: Num. Prancha: **ELE-03/06**
Revisado por: Álvaro | Desenhista CAD: Álvaro | Data: Setembro/2011 | Classificação: Projeto Elétrico/Com.

FORMATO A0