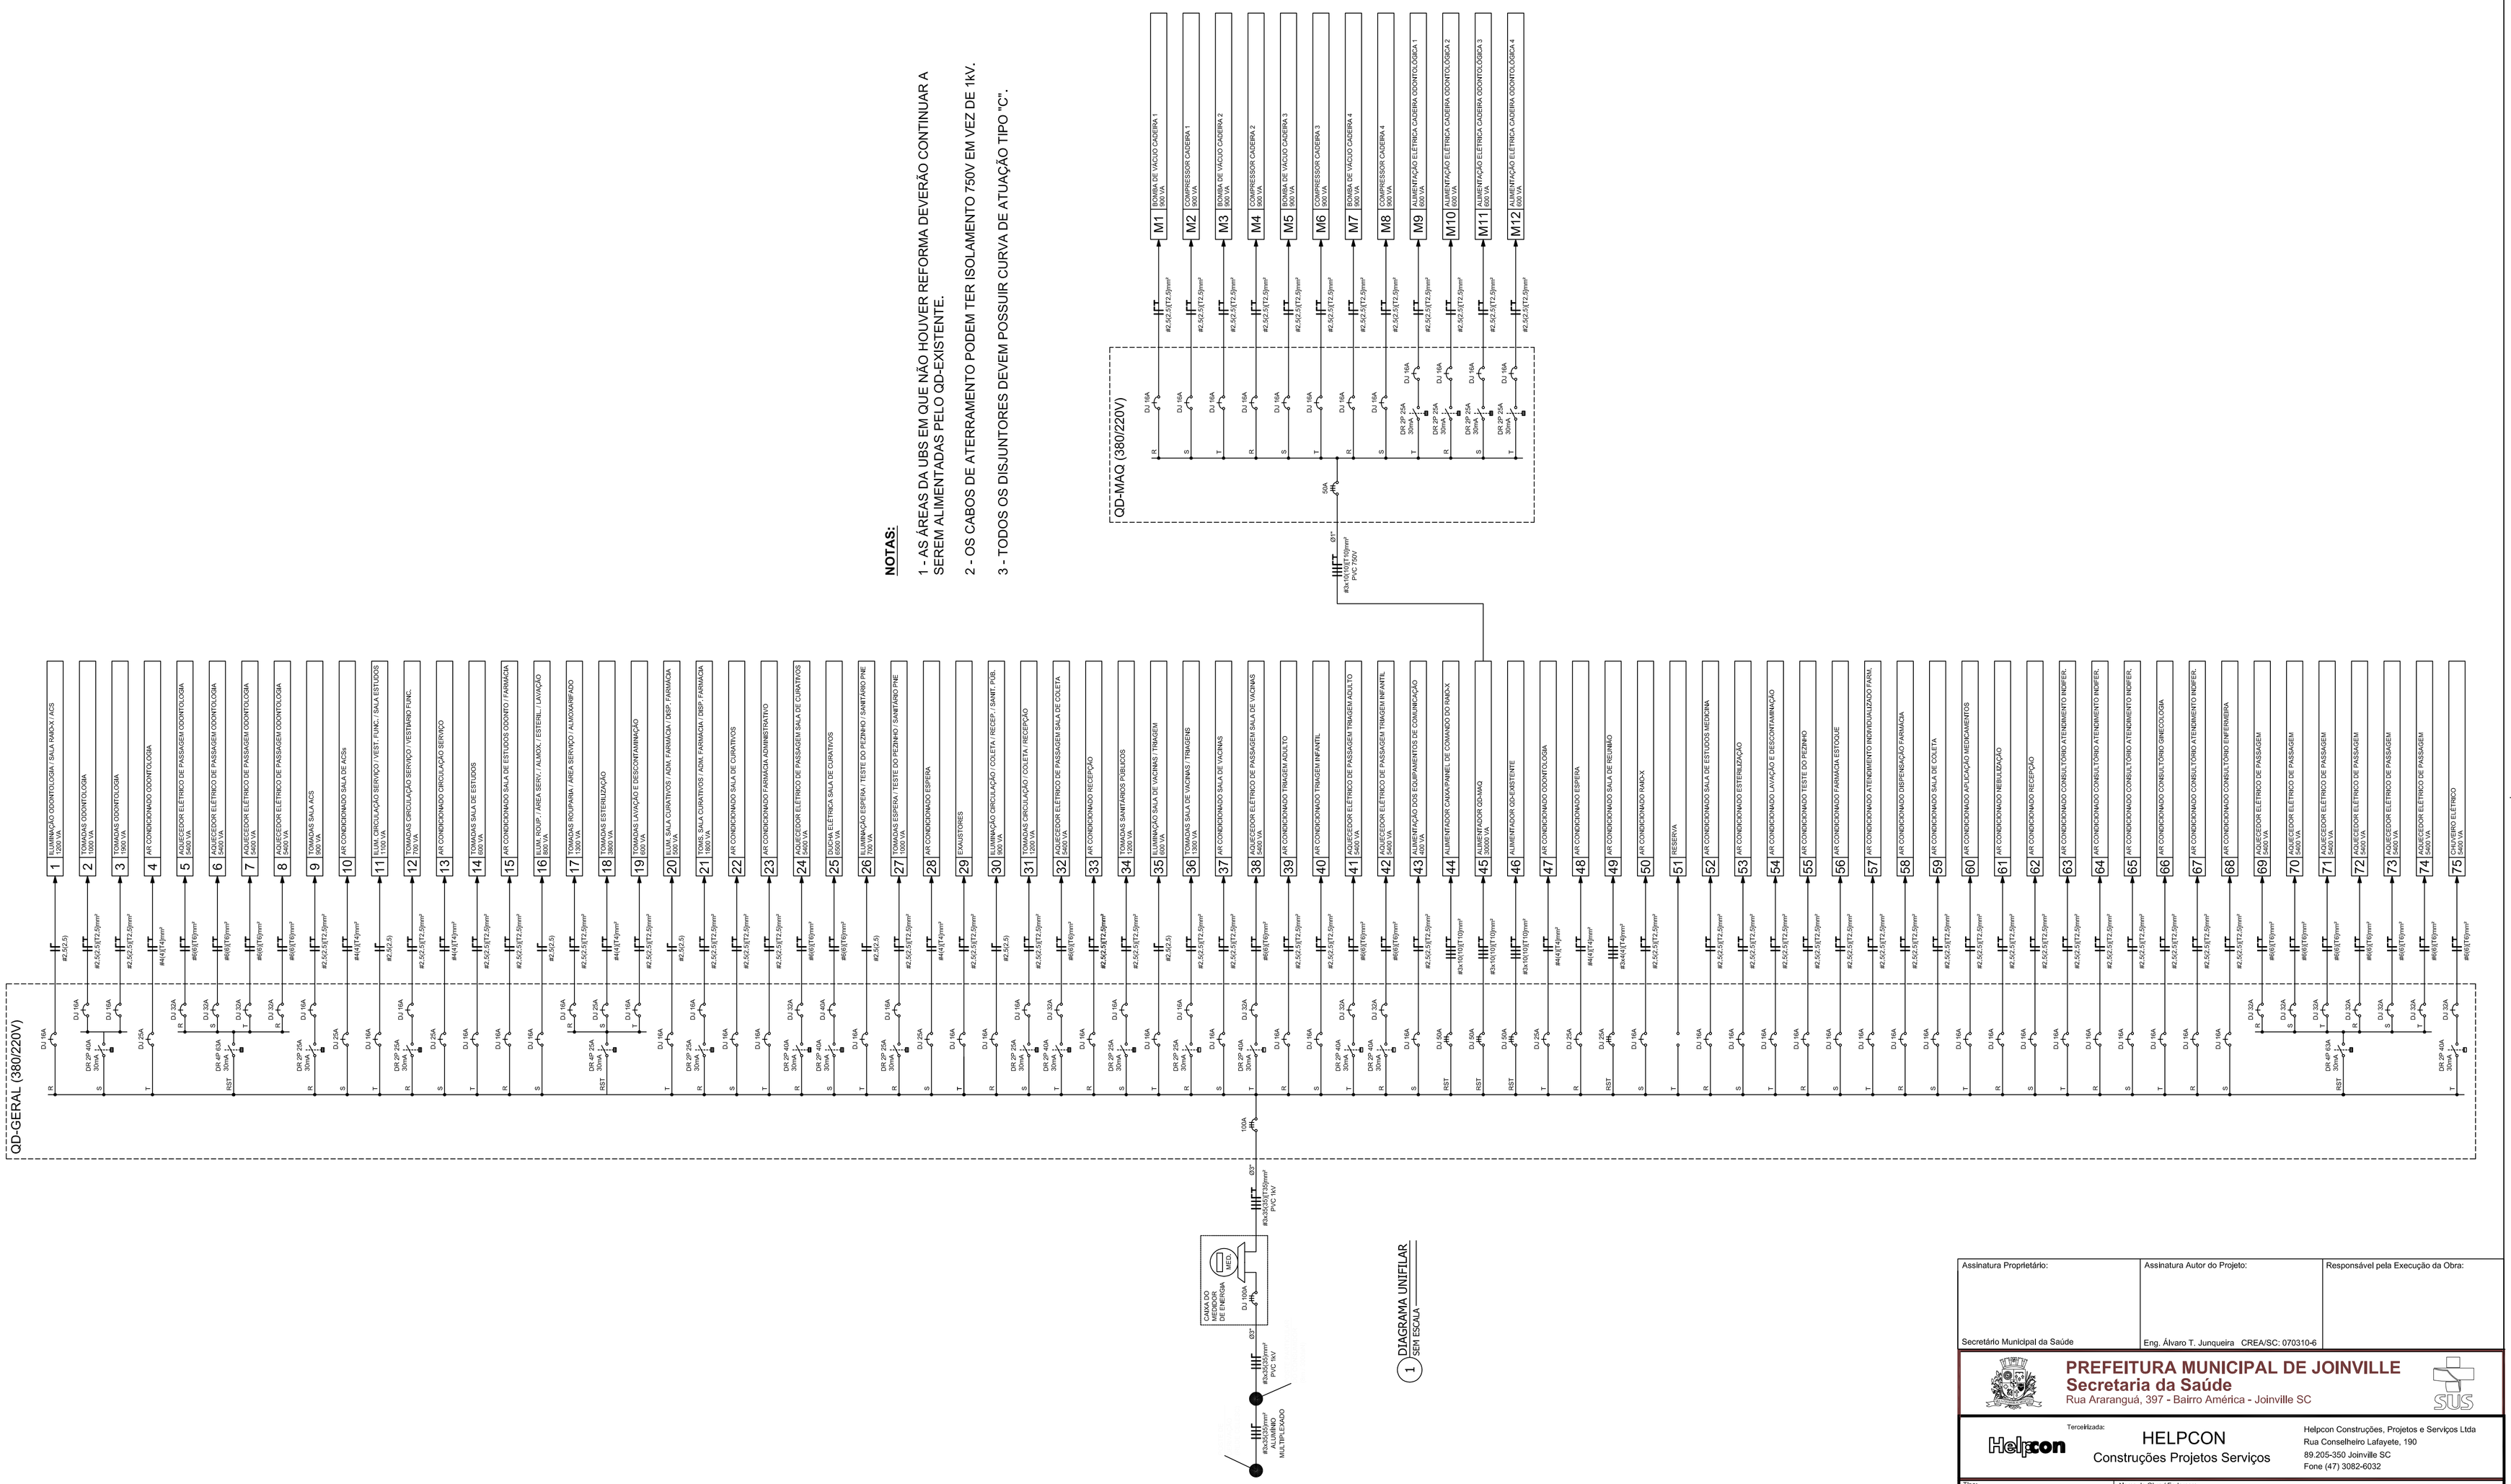

NOTAS:

1 - AS ÁREAS DA UBS EM QUE NÃO HOUVER REFORMA DEVERÃO CONTINUAR A SEREM ALIMENTADAS PELO QD-EXISTENTE.

2 - OS CABOS DE ATERRAMENTO PODEM TER ISOLAMENTO 750V EM VEZ DE 1kV.

3 - TODOS OS DISJUNTORES DEVEM POSSUIR CURVA DE ATUAÇÃO TIPO "C".

1 DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA

Assinatura Proprietário:	Assinatura Autor do Projeto:	Responsável pela Execução da Obra:
Secretário Municipal da Saúde	Eng. Álvaro T. Junqueira CREA/SC: 070310-6	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

SUS

Terceirizada: HELPCON
Construções Projetos Serviços

Helpcon Construções, Projetos e Serviços Ltda
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.205-350 Joinville SC
Fone (47) 3082-6032

Tipo: **PROJETO ELÉTRICO**

Nome da Obra / Endereço: **UBS Jardim Paraiso I e II**
Av. Jupiter - Bairro Jardim Paraiso - Joinville SC

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autores: ENG. ÁLVARO TIRECK JUNQUEIRA
CREA: 70310-6/ SC

Co-Autores:

Conteúdo: DIAGRAMA UNIFILAR

Arq. PLT:

Escala: Indicada

Arq.CAD:

Núm. Prancha: **ELE-05/06**

Revisado por:	Desenhista CAD:	Data:	Classificação:
Álvaro	Álvaro	Setembro/2011	Projeto Elétrico/Com.

FORMATO: A1