



## Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública



### Parecer Técnico – 15/2021

#### Ocorrências nº 600/2011 - Descrição:

Atendendo a solicitação da SECULT, realizou-se vistoria no dia 06/04/2021 na edificação que sofreu com incêndio no dia 19/03/2021, no qual pode-se tecer as seguintes considerações:

A edificação encontra-se severamente danificada pelo incêndio em aproximadamente 25% de sua estrutura física.

A parte da edificação que não foi afetada pelo incêndio, também encontra-se em alto grau de degradação, devido a falta de manutenção, a citar: estrutura da cobertura e piso de madeira severamente atacados por pragas, estruturas de concreto e aço em alto grau de corrosão.

Há risco iminente de queda de elementos da cobertura, paredes, marquises, bem como risco de desabamento de pisos e assoalhos.


#### Recomendações de Segurança Civil:

- A ocupação da edificação somente deverá ser autorizada após a execução das atividades de restauro e manutenção da edificação, de forma a garantir plena segurança dos ocupantes.
- Qualquer ação de restauro ou limpeza, que venha a ser realizado no local é considerada atividade de risco, sendo necessário o acompanhamento e orientação por técnico habilitado, sendo necessária a adoção de medidas de prevenção e segurança antes do efetivo acesso ao interior da edificação, como: escoramento e fixação ou remoção de elementos soltos, bem como o mapeamento e proteção de áreas que apresentem risco de queda e desabamento.

**Pelo exposto, recomendo a interdição da edificação para a ocupação contínua e de visitantes, sendo autorizado o acesso somente por equipes de trabalho acompanhadas por profissional habilitado e cientes dos riscos ocupacionais.**



## Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública

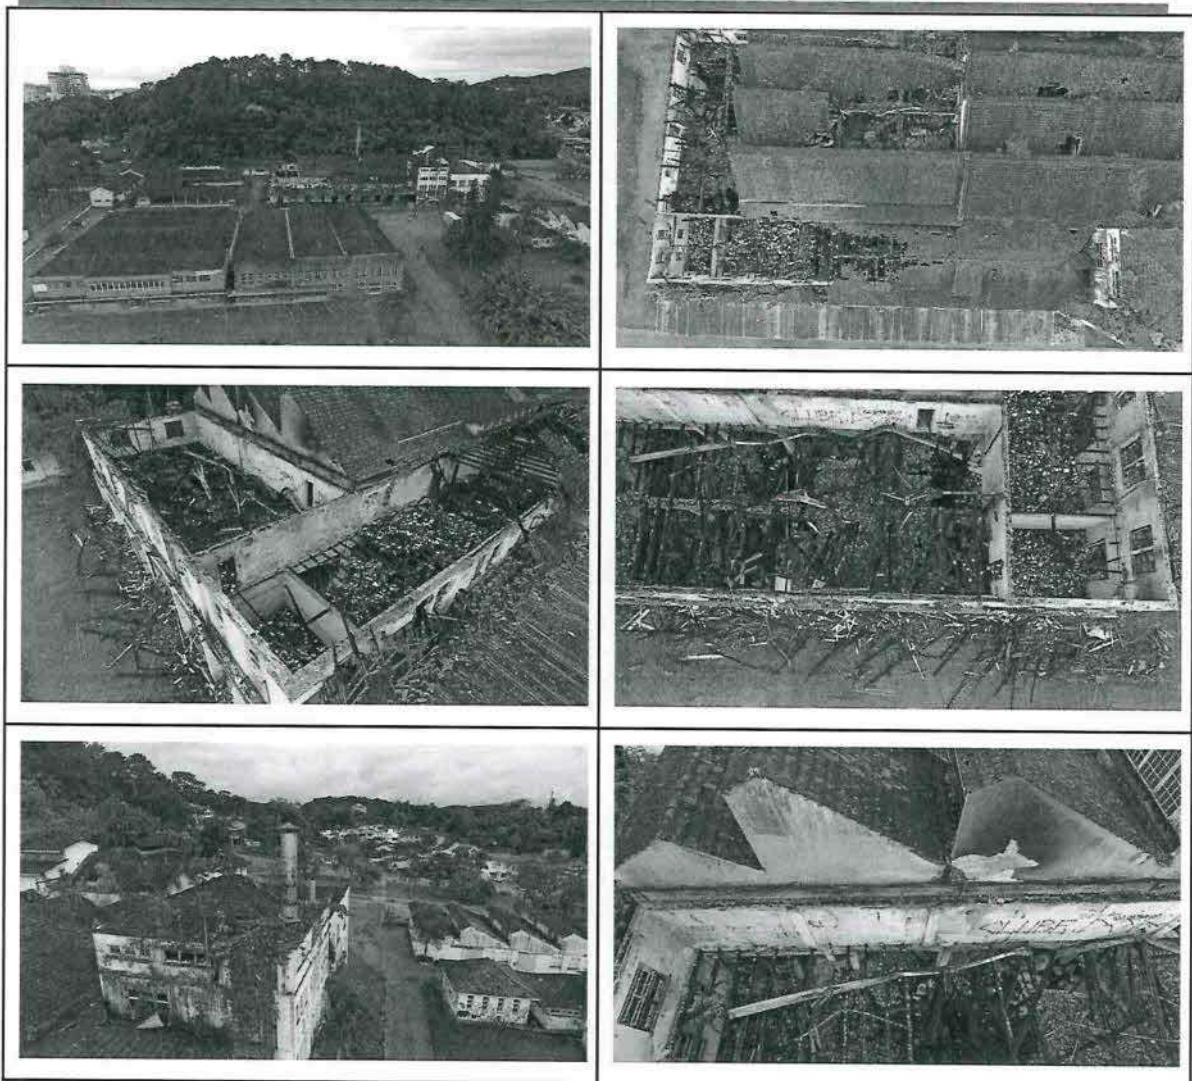

Sendo o que tínhamos, ficamos à disposição para maiores informações.

Joinville, 07/04/2021.

Engenheiro Civil Robison Negri  
CREA-SC 65.464-5